

令和7年度

水質年報

（第35集）

兵庫県企業庁

目 次

I. 事業の概要

- 1. 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
- 2. 兵庫県水道用水供給事業概要図・・・・・・・・・・・・・5
- 3. 浄水場平面図及び浄水処理フロー・・・・・・・・・・・・・6
- 4. 浄水場施設概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

II. 水質管理及び水質試験の概要

- 1. 兵庫県水道用水供給事業令和7年度水質検査計画・・・・・・・・・・・・・21
- 2. 水質検査結果の概要及び水源水質の状況・・・・・・・・・・・・・34
- 3. 水源水質の経年変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
- 4. 試験方法・成績表示方法一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
- 5. 水質検査機器一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

III. 定期水質試験結果

- 1. 水質基準項目
 - (1) 多田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
 - (2) 三田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
 - (3) 神出浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
 - (4) 船津浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
- 2. 水質管理目標設定項目及び独自項目
 - (1) 多田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
 - (2) 三田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
 - (3) 神出浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
 - (4) 船津浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
 - (5) 令和7年度 ダイオキシン類測定結果一覧・・・・・・・・・・・・・121

IV. 水源水質調査結果

- 1. 水源調査
 - (1) 多田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
 - (2) 三田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
 - (3) 神出浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137
 - (4) 船津浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
- 2. 生物調査
 - (1) 多田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
 - (2) 三田浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148
 - (3) 神出浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
 - (4) 船津浄水場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

3. かび臭物質調査

(1) 多田浄水場	153
(2) 三田浄水場	154
(3) 神出浄水場	155
(4) 船津浄水場	156

V. 資料

1. 水道事業の沿革	159
2. 給水実績経年変化	163
3. 浄水場別給水状況	164
4. 受水団体別給水量状況	165
5. 薬品使用量及び電力使用量	166
6. 活性炭注入実績	172
7. 兵庫県企業庁組織図（水道関係抜粋）	173
8. 関係機関所在地	174

※県営中西条浄水場は水道法第24条の3に基づき、加古川市上下水道局へ第三者委託しているため、水質検査結果等については、加古川市上下水道局の水質年報等をご覧ください。

I. 事業の概要

1. 事業の概要

(1) 事業の目的

昭和40年代前半における瀬戸内臨海部の産業の発展や都市化の進展により、水需要が著しく増大するなか、個々の市町では水源開発に多大な費用を要すること及び水道施設の効率的な運営を図る観点から、県において広域的に用水供給事業に取り組むよう関係市町から強い要請を受け、昭和46年に事業を開始し順次給水区域を拡大しながら、各市町の水道事業者へ安全で安心な水道用水の安定的な供給を行っている。

(2) 事業の概要

現在、兵庫県では7ダムを水源に5浄水場において、17市5町1企業団に対し日量480,400 m³の計画給水量で水道用水供給事業を行っている。

(令和7年4月1日現在)

浄水場	水 源	計画給水量 (m ³ /日)	R7年度 日最大給水量 (m ³ /日)	R7年度 給水対象市町
多田	一庫ダム	480,400	95,120	尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市 川西市・猪名川町・神戸市
神出	吞吐ダム 大川瀬ダム 川代ダム		101,900	神戸市・明石市・三木市・稲美町 播磨町・淡路広域水道企業団
三田	青野ダム 大川瀬ダム 川代ダム		84,680	神戸市・三木市・小野市・三田市 丹波篠山市・加東市・西脇市
中西条	吞吐ダム 大川瀬ダム 川代ダム		41,900	加古川市
船津	黒川ダム 神谷ダム		104,500	姫路市・西脇市・高砂市・加西市 加東市・福崎町・太子町
合 計		480,400	428,140	

【市町等別申込水量】

団体名	計画給水量 (m ³ /日)	R7年度 日最大給水量 (m ³ /日)	給水開始年月
尼 崎 市	4,280	1,400	平成13年 3月
西 宮 市	18,530	17,140	平成 6年12月
伊 丹 市	14,870	4,800	平成 2年 5月
宝 塚 市	25,550	25,550	平成 2年 5月
川 西 市	35,270	35,270	昭和57年10月
猪 名 川 町	12,200	10,600	昭和58年 4月
神 戸 市	28,360	28,360	昭和63年 7月
明 石 市	47,650	47,650	昭和63年 4月
三 木 市	21,200	17,600	昭和61年 5月
稲 美 町	1,980	1,300	平成 5年 4月

播 磨 町	2,010	1,800	昭和63年 4月
淡路広域水道企業団	27,180	17,650	平成10年 4月
小 野 市	13,670	9,900	昭和63年 3月
三 田 市	37,670	37,670	昭和61年 5月
丹 波 篠 山 市	10,700	10,700	平成16年10月
加 東 市	11,700	11,700	昭和62年 1月
加 古 川 市	41,900	41,900	平成元年 2月
姫 路 市	84,900	77,750	昭和54年 6月
西 脇 市	7,600	6,000	平成21年 5月
高 砂 市	12,910	5,000	平成14年 3月
加 西 市	15,600	15,600	昭和54年 4月
福 崎 町	2,740	800	平成 4年 9月
太 子 町	2,930	2,000	平成 4年 4月
合計	480,400	428,140	

(3) 安全・安心な水を提供する（水質の管理）

ア 水質検査体制の充実

(ア) 平成16年4月、水質管理の強化のため、水質管理センターを開設

(イ) 平成18年12月、水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）を取得

※水道GLP：水道水質検査の精度と信頼性確保のため、(公社)日本水道協会が認定

イ 水安全計画等の整備

(ア) 「水安全計画」を策定し、リスクレベルの分析と対応措置を定めている。

(イ) 「消毒副生成物対策水質管理マニュアル」を策定し、厳しい管理目標値の設定、発生時の粉末活性炭の投入等による低減策等を定めている。

(ウ) 「クリプトスポリジウム等対策マニュアル」を策定し、ろ過処理の確実な実施と異常時の対策を定めている。

ウ 水質検査の充実とおいしい水づくり

(ア) 水質基準51項目のほか、水質管理目標設定項目、独自検査項目の計207項目の検査を実施

(イ) 検査計画及び毎月の検査結果をホームページで公表

(ウ) 取水した原水は、フィッシュモニターや油分センサーにより連続的に監視


(エ) 水源における水質改善設備の設置、臭気の常時監視の実施

(4) 貯水施設の概要

番号	水 源 名	水系名	目 的	開発量 (m ³ /日)	浄水場系名	完成年度
①	一 庫 ダム	淀 川	洪水調節、上水	166,100	多 田 系	昭和 58 年度
②	青 野 ダム	武庫川	洪水調節、上水	92,000	三 田 系	昭和 62 年度
③	呑 吐 ダム	加古川	農水、上水	147,520	神 出 系	平成 4 年度
	大川瀬ダム			63,950	中西条系	
	川 代 ダム			62,160	船 木 系	
	川 代 ダム			17,220	三 田 系	
④	黒 川 ダム	市 川	発電、上水、工水	30,000	船 津 系	昭和 48 年度
⑤	神 谷 ダム	〃	上水	206,000		平成 12 年度
	計			784,950		

次頁に、兵庫県水道用水供給事業給水区域概要図、浄水場平面図及び浄水処理フローを示す。



2. 兵庫県水道用水供給事業概要図

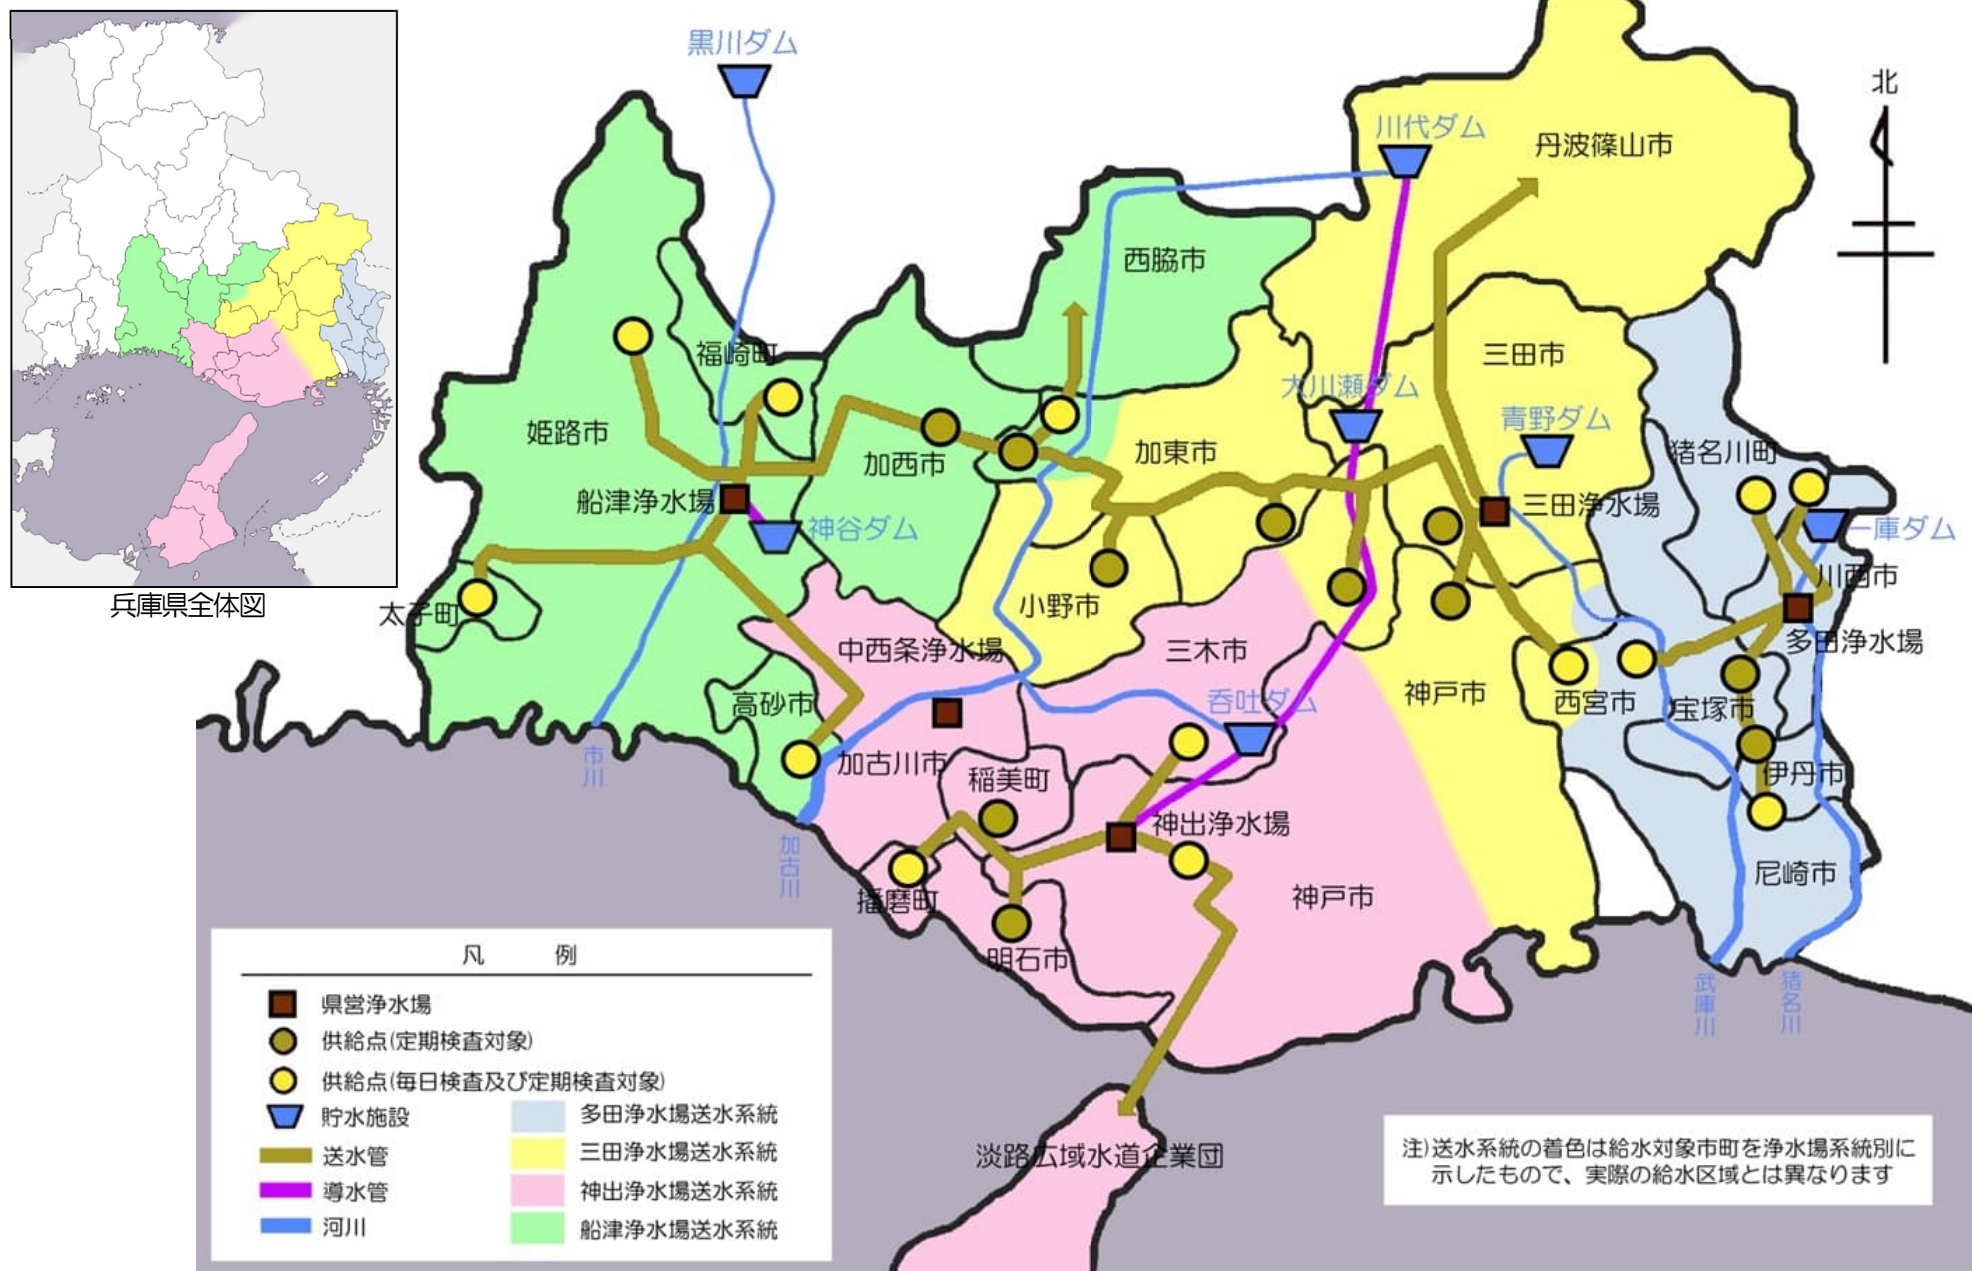

3. 浄水場平面図及び浄水処理フロー


①多田浄水場

浄水処理フロー

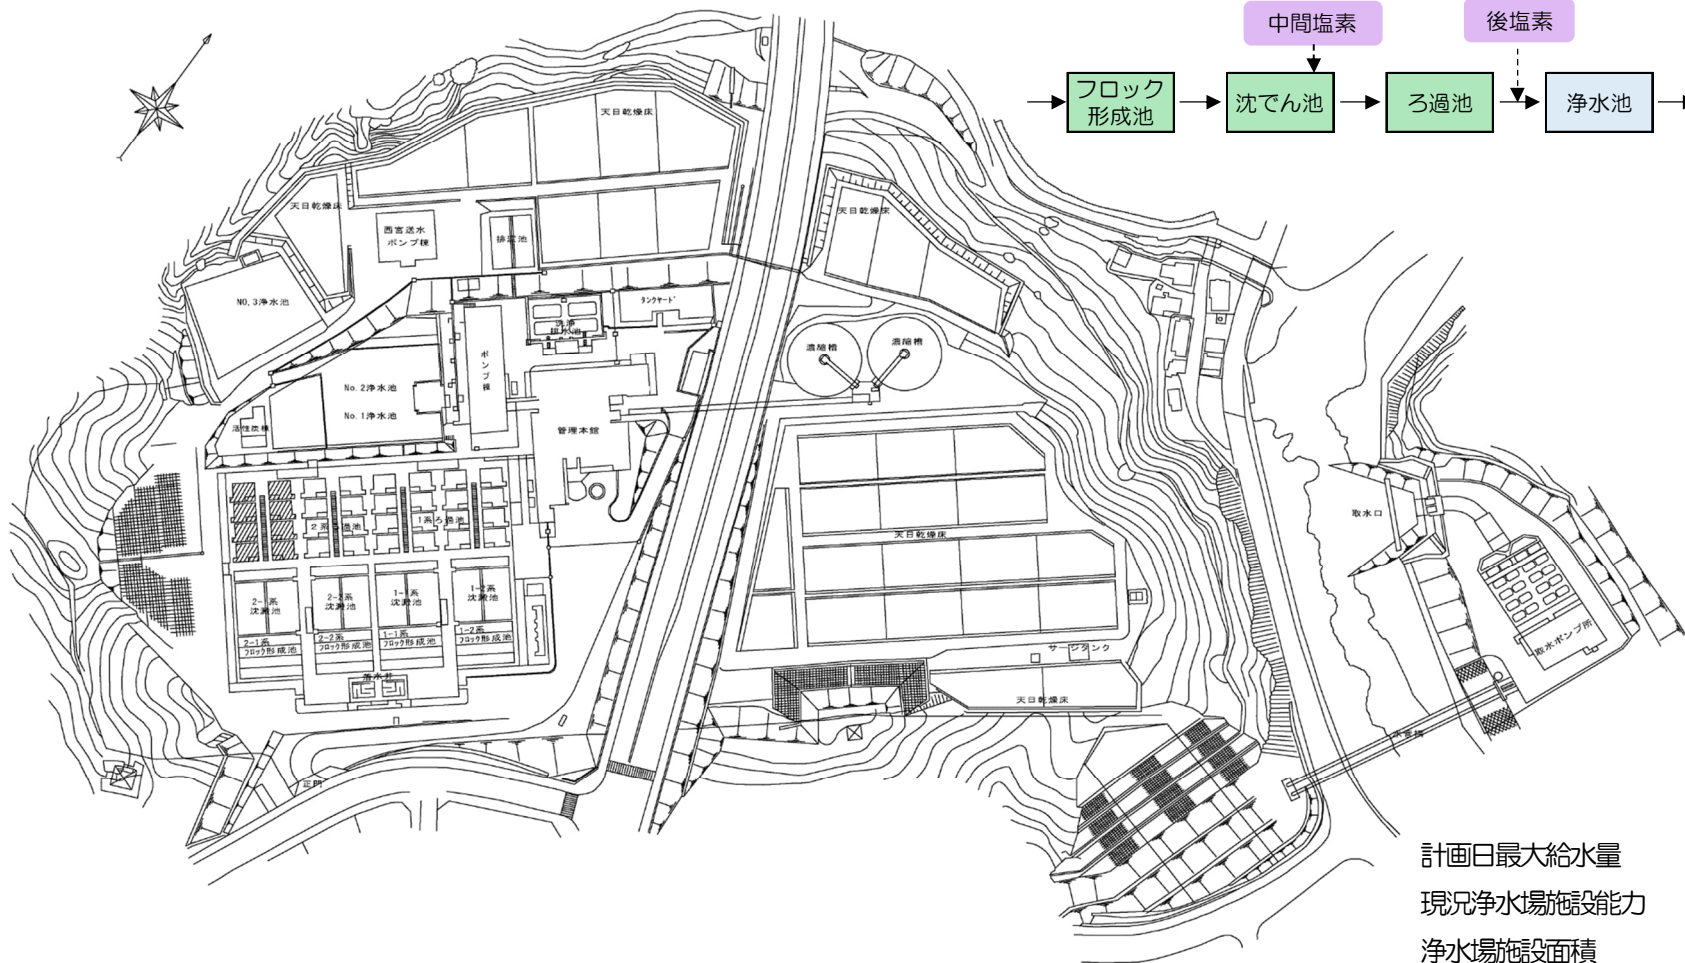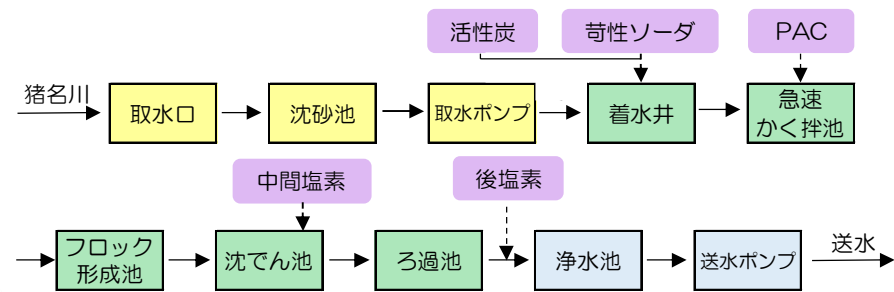

計画日最大給水量	111,060 m ³ /日
現況浄水場施設能力	110,880 m ³ /日
浄水場施設面積	81,795 m ²
(令和8年3月末現在)	

②三田浄水場

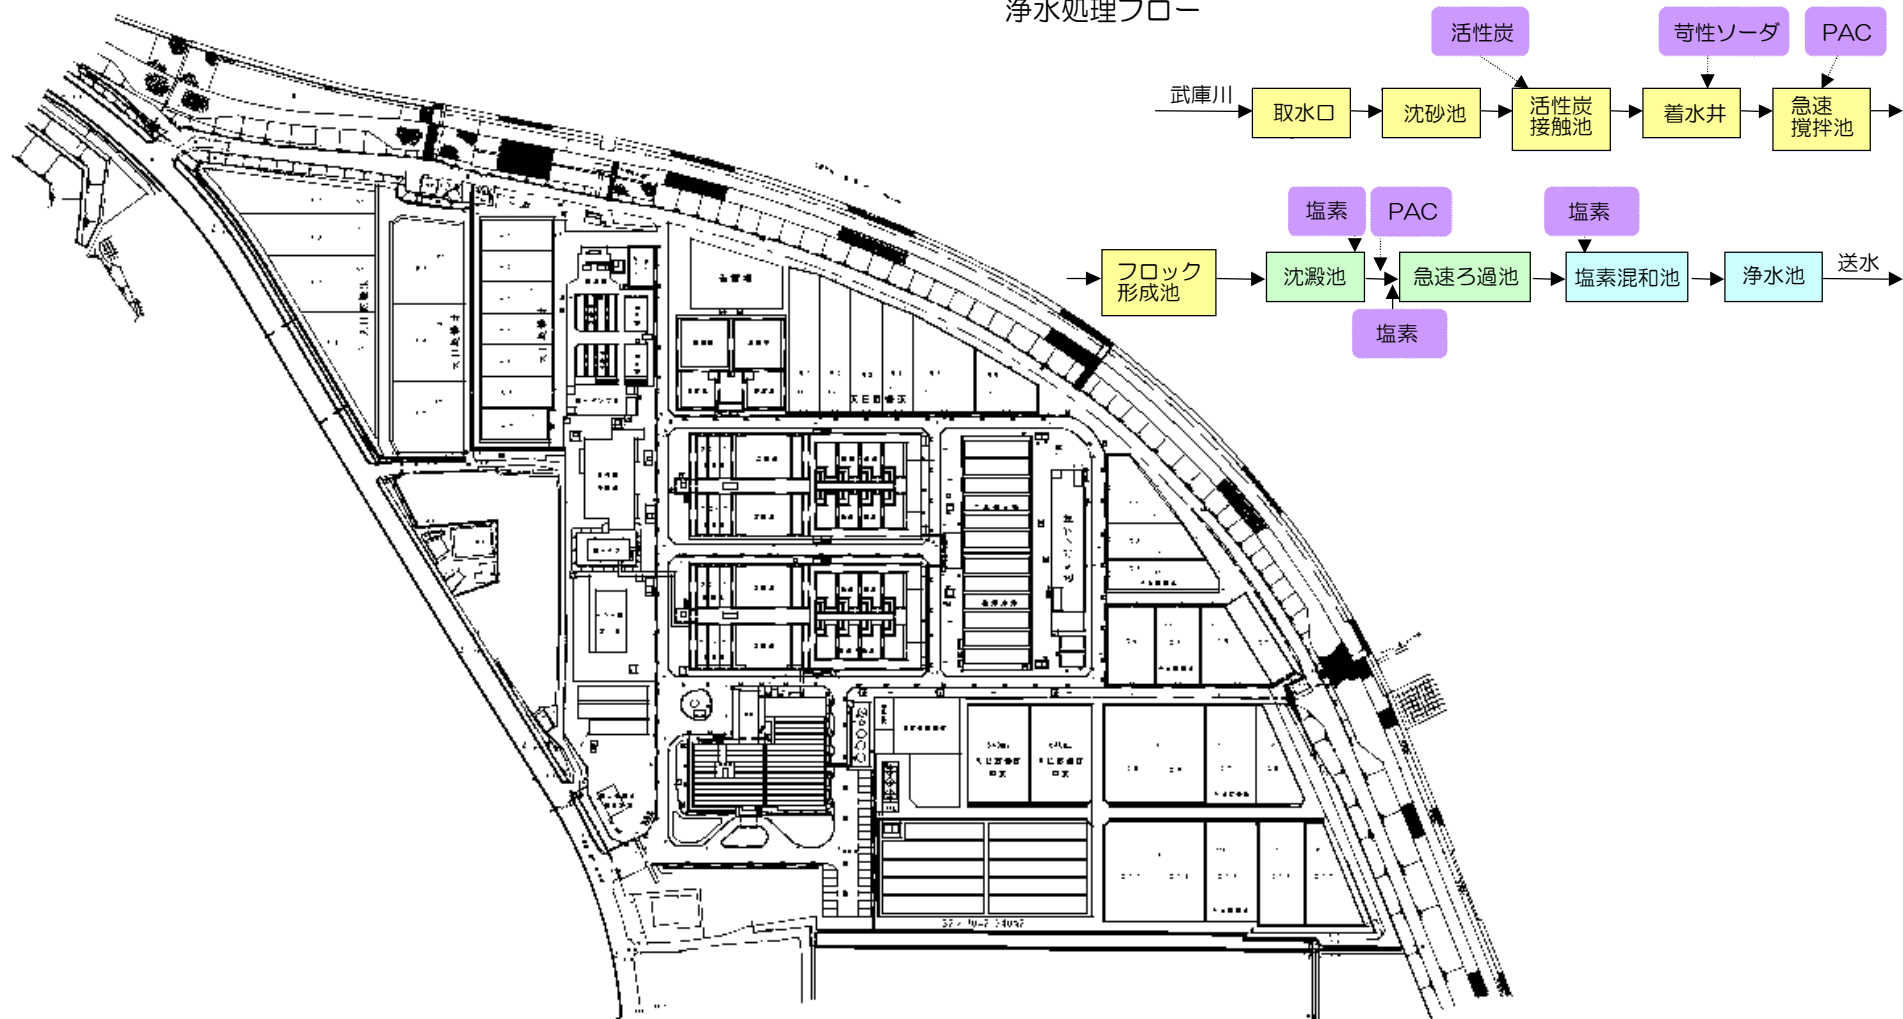

計画日最大給水量 91,680 m³/日



現況浄水場施設能力 92,000 m³/日

浄水場施設面積 54,686 m²

(令和8年3月末現在)

③神出浄水場



浄水処理フロー

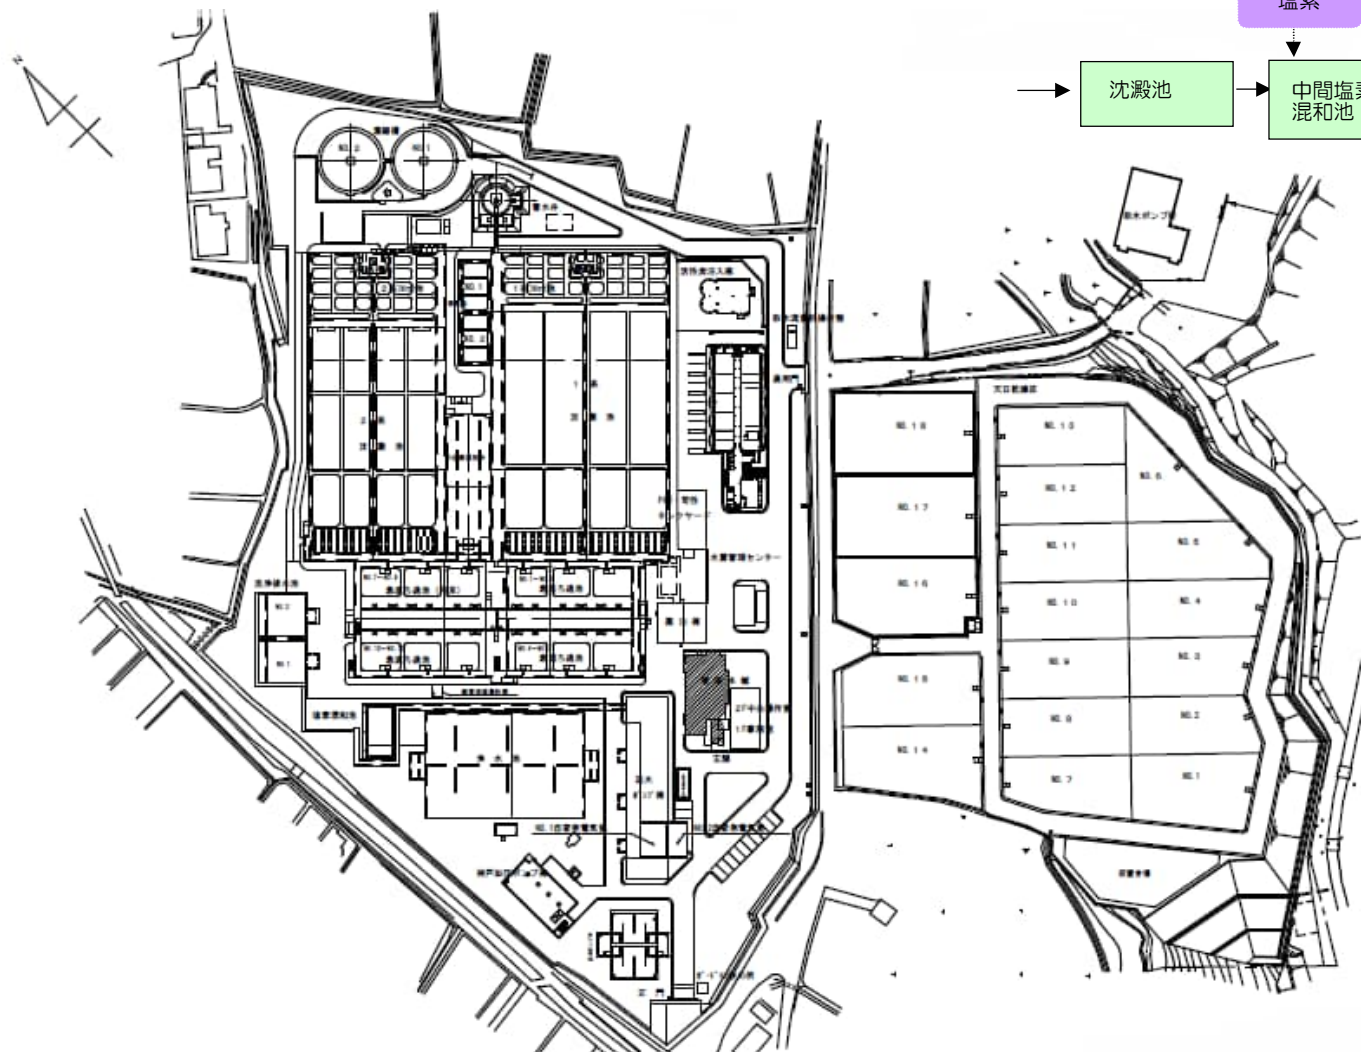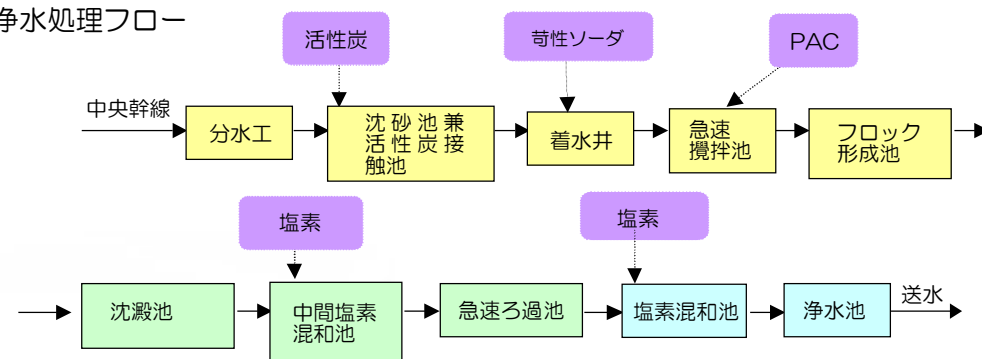

計画日最大給水量 114,490 m³/日
 現況浄水場施設能力 107,100 m³/日
 浄水場施設面積 62,894 m²
 (令和8年3月末現在)

④船津浄水場

浄水処理フロー

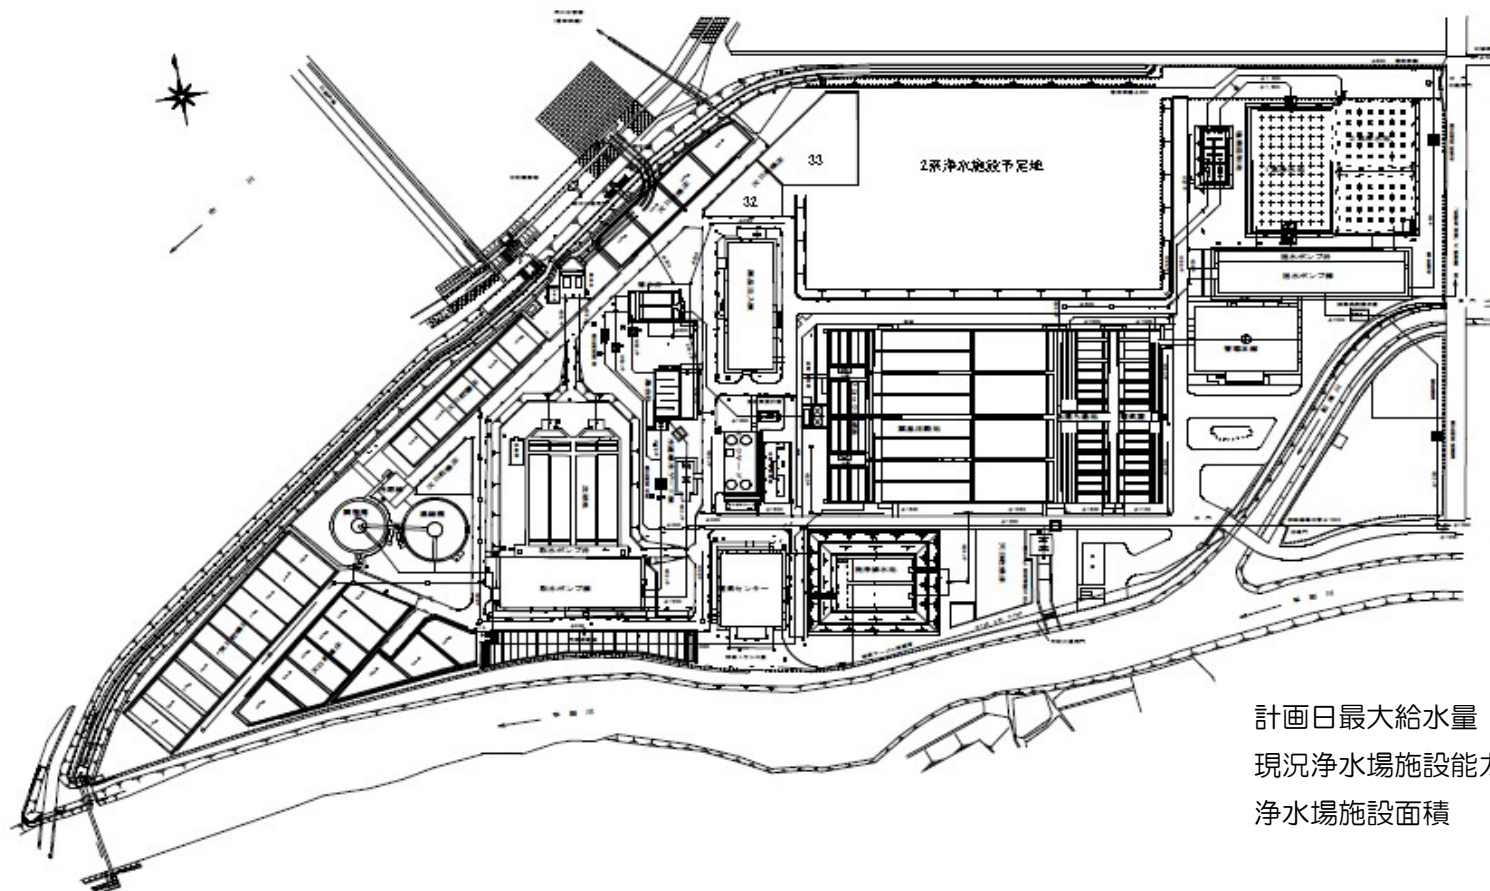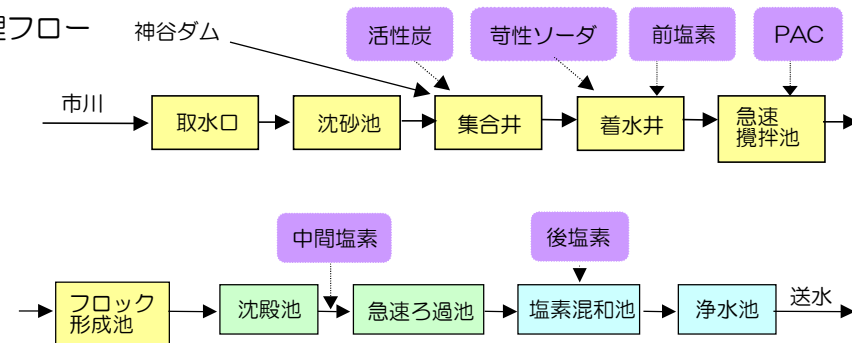

計画日最大給水量	151,230 m ³ /日
現況浄水場施設能力	112,000 m ³ /日
浄水場施設面積	84,080 m ²
(令和8年3月末現在)	

4. 浄水場施設概要

① 多田浄水場

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
全 体	現況浄水施設能力 浄水場敷地面積	110,880m ³ /日 81,795m ²	—	—
取 水 施 設	取水口	幅 2.0m×高さ 2.5m 鉄筋コンクリート造	2 連	2 連
	取水渠	幅 2.0m×高さ 2.5m×長さ 17.9m 鉄筋コンクリート造	2 連	2 連
	自動除じん機	水路幅 2,000mm×12,500mm スクリーン線径 目開き 2mm, 9mm 駆動装置 サイクロ減速機駆動 0.75kW	2 基	2 基
	沈砂池	幅 10.9m×長さ 23.0m×水深 3.0m 750m ³ /池 流速 0.03m/秒 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	ポンプ設備	φ500mm×φ350mm×38.5m ³ /分×55m×450kW	3 台 内 1 台予備	4 台 内 1 台予備
導 水 施 設	導水管	φ1,000～1,350mm 延長 513m SP、DCIP	513m	513m
	水管橋（ラガ-桁）	主要材料 STPY41（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管）	84m	84m
	サージタンク	幅 5.4m×長さ 5.4m×水深 4.93m 62m ³ /槽 導水管保護用	1 槽	1 槽
浄 水 施 設	着水井	幅 8.1m×長さ 10.0m×水深 4.5m 365m ³ /池 滞留時間 6.3 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	急速かく拌池	幅 4.2m×長さ 4.1m×水深 5.15m 90m ³ /池 滞留時間 1.5 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	フロック形成池	幅 21.2m×長さ 14.8m(3.7m×4 列)×水深 3.75m 1,175m ³ /池 滞留時間 40 分 鉄筋コンクリート造	4 池	4 池
	薬品沈でん池	幅 20.6m×長さ 24.8m×水深 4.93m(有効 3.38m) 1,725m ³ /池 滞留時間 60 分 鉄筋コンクリート造	4 池	4 池
	急速ろ過池	幅 5.4m×長さ 8.0m ろ過面積 43.2m ³ /池 ろ過速度 120m/日 鉄筋コンクリート造	2 4 池	3 2 池
	浄水池	(900m ² +1,000m ² +1,150m ²)×水深 4.0m 3,600m ³ /池 4,000m ³ /池 4,600m ³ /池 滞留時間 188 分 鉄筋コンクリート造	3 池	3 池
	PAC 注入設備	移送ポンプ 20 ㍺/分×30m×2.2kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
		PAC 注入機 300 ㍺/時	4 台 内 2 台予備	4 台 内 2 台予備
	苛性ソーダ注入設備	移送ポンプ 20 ㍺/分×30m×2.2kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
		前苛性注入機 100 ㍺/時	4 台 内 2 台予備	4 台 内 2 台予備

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
浄水施設	次亜塩素酸ソーダ注入設備	移送ポンプ 容量 105 ㍓/分×15m×1.5kW 前塩素注入機 400 ㍓/時 中塩素注入機 75 ㍓/時 後塩素注入機 120 ㍓/時	2 台 内 1 台予備 4 台 内 2 台予備 4 台 内 2 台予備 2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備 4 台 内 2 台予備 4 台 内 2 台予備 2 台 内 1 台予備
	活性炭注入設備 ドライ炭	注入量 4~125 kg/時 (貯留量 58m³)	2 基	4 基
	排水池	幅 12.5m×長さ 16.0m×水深 4.0m 800m³/池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	排泥池	幅 6.5m×長さ 19.0m×水深 4.6m 568m³/池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	濃縮槽	φ26.2m×水深 4.8m 2,425m³/槽 鉄筋コンクリート造	2 槽	2 槽
	天日乾燥床		30 床 15,161m²	30 床
	管理本館	地上 4 階地下 1 階 延床面積 5,180m² 鉄筋コンクリート造	1 棟	1 棟
送水施設	送水ポンプ	向陽台系 φ400mm×φ300mm×23.4m³/分×52m×350kW φ400mm×φ300mm×27.2m³/分×56m×350kW	3 台 内予備 1 台	3 台 内予備 1 台
	向陽台中継ポンプ	けやき坂系 φ200mm×4.7m³/分×110m×140kW	3 台 内予備 1 台	4 台 内予備 1 台
		西宮系 φ200mm×4.63m³/分×220m×280kW	4 台 内予備 1 台	7 台 内予備 1 台
		φ200mm×5.45m³/min×40m×55kW φ200mm×6.45m³/min×47.5m×75kW	5 台 内予備 1 台 1 台	5 台 内予備 1 台 1 台
	送水管	総延長 51,474m DCIP、SP φ250mm~1,350mm ※多田~三田連絡管を含む延長	51,474m	54,315m
	送水トンネル	R=2.0m 4R 馬蹄形コンクリート造 長さ 4,029m 勾配 1/4000	4,029m	4,029m

②三田浄水場

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
全 体	現況浄水施設能力 浄水場敷地面積	92,000m ³ /日 54,686m ²	—	—
取 水 施 設	取水ゲート	幅 1.8m×高さ 1.35m SUS 製	2 門	2 門
	接合井	幅 4.5m×長さ 3.0m×水深 3.79m 鉄筋コンクリート造	1 池	1 池
	沈砂池	幅 7.0m×長さ 20.0m×水深 7.9m 840m ³ /池 流速 0.02m/秒 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	ポンプ設備	φ400mm×φ350mm×21.3m ³ /分×12m×55kW	4 台 内 1 台予備	4 台 内 1 台予備
浄 水 施 設	活性炭接触池	幅 15m×長さ 23m×水深 3.9m 1,346m ³ /池 滞留時間 22 分	1 池	1 池
	着水井	幅 6.0m×長さ 13.5m×水深 3.75m 304m ³ /池 滞留時間 4.9 分 鉄筋コンクリート造	1 池	1 池
	急速かく拌池	幅 4.0m×長さ 4.0m×水深 4.3m 69m ³ /池 滞留時間 2.2 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	フロック形成池	幅 14.0m×長さ 3.7m×水深 3.7m×3 段 575m ³ /池 滞留時間 37.4 分 鉄筋コンクリート造	4 池	4 池
	薬品沈でん池	幅 14.0m×長さ 19.0m×水深 4.9m 1,303m ³ /池 滞留時間 85 分 鉄筋コンクリート造	4 池	4 池
	急速ろ過池	幅 5.2m×長さ 11.0m ろ過面積 57.2m ² /池 ろ過速度 120m/日 鉄筋コンクリート造	16 池	16 池
	塩素混和池	幅 4.0m×長さ 7.1m×水深 4.0m 114m ³ /池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	浄水池	幅 24.0m×長さ 37.6m×水深 4.0m 3,610m ³ /池 滞留時間 117 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	PAC 注入設備	注入ポンプ 100 ㍓/分×1.5kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
		注入機 1 系 5～120 ㍓/時×2 2 系 10～120 ㍓/時×2	4 台 内 2 台予備	4 台 内 2 台予備
	後 PAC 注入設備	注入機 0.2～5.73 ㍓/時 (1 系統各 2 台)	4 台 内 2 台予備	4 台 内 2 台予備
	苛性ソーダ注入設備	注入ポンプ 0.052～1.7 ㍓/分×0.4kW	2 台	2 台

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
浄水施設	次亜塩素酸ソーダ 注入設備	1 系 前塩素注入機 8 ～ 160 ㍓/時 中塩素注入機 1.25 ～ 25 ㍓/時 後塩素注入機 2.5 ～ 50 ㍓/時 2 系 前塩素注入機 10 ～ 120 ㍓/時 中塩素注入機 10 ～ 120 ㍓/時 後塩素注入機 6 ～ 60 ㍓/時	2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備 2 台 内 1 台予備
	活性炭注入設備 ドライ炭 ウェット炭	注入機 8～240kg/時 注入機 200～650 ㍓/時	4 台 2 台 内 1 台予備	4 台 2 台 内 1 台予備
	活性炭貯留施設	39m³/基	4 基	4 基
	排水池	幅 10.0m×長さ 14.7m×水深 7.1m 1,043m³/池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	排泥池	幅 13.0m×長さ 14.0m×水深 4.0m 728m³/池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	濃縮槽	幅 17.0m×長さ 17.0m×水深 4.4m 1,272m³/槽 鉄筋コンクリート造	2 槽	2 槽
	天日乾燥床	総面積約 13,167m²	33 床	—
送水施設	送水ポンプ	φ300mm×φ200mm×17.72m³/分×102m×420kW	5 台 内予備 1 台	5 台 内予備 1 台
	送水管	総延長 80,732.4m φ1,200mm 3,667.9m φ 800mm 4,910.5m φ 700mm 11,467.3m φ 600mm 15,934.2m φ 500mm 4,598.7m φ 450mm 12,021.5m φ 400mm 8,506.4m φ 350mm 13,336.3m φ 300mm 22,973.7m φ 250mm 1,069.3m φ 200mm 1,055.5m φ 150mm 1,191.1m ※船木系、三田～船木連絡管を含む延長	80,732.4m	—

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
ポンプ 施設	神戸加圧ポンプ	$\phi 200\text{mm} \times \phi 150\text{mm} \times 5.21\text{m}^3/\text{分} \times 25\text{m} \times 37\text{kW}$	2 台 内予備 1 台	2 台 内予備 1 台
	三田第 3 加圧ポンプ	$\phi 100\text{mm} \times \phi 80\text{mm} \times 1.285\text{m}^3/\text{分} \times 40\text{m} \times 18.5\text{kW}$	3 台 内予備 1 台	3 台 内予備 1 台
	西宮系送水ポンプ	$\phi 250\text{mm} \times \phi 200\text{mm} \times 7.5\text{m}^3/\text{分} \times 58\text{m} \times 110\text{kW}$	3 台 内予備 1 台	3 台 内予備 1 台
調整 池	1 号池	幅 25.2m×長さ 20.5m×水深 5.0m 有効水深 4.0m 有効容量 2,000m ³	1 池	1 池
	2 号池	幅 25.2m×長さ 20.5m×水深 5.0m 有効水深 4.0m 有効容量 2,000m ³	1 池	1 池
	3 号池	幅 27.7m×長さ 27.7m×水深 5.0m 有効水深 4.0m 有効容量 3,000m ³	1 池	1 池
	4 号池	幅 27.7m×長さ 27.7m×水深 5.0m 有効水深 4.0m 有効容量 3,000m ³	1 池	1 池

③神出浄水場

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
全体	現況浄水施設能力 浄水場敷地面積	107,100m ³ /日（最終計画：114,490m ³ /日） 62,894m ²	—	—
取水施設	取水口 導水管 沈砂池兼 活性炭接触池 ポンプ設備	流入管 φ1,200mm×17.4m DCIP φ1,200mm×12.7m DCIP 幅 10.8m×長さ 31.6m×水深 5.6m 1,911m ³ /池 流速 0.152m/秒 鉄筋コンクリート造 φ350mm×φ300mm×17.1m ³ /分×18m×75kW φ500mm×φ450mm×34.2m ³ /分×21m×170kW	1 連 1 連 1 池 1 台 3 台 内 1 台予備	1 連 1 連 1 池 — 4 台 内 1 台予備
導水施設	導水管 流量計	φ1,200mm DCIP 電磁式 φ600 測定範囲 0～7,000m ³ /時	255m 1 式	255m 1 式
浄水施設	着水井 急速攪拌池 フロック形成池 薬品沈澱池 中間塩素混和池 急速ろ過池 塩素混和池	直径 9.0m×水深 4.0m 312m ³ /池 滞留時間 4.3 分 鉄筋コンクリート造 幅 4.4m×長さ 4.4m×水深 4.2m 81m ³ /池 滞留時間 1.7 分 鉄筋コンクリート造 1 系 1 列目 幅 1.6m×長さ 22.2m×水深 3.5m 2 列目 幅 1.7m×長さ 22.2m×水深 3.5m 3 列目 幅 2.0m×長さ 22.2m×水深 3.5m 4 列目 幅 2.0m×長さ 25.4m×水深 3.5m 5・6 列目 幅 2.3m×長さ 25.4m×水深 3.5m 流出部分 幅 2.5m×長さ 25.4m×水深 3.5m 鉄筋コンクリート造 2 系 1.2 列目 幅 1.7m×長さ 16.2m×水深 3.4m 3 列目 幅 2.0m×長さ 16.2m×水深 3.4m 4 列目 幅 2.0m×長さ 19.3m×水深 3.4m 5・6 列目 幅 2.15m×長さ 19.3m×水深 3.4m 7・8 列目 幅 2.3m×長さ 19.3m×水深 3.4m 流出部分 幅 2.5m×長さ 19.3m×水深 3.4m 鉄筋コンクリート造 1 系 幅 25.4m×長さ 77.64m×水深 3.5m 2 系 幅 19.3m×長さ 72.7m×水深 4.4m 鉄筋コンクリート造 総容量 19,820m ³ 滞留時間 4.5 時間 幅 13.2m×長さ 43.2m×水深 4.23m 幅 5.3m×長さ 10.6m×2 ろ過面積 112.36m ² /池 ろ過速度 109.5m/日 鉄筋コンクリート造 常用 幅 4.0m×長さ 11.0m×水深 4.0m 176m ³ /池 予備 幅 2.0m×長さ 11.0m×水深 4.0m 88m ³ /池 鉄筋コンクリート造	1 池 2 池 2 池 2 池 2 池 1 池 9 池 1 池	1 池 2 池 2 池 2 池 2 池 1 池 1 2 池 1 池

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
浄水施設	浄水池	幅 16.0m×長さ 48.0m×水深 4.0m 3,072m ³ /池 滞留時間 60 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	PAC 注入設備	一軸偏心ネジ式定量ポンプ方式 注入能力 0.14 ㍓/分～3.0 ㍓/分×0.4kW	4 台 内 2 台予備	4 台 内 2 台予備
	苛性ソーダ注入設備	定量ポンプ方式 注入能力 0.050 ㍓/分～1.210 ㍓/分×0.4kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
	次亜塩素酸ソーダ注入設備	一軸偏心ネジ式定量ポンプ方式 前塩素注入能力 0.19～4.0 ㍓/分×0.4kW (予備施設)	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
		中塩素注入能力 0.09～3.0 ㍓/分×0.4kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
		後塩素注入能力 0.09～2.0 ㍓/分×0.4kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
	ドライ炭	インジェクタ方式 注入能力 3～115kg/時	2 基	3 基
	活性炭貯留施設	60m ³ /槽	2 槽	3 槽
	排水池	幅 13.5m×長さ 14.4m×水深 5.0m 972m ³ /池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	排泥池	幅 15.5m×長さ 8.5m×水深 4.0m 527m ³ /池 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	濃縮槽	φ19.4m×水深 5.2m 1,537m ³ /槽 鉄筋コンクリート造	2 槽	2 槽
	表洗ポンプ	φ400mm×φ350mm×22.5m ³ /分×132kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
	逆洗揚水ポンプ	φ200mm×φ200mm×5.0m ³ /分×13m×18.5kW	2 台 内 1 台予備	2 台 内 1 台予備
	天日乾燥床	18 床 13,976m ²	18 床	18 床
	管理本館	地上 2 階 延床面積 946m ² 鉄筋コンクリート造	1 棟	1 棟

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
送 水 施 設	送水ポンプ	三木系 φ 250mm× φ 200mm×8m ³ /分×45m×90kW 神戸系 φ 300mm× φ 250mm×9.49m ³ /分×55.9m×190kW ポンプ井（神戸系） 有効容量 1,000m ³ (500m ³ ×2 池)	4 台 内 1 台予備 4 台 内 1 台予備 2 池	4 台 内 1 台予備 4 台 内 1 台予備 2 池
	送水管	総延長 42,384.8m DCIP、SP φ 900mm 4,191.0m φ 800mm 6,222.7m φ 700mm 12,715.7m φ 600mm 7,848.7m φ 400mm 3,348.0m φ 300mm 6,323.3m φ 200mm 1,672.5m ※神出～中西条連絡管を含む延長	42,384.8m	—
	五百蔵ポンプ所	加圧ポンプ φ 200mm× φ 200mm×4.8m ³ /分×58m×75kW 受水槽 幅 6.55～11.05m×長さ 10.05m×水深 3.0m	3 台 内 1 台予備	4 台 内 1 台予備

④船津浄水場

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
全 体	現況浄水施設能力 浄水場敷地面積	112,000m ³ /日（最終計画：151,230m ³ /日） 84,080m ²	—	—
取 水 施 設	取水口	幅 2.15m×長さ 6.60m×水深 2.15m 鉄筋コンクリート造	2 連	2 連
	沈砂池	幅 8.0m×長さ 43.5m×有効水深 2.7m 流速 0.05m/秒 鉄筋コンクリート造	4 池	4 池
	取水ポンプ	φ 700mm×600mm×55.8m ³ /分×13m×170kW	2 台 内 1 台予備	4 台 内 1 台予備
	揚水ポンプ	φ 600mm×400mm×44.0m ³ /分×126m×1200kW	2 台	4 台
導 水 施 設	導水渠	幅 1.75m×長さ 64.38m×高さ 1.5m	2 連	2 連
	接合井	幅 9.00m×長さ 16.1m×有効水深 6.1m	1 池	1 池
	導水管	φ 1,800mm 延長 60.26m DCIP	2 連	2 連
浄 水 施 設	集合井	幅 10.0m×長さ 19.5m×水深 5.1m	1 池	1 池
	着水井	幅 5.5m×長さ 19.7m×有効水深 4.17m 滞留時間 5 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	急速かく拌池	幅 4.1m×長さ 4.1m×有効水深 4.34m 滞留時間 2 分 鉄筋コンクリート造	2 池	3 池
	フロック形成池	幅 15.3m×長さ 14.9m(3.7m×4 列)×有効水深 3.2m 滞留時間 36 分 鉄筋コンクリート造	4 池	6 池
	薬品沈殿池	上流側 幅 8.8m×長さ 40.0m×有効水深 4.1m	8 池	12 池
		下流側 幅 17.9m×長さ 32.0m×有効水深 5.2m	4 池	6 池
		流出部 幅 17.9m×長さ 3.5m×有効水深 5.2m 滞留時間 4 時間 51 分 鉄筋コンクリート造	4 池	6 池
	急速ろ過池	幅 8.0m×長さ 10.5m×有効水深 1.5m ろ過面積 67.2m ² /池 ろ過速度 119～149m/日 鉄筋コンクリート造	16 池	24 池
	塩素混和池	幅 4.0m×長さ 12.9m×有効水深 4.5m 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	浄水池	幅 32.0m×長さ 52.0m×有効水深 3.5m 滞留時間 75 分 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	PAC 注入設備	移送ポンプ キャットモーターポンプ 10 ㍲/分×20m×0.9kW	2 台 内 1 台予備	4 台 内 2 台予備
		注入機 鋼鉄フレーム取付型 300 ㍲/時	2 台 内 1 台予備	4 台 内 2 台予備
		定圧槽 φ900mm×高さ 1.3m 0.6m ³ /槽	1 槽	2 槽
	苛性ソーダ注入設備	注入ポンプ キャットモーターポンプ 40 ㍲/分×25m×1.3kW	2 台 内 1 台予備	4 台 内 2 台予備
		前苛性注入機 250 ㍲/時	2 台 内 1 台予備	3 台 内 1 台予備
		1 系後苛性注入機 100 ㍲/時	1 台	1 台
		2 系後苛性注入機 100 ㍲/時	0 台	1 台

施設	種 別	設備等の概要	令和 8 年 3 月現在	全体計画
浄水施設	次亜塩素酸ソーダ 注入設備	前塩素注入機 インジェクタ注入方式 75 ㍗/時	2 台 内 1 台予備	4 台 内 2 台予備
		中塩素注入機 インジェクタ注入方式 200 ㍗/時	2 台 内 1 台予備	4 台 内 2 台予備
		後塩素注入機 インジェクタ注入方式 75 ㍗/時	2 台 内 1 台予備	4 台 内 2 台予備
	活性炭注入設備	注入機 インジェクタ注入方式（切替式） 大容量 1,500 ㍗/時 小容量 750 ㍗/時	1 台	1 台
		注入機 インジェクタ注入方式（切替式） 大容量 2,000 ㍗/時 小容量 500 ㍗/時	1 台	1 台
	洗浄排水池	幅 10.0m×長さ 26.0m×有効水深 3.0m 鉄筋コンクリート造	2 池	2 池
	調整槽	φ22m×有効水深 4.2m 鉄筋コンクリート造	1 槽	1 槽
	濃縮槽	φ25m×有効水深 4.7m 鉄筋コンクリート造	1 槽	1 槽
送水施設	送水ポンプ	姫路系 φ500mm×φ350mm×44.3m³/分×76m×710kW	3 台 内 1 台予備	4 台 内 1 台予備
		北部系 φ250mm×φ150mm×7.7m³/分×99m×200kW	4 台 内 1 台予備	4 台 内 1 台予備
	送水管	総延長 81,608.6m DCIP、SP、SUS	81,608.6m	82,000m
		φ1,200mm 9,318.4m		
		φ 800mm 24.3m		
		φ 700mm 10,206.8m		
		φ 600mm 28,166.2m		
		φ 500mm 5,998.5m		
		φ 450mm 12,889.0m		
		φ 400mm 725.6m		
		φ 350mm 13,147.4m		
		φ 300mm 1,081.0m		
		φ 250mm 14.9m		
		φ 200mm 36.5m		
		※船木～船津、中西条～船津連絡管を含む延長		

Ⅱ．水質管理及び水質試験の概要

兵庫県水道用水供給事業 令和7年度水質検査計画



水質管理センター全景

水質検査計画とは

水質検査は、水道用水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために不可欠なものであり、水質検査計画は、適正な水質検査を行うために、水質検査の方法や項目等を定めたものです。

水質検査計画の内容

- 1 基本方針
- 2 兵庫県水道用水供給事業の概要
- 3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
- 4 採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由
- 5 水質検査方法
- 6 臨時の水質検査
- 7 水質検査の自己／委託の区分
- 8 水質検査計画及び結果の公表
- 9 その他の留意事項

兵庫県企業庁
令和7年3月作成

1 基本方針

兵庫県企業庁(以下「県企業庁」とする)は、水質基準*に適合した安全で良質な水道用水を供給するため、定期的に行う水質検査*について水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。また、臨時に行う水質検査についても、水質検査計画において、行う際の要件について明らかにします。なお、水質管理目標設定項目についても、水質基準項目に準じて検査を実施します。

水質検査計画には、県企業庁が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、試験の回数及びその理由を記載します。なお、県営中西条浄水場は、加古川市上下水道局へ浄水委託しているため、当浄水場にかかる水質検査計画については、加古川市上下水道局の水質検査計画をご覧ください。

*水質基準：法令に定められた水道水及び水道用水が満たすべき品質基準

*水質検査：水質基準に適合していることを確認するために行う検査

2 兵庫県水道用水供給事業の概要

- (1) 事業体名：兵庫県企業庁
- (2) 給水状況：給水状況は表1に示すとおりです。

表1 給水状況

区 分		内 容
給水対象	多田浄水場送水系統	神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町
	三田浄水場送水系統	神戸市、西宮市、三田市、丹波篠山市、三木市、小野市、加東市、西脇市
	神出浄水場送水系統	神戸市、明石市、三木市、稲美町、播磨町、淡路広域水道企業団
	船津浄水場送水系統	姫路市、加西市、福崎町、太子町、高砂市、加東市、西脇市
	中西条浄水場送水系統	加古川市
計画一日最大給水量		480,400m ³
一日最大給水量		428,140m ³

令和7年4月1日時点

(3) 水道施設の現況

兵庫県営水道における水道施設の現況は表2に示すとおりです。

表2 水道施設の現況(貯水池及び浄水場)

貯水池名称	一庫ダム	吞吐ダム	大川瀬ダム	川代ダム
所在地	川西市一庫	三木市三津田	三田市大川瀬	丹波篠山市大山下
水系	淀川	加古川	加古川	加古川
完成年度	昭和58年度	平成4年度	平成4年度	平成4年度
開発水量	166,100 m ³ /日	290,850 m ³ /日		
概 観				
浄水場名称	多田浄水場	神出浄水場	中西条浄水場	
所在地	川西市多田院	神戸市西区神出町	加古川市八幡町	
浄水処理方法	塩素処理-急速ろ過	塩素処理-急速ろ過	塩素処理-急速ろ過	
現況施設能力	110,880 m ³ /日	107,100 m ³ /日	30,450 m ³ /日	
概 観				

貯水池名称	青野ダム	黒川ダム	神谷ダム
所在地	三田市加茂	朝来市生野町黒川	姫路市豊富町神谷
水系	武庫川	市川	市川
完成年度	昭和62年度	昭和48年度	平成12年度
開発水量	92,000 m ³ /日	30,000 m ³ /日	206,000 m ³ /日
概 観			
浄水場名称	三田浄水場	船津浄水場	
所在地	三田市西野上	姫路市船津町	
浄水処理方法	塩素処理-急速ろ過	塩素処理-急速ろ過	
現況施設能力	92,000 m ³ /日	112,000 m ³ /日	
概 観			

令和7年4月1日時点

3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

兵庫県営水道における水源の状況並びに原水*及び浄水の水質状況は表3に示すとおりです。

表3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

浄水場名	水 源	原水の水質	浄水の水質
多田浄水場	猪名川(表流水)	現在までの水質は概ね良好な状況です。 しかし、油類等を含む排水の河川への流入や、ため池等で発生するかび臭が混入することがあるため、一層の水質管理を行っていく必要があります。	適正な浄水処理を行っており、水質基準等を十分満たした安全で良質な水道用水といえます
三田浄水場	武庫川(表流水)	現在までの水質は概ね良好な状況です。 しかし、油類等を含む排水の河川への流入が懸念されます。また、貯水池で発生するかび臭が上昇傾向にあるため、水質保全対策の強化に取り組んでいます。	
神出浄水場	吞吐ダム (ダム直接取水)	現在までの水質は概ね良好な状況です。 しかし、貯水池で発生するかび臭が混入することがあるため、一層の水質管理を行っていく必要があります。	
船津浄水場	市川(表流水) 神谷ダム (ダム直接取水)	現在までの水質は概ね良好な状況です。 しかし、ため池等で発生するかび臭が混入することがあるため、一層の水質管理を行っていく必要があります。	

*原水：水道用水の原料となる水

4 採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由

(1) 採水地点

ア 供給点毎日検査(水道法に基づく1日1回行う検査)

採水は、原則として供給点*で行います。各浄水場の送水系統で複数の最遠地点(水道用水の到達時間が最も長くなる供給点)を15箇所選定しました(表4及び図1参照)。

*供給点：受水市町へ水道用水を受け渡す地点

イ 定期検査(水質基準項目、水質管理目標設定項目及び独自に行う検査項目)

(ア) 供給点(浄水)

採水は、原則として供給点で行います。各浄水場の送水系統ごとに、1受水市町あたり1箇所とし、25箇所の採水地点を選定しました(表4及び図1参照)。

(イ) 浄水場の出口(浄水)

送水管の中で水質変化が起こらない項目については、供給点に代えて浄水場の出口で採水します。

(ウ) 浄水場の入口(原水)

浄水場の入口で原水を採水します。

表4 供給点毎日検査及び定期検査の採水地点

送水系統名	供給点毎日検査採水地点	定期検査採水地点
多田浄水場送水系統	尼崎市、西宮市、川西市(一庫)、猪名川町(白金)	多田取水口、多田浄水池、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市(一庫)、猪名川町(白金)
三田浄水場送水系統	神戸市(北神戸)、西宮市(第2)、西脇市(三田系)	三田取水口、三田浄水池、神戸市(北神戸)、西宮市(第2)、三田市(第2)、三木市(吉川第2)、小野市、加東市(東条第1)、西脇市(三田系)
神出浄水場送水系統	神戸市(西神)、三木市、播磨町	神出分水工、神出浄水池、神戸市(西神)、明石市(第1)、三木市、稲美町、播磨町
船津浄水場送水系統	姫路市(夢前)、福崎町、太子町、高砂市、西脇市(船津系)	船津集合井、船津浄水池、姫路市(夢前)、加西市(明神山)、福崎町、太子町、高砂市、加東市(滝野)、西脇市(船津系)

ウ 水源調査

採水は、各浄水場の水源のうち水質状況を確認できる場所として、水源ダム流入河川、水源ダム(川代ダム、黒川ダムを除く)、河川主要地点、取水口(分水工)*、浄水池*及びため池で行います(表5及び図2参照)。

表5 水源調査の採水地点

浄水場名	採水地点					
	水源ダム流入河川	水源ダム	河川主要地点	取水口(分水工)	浄水池	ため池
多田浄水場	新こうじ橋千軒	一庫ダム	文珠橋 ゴルフ橋	多田取水口	多田浄水池	—
三田浄水場	下青野清水大橋	青野ダム	平成橋 嫁ヶ淵橋	三田取水口	三田浄水池	—
神出浄水場	坂本橋	衝原大橋 吞吐ダム 大川瀬ダム	—	神出分水工	神出浄水池	—
船津浄水場	(船津取水口)	神谷ダム	神崎橋	船津取水口	船津浄水池	金垣内池、落ヶ池、 姫ヶ池、丸池、 山の下川

*取水口(分水工)：水源から浄水場に水を取り込むところ

*浄水池：浄水場で水道水となった水を貯めておくところ

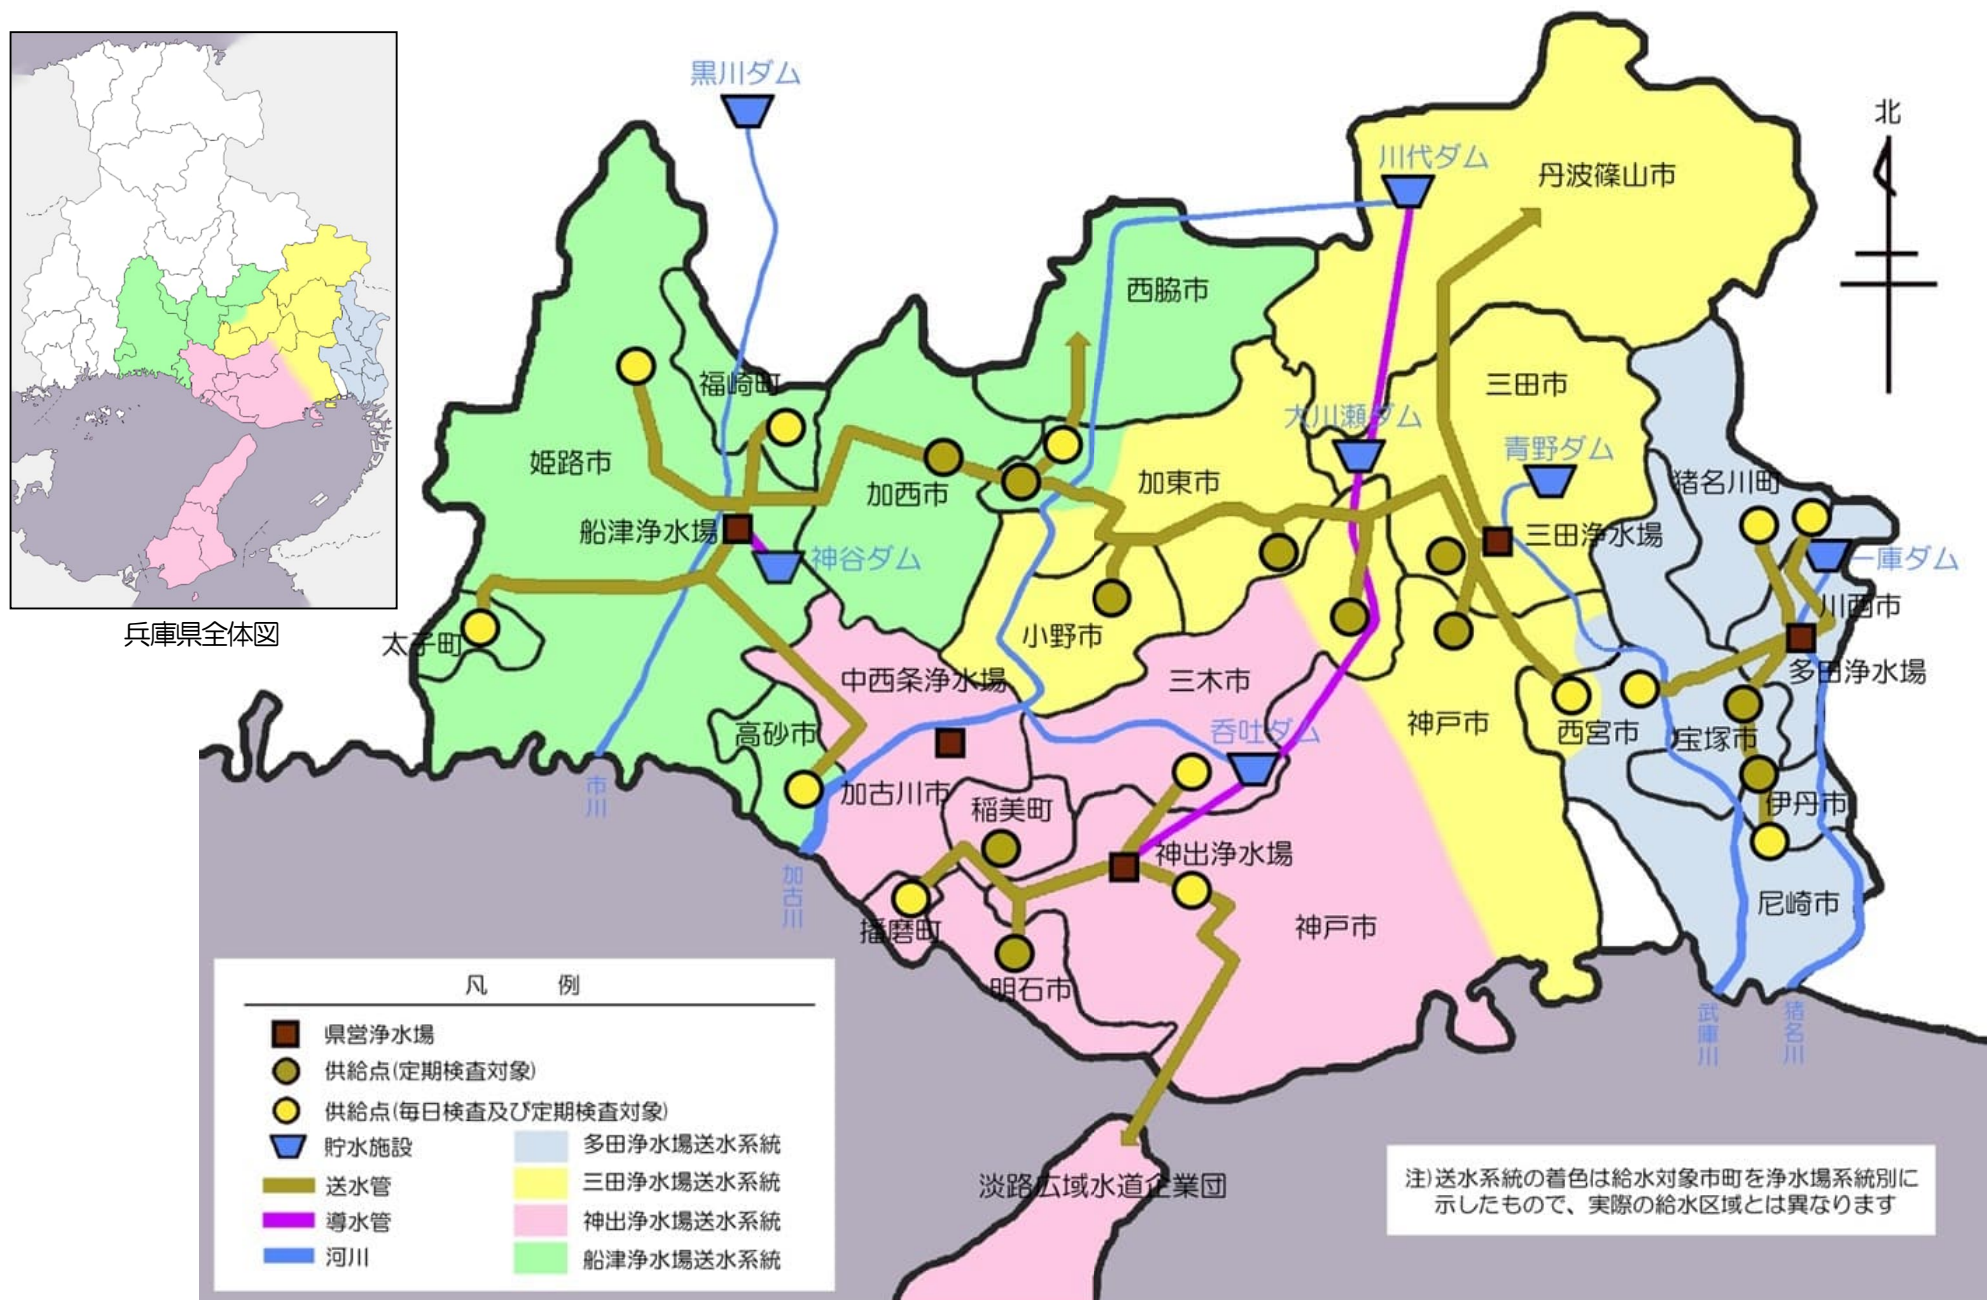


図1 毎日検査及び定期検査採水地点図(令和7年4月1日時点)

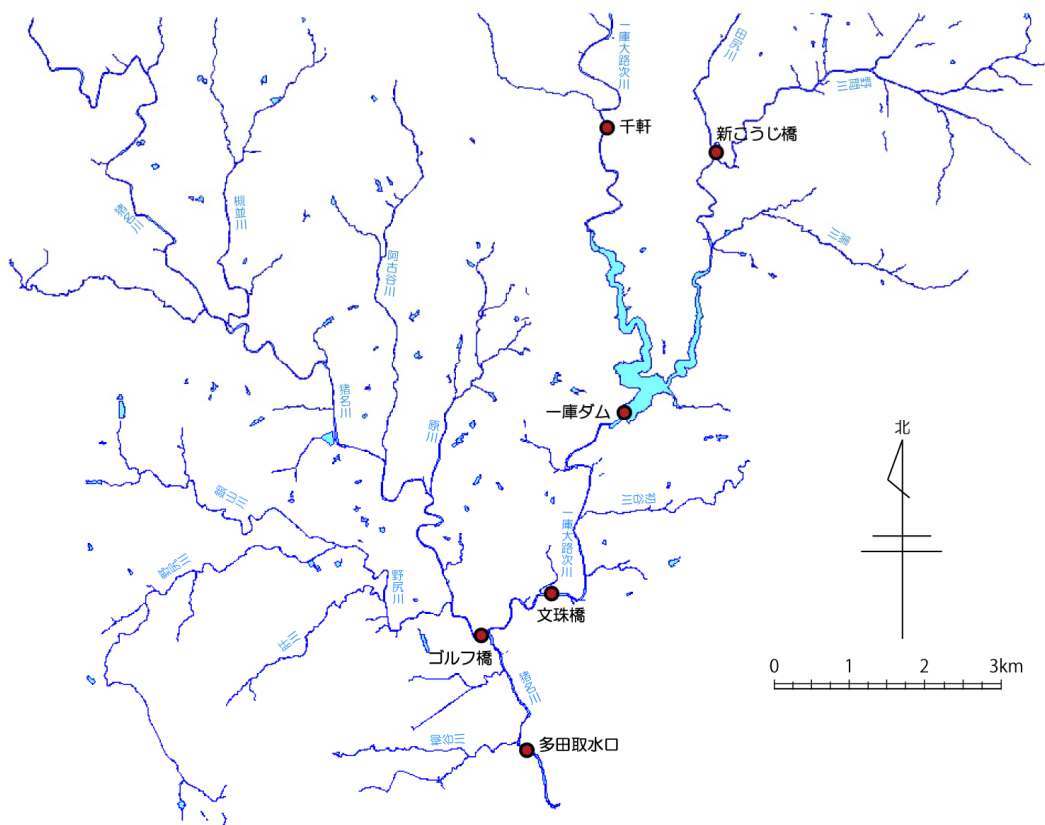


図2-1 水源調査採水地点図(多田浄水場)

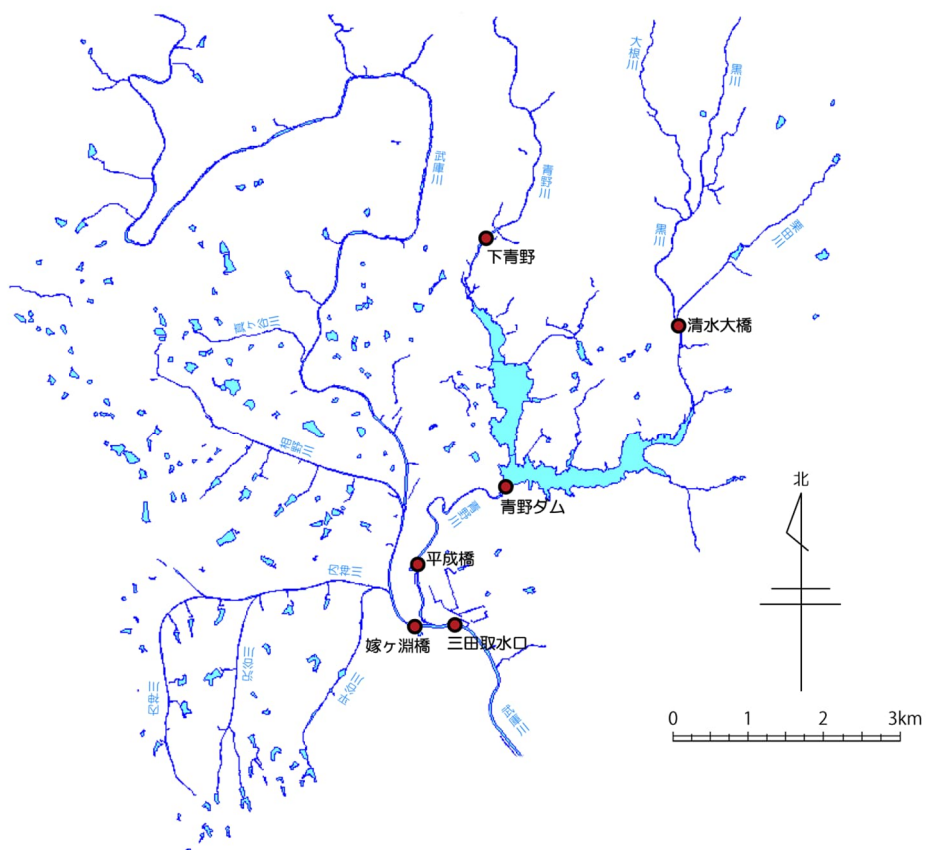


図2-2 水源調査採水地点図(三田浄水場)

(2) 水質検査項目、検査頻度及び設定理由

ア 供給点毎日検査

検査項目、検査頻度及び設定理由は、表6に示すとおりです。

表6 供給点毎日検査の検査項目、検査頻度及び設定理由

番号	項 目	基 準 値	基本頻度	実施検査頻度(回/年)	設 定 理 由
毎1	色	異常でないこと	日1回	365	省略不可及び検査回数減不可項目
毎2	濁り	異常でないこと	日1回	365	
毎3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	日1回	365	

イ 定期検査(水質基準項目)

検査項目、検査頻度及び設定理由は、表7に示すとおりです。

表7 定期検査(水質基準項目)の検査項目、検査頻度及び設定理由

番号	項 目	基 準 値	過去3年間 最大値	基本 頻度	実施検査頻度(回/年)			設 定 理 由
					浄 水		原 水	
					供給点	浄水場 出口	浄水場 入口	
基1	一般細菌	100 個/mL 以下	0	月1回	12	12	12	省略不可及び検査回数減不可項目
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	月1回	12	12	12	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	0.0003 未満	年4回	*a	4	4	
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	0.00005 未満	年4回		4	4	
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回		4	4	
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	年4回	4	4	4	安全性確認のため *c
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回	*a	4	4	
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	0.002 未満	年4回	4	4	4	
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	0.004 未満	年4回	*a	4	4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回	4	4	4	省略不可及び検査回数減不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.63	年4回	*a	4	4	安全性確認のため *c
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.19	年4回		4	4	安全性確認のため *d
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.1 未満	年4回		4	4	安全性確認のため *c
基14	四塩化砒素	0.002mg/L 以下	0.0002 未満	年4回		4	4	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	0.005 未満	年4回		4	4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	0.004 未満	年4回		4	4	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	0.002 未満	年4回		4	4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回		4	4	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回		4	4	
基20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回		4	4	
基21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.22	年4回	4	4	一 *b	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	0.002 未満	年4回	4	4		
基23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.034	年4回	4	4		
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.013	年4回	4	4		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.01 未満	年4回	4	4		
基26	臭素酸	0.01mg/L 以下	0.001 未満	年4回	4	4		
基27	縮トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.05	年4回	4	4		
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.015	年4回	4	4		
基29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.014	年4回	4	4		
基30	プロモホルム	0.09mg/L 以下	0.009 未満	年4回	4	4		
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	0.008 未満	年4回	4	4	性状確認のため *c	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.1 未満	年4回	4	4		4
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.07	年4回	4	4		4
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	0.03 未満	年4回	4	4		4
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.1 未満	年4回	4	4		4
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	11	年4回	*a	4	4	性状確認のため *c
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	0.005 未満	年4回	4	4	4	
基38	塩化物イオン	200mg/L 以下	27	月1回	12	12	12	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	49	年4回	*a	4	4	省略不可及び検査回数減不可項目
基40	蒸発残留物	500mg/L 以下	110	年4回		4	4	性状確認のため *d
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	0.02 未満	年4回		4	4	検査結果から検査回数減不可のため
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	0.000002	月1回	12	12	12	性状確認のため *c
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	0.000002	月1回	12	12	12	原因藻類発生の可能性があるため
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	0.002 未満	年4回	*a	4	4	性状確認のため *c
基45	フェノール類	0.005mg/L 以下	0.0005 未満	年4回		4	4	
基46	有機物(全有機炭素(TOC))	3mg/L 以下	1.6	月1回		12	12	
基47	pH値	5.8以上 8.6 以下		月1回	12	12	12	省略不可及び検査回数減不可項目
基48	味	異常でないこと	異常なし	月1回	12	12	—	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	月1回	12	12	12	
基50	色度	5度以下	0.6	月1回	12	12	12	
基51	濁度	2度以下	0.1 未満	月1回	12	12	12	

① — : 検査を行いません

② *a : 送水管の中で水質変化が起らないため、供給点では省略可能な項目ですが、より安全性または性状を確認するため2年に1回検査を行います

③ *b : 消毒を行ったときに生成する副生成物であるため、原水では検査を行いません

④ *c : 過去3年間の検査結果から、3年に1回の検査頻度に省略可能な項目ですが、より安全性または性状を確認するため3ヶ月に1回検査を行います

⑤ *d : 過去3年間の検査結果から、1年に1回の検査頻度に省略可能な項目ですが、より安全性または性状を確認するため3ヶ月に1回検査を行います

ウ 定期検査(水質管理目標設定項目)

検査項目及び検査頻度は、表8に示すとおりです。

表8 定期検査(水質管理目標設定項目)の検査項目、検査頻度及び設定理由

番号	項 目	目 標 値	実施検査頻度(回/年)			設定理由
			浄 水		原 水	
			供給点	浄水場 出口	浄水場 入口	
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	—*a	4	4	安全性確認のため
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)		4	4	
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		4	4	
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—*a	4	4	
目8	トルエン	0.4mg/L以下	—*a	4	4	
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下		4	4	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	4	4	—*b	二酸化塩素を使用していないため
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	—	—	
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	4	4	—*b	安全性確認のため
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	4	4		
目15	農薬類 *c	1以下(検出指標値)	—*a	4	4	おいしい水の要件として
目16	残留塩素	1mg/L以下	12	12	—	
目17	カルシウム、マグネシウム等硬度	10mg/L以上100mg/L以下	—*a	4	4	性状確認のため
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	4	4	4	
目19	遊離性酸	20mg/L以下	4	4	—*f	おいしい水の要件として
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	—*a	4	4	
目21	メチルテブチルエーテル	0.02mg/L以下		4	4	性状確認のため
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	—	—	—	有機物(全有機炭素(TOC))と相関が把握できたため
目23	臭気強度(TON)	3以下	—	—	—	臭気の原因となるかび臭物質を直接測定しているため
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	—*a	4	4	おいしい水の要件として
目25	濁度	1度以下	12	12	12	性状確認のため
目26	pH値	7.5程度	12	12	12	送水管の保護のため
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上	4	4	—*e	
目28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	12*d	12	12	水道施設の健全性確認のため
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—*a	4	4	
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	4	4	4	性状確認のため
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0005mg/L以下(暫定)	—*a	4	4	安全性確認のため

① — : 検査を行いません

② *a : 送水管の中で水質変化が起こらないため、供給点では検査を行いません

③ *b : 消毒を行ったときに生成する副生成物であるため、原水では検査を行いません

④ *c : 農薬類は115種類の検査を行います

⑤ *d : 各浄水場の最遠点の1箇所で行います

⑥ *e : 送水管における水の腐食性の指標となる項目のため、原水では検査を行いません

⑦ *f : おいしい水の要件に係る項目のため、原水では検査を行いません

番号の目4、6、7、11については、水質管理目標設定項目から削除された項目です。

エ 定期検査(独自に行う検査項目)

法令に定めがなく、県企業庁が独自に行う検査の検査項目及び検査頻度は、表9に示すとおりです。

表9 定期検査(独自に行う検査項目)の検査項目及び検査頻度

番号	項 目	実施検査頻度(回/年)		
		浄 水		原 水
		供給点	浄水場 出口	浄水場 入口
独1	水温	12	12	12
独2	アルカリ度	12	12	12
独3	電気伝導率	12	12	12
独4	モリブデン	—	4	4
独5	ダイオキシン類	—	1	1
独6	キシレン	—	4	4
独7	クリプトスポリジウム	—	6	6
独8	ジアルジア	—	6	6
独9	嫌気性芽胞菌	—	—	6
独10	放射性セシウム	—	4	—
独11	プロモクロロ酢酸	4	4	—
独12	プロモジクロロ酢酸	4	4	—

— : 検査を行いません

オ 水源調査

試験項目及び調査頻度は、表10に示すとおりです。

表10 水源調査の試験項目及び調査頻度

番号	項 目	実施調査頻度(回/年)					
		水源ダム 流入河川* _カ	水源ダム	河川 主要地点	取水口 (分水工)	浄水池	ため池
源1	水温	12	12	12	12	12	12
源2	pH値	12	12	12	12	—	—
源3	臭気	12	12	12	12	—	—
源4	色度	12	12	12	12	—	—
源5	濁度	12	12	12	12	—	—
源6	塩化物イオン	12	12	12	12	—	—
源7	アルカリ度	12	12	12	12	—	—
源8	電気伝導率	12	12	12	12	—	—
源9	フッ素及びその化合物	12	12	12	12	—	—
源10	鉄及びその化合物	12	12	12	12	—	—
源11	マンガン及びその化合物	12	12	12	12	—	—
源12	有機物(KMnO ₄)	—	12	—	12	—	—
源13	BOD	12	12	12	12	—	—
源14	COD	—	12	—	12	—	—
源15	有機物(全有機炭素(TOC))	12	12	12	12	—	—
源16	溶存酸素	12	12	12	12	—	—
源17	塩素要求量	—	12	12	12	—	—
源18	紫外線吸光度(E260)	—	12	12	12	—	—
源19	トリハロメタン生成能	—	12	12	12	—	—
源20	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	12	12	12	—	—
源21	アンモニア態窒素	12	12	12	12	—	—
源22	総窒素化合物	12	12	—	—	—	—
源23	総リン化合物	12	12	—	—	—	—
源24	リン酸態リン	12	12	—	—	—	—
源25	クロロフィルa	—	12	—	—	—	—
源26	ジェオスミン	—	12	12	12	12	12
源27	2-メチルイソボルネオール	—	12	12	12	12	12
源28	浮遊物質(SS)	—	—	—	12	—	—
源29	生物	—	12	—	—	—	12
源30	マイクロキスチン-LR	—	12	—	12	—	—
源31	マイクロキスチン-RR	—	12	—	12	—	—

① —：試験を行いません

② *_カ：船津取水口は神谷ダムの流入河川となるため、水源ダム流入河川及び取水口の各項目を実施

5 水質検査方法

水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。その他、水質管理目標設定項目等の検査方法については、厚生労働省健康局水道課長通知及び上水試験方法等により行います。

6 臨時の水質検査

臨時の水質検査・試験は、次のような場合に行います。

- ア 水道法第13条に定める給水開始前検査
- イ 水源の水質が著しく悪化したとき
- ウ 水源に異常があったとき
- エ 水源付近、供給点周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- オ 浄水過程に異常があったとき
- カ 送水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- キ その他特に必要があると認められるとき

7 水質検査の自己／委託の区分


フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、シクロロアセトニトリル、抱水クロラール、農薬類、ダイオキシン類、放射性セシウム等は、水道法第20条に定められた厚生労働大臣登録検査機関等に委託して検査を行います。

8 水質検査計画及び結果の公表

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に受水団体に周知するほか、ホームページに掲載します(末尾問い合わせ参照)。

水質検査結果は、定期的にホームページに掲載します。また、水質検査結果の評価を行い次年度の水質検査計画に反映します。水質検査計画等についてご質問、ご意見がございましたらお知らせください。

水質検査計画策定の概念図

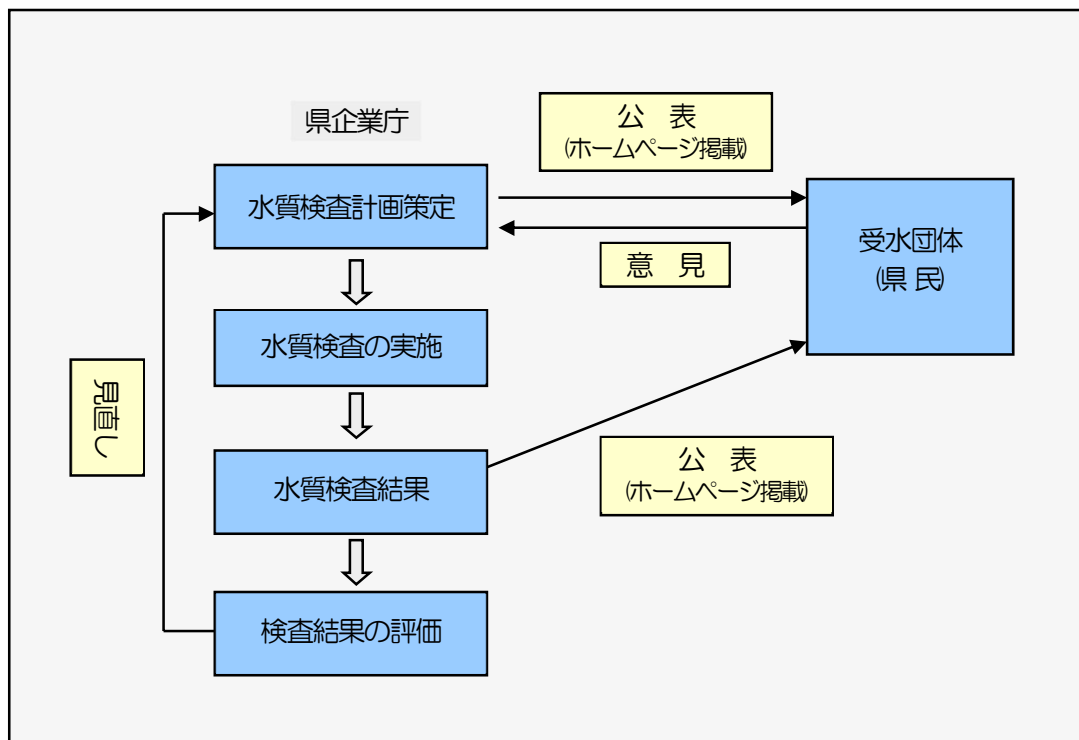

9 その他の留意事項

(1) 水質基準項目等の定量下限値及び精度管理

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、基準値及び目標値の1/10付近の濃度において、変動係数(CV値)*が無機物*では10%以下、有機物*では20%以下となるよう精度管理をしていきます。

*変動係数(CV値)：平均値に対する相対誤差を示す量として用いられ、値が小さいほど精度が高い

*有機物：炭素を含む化合物(一部例外を除く)

*無機物：有機物を除いたすべての物質

(2) 原水に係る水質試験の実施

定期検査及び水源調査時に原水の水質試験を実施します。

(3) 水道水源の汚濁源の把握

水源の汚濁源調査を行い、汚濁源の把握に努めます。

(4) 水質汚濁の早期発見及び連絡通報体制の整備

水源調査の他に定期的に水源パトロールやため池調査を実施し、水質汚濁の早期発見に努めます。また、同一河川を水道水源とする事業体で構成する水質協議会等で合同の水質調査を行い、水質データを共有し、水源保全に対する啓発、パトロール等により水質保全に努めます。

水質事故が発生した場合には緊急連絡網で情報伝達し被害の未然防止に努めます。

(5) 水質検査の精度管理及び信頼性保証

水質検査の精度管理は、水道GLP*に基づき実施するほか、国や県が実施する外部精度管理に参加し、検査精度の向上を図ることにより、水質検査結果の信頼性の確保に努めます。

*水道GLP：

水質検査を実施する機関における水質検査が、管理された体制の下で適正に実施され、もって水質検査結果の信頼性を確保することを目的として、社団法人日本水道協会が定める規格。

県企業庁は、平成18年12月に水道GLPの認定を取得し、令和5年6月に認定を更新しました。



水質検査状況

問い合わせ先：

兵庫県企業庁水質管理センター

〒651-2313

神戸市西区神出町田井3-1

TEL：078-965-3002 FAX：078-965-3007

E-mail：suishitsukanri@pref.hyogo.lg.jp

URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc08/center.html

2. 水質検査結果の概要及び水源水質の状況

(1) 水質検査結果の概要

兵庫県水道水質検査計画に基づき、県営水道 4 浄水場の原水（浄水場入口）と浄水（浄水場出口、供給点）について水質検査を実施した。検査項目は、水道法に定められた水質基準項目のほか水質管理目標設定項目、独自検査項目である。

水質検査の結果、多田浄水場、三田浄水場、神出浄水場、船津浄水場の 4 浄水場ともすべて水質基準に適合していた。

(2) 浄水場ごとの水源水質の状況

水源ダム湖をはじめ、取水口上流部における水質状況を把握するため、毎月、水源調査を行った。調査項目は、有機物指標のほか、富栄養化状況を把握するための総窒素化合物、総リン化合物及びかび臭の原因となるプランクトン類である。

① 多田浄水場

取水口(原水)のBOD75%値は 1.4mg/Lであり、環境基準A類型(2mg/L以下)は達成していた。年度中央値における水質は、有機物指標のBODは 0.9mg/Lと横ばいで推移し、有機物等(KMnO₄)も 5.8mg/Lと横ばいで推移している。アンモニア態窒素は、令和4年度まで不検出を継続していたが令和5年度以降 0.01mg/Lが続いている。

水源の一庫ダムの年度中央値における水質は、BODは1.2mg/Lと横ばいで推移している。有機物等(KMnO₄)に関しては7.2mg/Lと増加傾向にある。アンモニア態窒素は、令和5年度は大きく増加したが、令和6から7年度は0.02mg/Lと令和5年度より低下した。また、栄養塩の指標となる総窒素化合物は0.49mg/Lと緩やかな減少傾向にあり、総リン化合物は0.039mg/Lと概ね横ばいで推移していた。

一庫ダムの生物に関しては、通年で珪藻類の*Cyclotella* グループが出現し、特に7月に多く出現した。

かび臭の発生状況としては、一庫ダムでジェオスミンは最大4ng/L、2-メチルイソボルネオールは最大3ng/Lであった。取水口(原水)のジェオスミンは最大3ng/L、2-メチルイソボルネオールは最大3ng/Lであった。浄水池ではジェオスミン、2-メチルイソボルネオールともに管理目標値(2ng/L)を超過することはなかった。

耐塩素性病原生物のクリプトスポリジウム及びジアルジアは、原水、浄水ともに年間を通して検出しなかった。

② 三田浄水場

取水口(原水)のBOD75%値は2.0mg/Lであり、環境基準A類型(2mg/L以下)は達成していた。年度中央値における水質は、有機物指標のBODは1.4mg/Lと概ね横ばいで推移しているが、有機物等(KMnO₄)は9.0mg/Lと令和元年度から増加傾向にある。アンモニア態窒素については、ここ数年低い値を継続していたが、令和5年度以降0.02mg/Lで推移している。

水源の青野ダムの年度中央値における水質は、BODは1.9mg/Lと昨年度より若干増加したが、有機物等(KMnO₄)に関しては8.8mg/Lと概ね横ばいで推移している。また総窒素化合物は0.46mg/L、総リン化合物は0.032mg/Lであり、両項目とも概ね横ばいで推移している。

青野ダムの生物に関しては、4月と10月に*Phormidium* が出現し、*Anabaena* が5月～10月にかけて出現した。アオコの原因となる *Microcystis* は5月以降通年で出現し7月に200群体/mL出現した。ろ過閉塞の原因となる *Synedra acus* は3月に多く出現した。

かび臭の発生状況としては、青野ダムで8月にかけてジェオスミンが上昇し最大120ng/L、5月にかけて2-MIB が上昇し、最大62ng/Lであった。取水口(原水)は通年ジェオスミンが検出され、最大12ng/Lであった。2-MIBについては、4月と3月に上昇し、最大14ng/Lであった。浄水池ではジェオスミン、2-メチルイソボルネオールともに管理目標値(2ng/L)以下であった。

耐塩素性病原生物のクリプトスポリジウム及びジアルジアは、原水、浄水とも年間を通して検出しなかった。

③ 神出浄水場

分水工(原水)の年度中央値における水質は、有機物指標のBODは1.4mg/Lで増加傾向にあり、有機物等(KMnO₄)は7.8mg/Lと概ね横ばいで推移している。アンモニア態窒素については、令和4年度まで不検出を継続していたが、令和5年度以降0.02mg/Lで推移している。

水源の吞吐ダムの年度中央値における水質は、BODは2.3mg/Lと平年の2倍近く高い値を示した。有機物(KMnO₄)に関しては9.0mg/Lと両項目とも増加傾向である。また、栄養塩の指標となる総窒素化合物は0.69mg/L、総リン化合物は0.034mg/Lと令和3年以降微増で推移している。

吞吐ダムの生物に関しては、7月～9月にかけて *Anabaena* が出現した。アオコの原因となる *Microcystis* は6月～10月にかけて出現した。かび臭産生生物の *Oscillatoria tenuis* が8～10月にかけて出現した。珪藻類は夏場7～9月を除き通年出現したが、ろ過閉塞の原因となる *Synedra acus* は出現しなかった。

大川瀬ダムの生物については、7月～9月にかけてアオコの原因となる *Microcystis* は7月～9月にかけて出現した。珪藻類では4月と3月に珪藻類の *Cyclotella* グループが大量発生した。かび臭産生生物の *Anabaena*、*Oscillatoria tenuis*、*Phormidium* は出現しなかった。

かび臭発生状況としては、吞吐ダムで7月にジェオスミンが最大94ng/L、9月に2-メチルイソボルネオールが最大2500ng/Lであった。大川瀬ダムで8月にジェオスミンが最大4ng/L、2-メチルイソボルネオールが最大7ng/Lであった。

分水工(原水)では8月にかけてジェオスミンが上昇し最大830ng/L、9月にかけて2-メチルイソボルネオールが上昇し最大540ng/Lを検出した。

耐塩素性病原生物のクリプトスポリジウム及びジアルジアは、原水、浄水とも年間を通して検出しなかった。

④ 船津浄水場

取水口(原水)のBOD75%値は 1.3mg/L であり、環境基準 A 類型(2mg/L 以下)は達成していた。年度中央値における水質は、有機物指標の BOD は 0.8mg/L、有機物等(KMnO₄)は 3.8mg/L と令和 4 年度以降減少傾向を示している。アンモニア態窒素については、令和 5 年度以降検出し、令和 7 年度は 0.02mg/L であった。

河川の豊水時に揚水貯水している神谷ダムの年度中央値における水質は、BOD は 0.8mg/L と令和元年度以降上昇傾向を示し、有機物(KMnO₄)は 4.0mg/L と若干減少傾向である。総窒素化合物については 0.35mg/L と平成 28 年度以降わずかに減少傾向を示したが、総リン化合物については 0.01mg/L で湛水開始後ほぼ一定で変化はあまりない。アンモニア態窒素については、令和 5 年度以降検出し、令和 7 年度は 0.01mg/L 検出した。

神谷ダムの生物に関しては、問題となる生物は出現しておらず、年間を通して生物が原因となる浄水処理障害は発生しなかった。

かび臭の発生状況としては、水源の神谷ダムではジェオスミンは最大 3ng/L、2-メチルイソボルネオールは最大 2ng/L であった。取水口(原水)ではジェオスミンは最大 3ng/L、2-メチルイソボルネオールは最大 4ng/L であった。粉末活性炭処理により、浄水池ではジェオスミン、2-メチルイソボルネオールともに管理目標値(2ng/L)以下であった。

取水口の上流には多くのため池が点在し、過去にはかび臭被害をもたらしたことがある。そこで影響の大きいため池を抽出し、かび臭産生藻類及びかび臭物質の監視を行っている。

ため池の生物(藍藻類)及びかび臭に関して、金垣内池で 7 月～10 月にかけて *Anabaena* が出現し、10 月に最大 10,450 巻・糸状体^{*1}/mL 出現した。この時ジェオスミンが 220ng/L であった。

落ヶ池では、7 月～12 月にかけて *Oscillatoria limnetica*、9 月～10 月にかけて *Phormidium* が大量発生し、2-メチルイソボルネオールは最大 230 ng/L であった。また、12 月～3 月にかけてジェオスミンが上昇し、最大で 180ng/L となったが、原因生物は検出されておらず原因不明。

姫ヶ池では 7 月～1 月にかけて *Anabaena* が出現し、最大 1270 巻・糸状体/mL であった。*Oscillatoria limnetica* が 9 月～2 月に多数発生し、1 月には 2-メチルイソボルネオールを最大となる 45ng/L 検出した。

丸池も、7 月～12 月にかけて *Oscillatoria limnetica* が多数発生したが 2-MIB は上昇しなかった。11 月～2 月かけてジェオスミンが上昇し、12 月に最大で 60ng/L を検出したが、原因生物は検出されておらず原因不明。

耐塩素性病原生物のクリプトスポリジウム及びジアルジアは、原水、浄水とも年間を通して検出しなかった。

(※1：100μm を 1 個として計測)

3. 水源水質の経年変化

多田取水口

多田浄水場(1/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	16.1	15.4	14.9	16.5	17.2	16.7	15.8	15.5	17.6	16.1
一 般 細 菌	個/mL		970	1,600	420	160	99	115	155	140	1,750	650
大 腸 菌	MPN/100mL		39	43	33	66	26	30	71	45	117	30
カ ド ミ ウ ム	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水	銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
鉛	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ	素	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
六 価 ク ロ ム	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満
シ ア ン イ オ ン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.41	0.45	0.35	0.43	0.42	0.50	0.39	0.39	0.42	0.38
フ ッ 素	mg/L		0.23	0.15	0.18	0.12	0.20	0.17	0.19	0.19	0.19	0.22
亜 鉛	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉄	mg/L		0.09	0.10	0.12	0.54	0.11	0.16	0.19	0.17	0.19	0.09
銅	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
マ ン ガ ン	mg/L		0.015	0.013	0.013	0.028	0.019	0.025	0.036	0.025	0.036	0.013
塩 素 イ オ ン	mg/L		7.2	7.5	7.8	7.1	8.7	7.4	8.3	7.6	7.3	9.0
カルシウム、マグネシウム等	mg/L		41	38	44	30	47	43	45	37	42	49
蒸 発 残 留 物	mg/L		87	81	89	97	96	90	90	91	99	130
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有 機 物 等 (KMnO4) ※	mg/L		5.2	5.1	5.7	4.9	5.1	5.1	8.2	5.7	6.5	5.8
p H 値			7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8
色 度	度		8.1	6.4	6.0	7.7	5.5	5.2	6.9	6.3	9.3	6.8
濁 度	度		3.0	2.5	2.1	3.0	2.3	2.4	3.7	2.4	3.5	2.4
ア ル カ リ 度	mg/L		40	38	37	34	45	40	43	41	40	45
電 気 伝 導 率	μS/cm		123	118	121	114	139	126	139	131	131	149
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 ※	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01
B O D ※	mg/L		0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	1.1	1.4	0.9	1.0	0.9

(注) 定期水質検査の年度中央値である

※ 有機物等(KMnO4)、アンモニア態窒素及びBODは水源調査の年度中央値である

一庫ダム

多田浄水場(2/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	16.8	17.8	15.8	17.0	16.9	17.4	18.1	18.5	20.8	17.9
p	H	値	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	8.0
色	度	度	6.7	6.1	6.0	5.4	4.0	4.3	4.3	6.5	6.8	5.4
濁	度	度	2.0	2.0	2.3	3.5	2.4	3.3	1.7	2.4	2.5	1.8
塩 化 物 イ オ ン	mg/L		6.6	6.2	6.7	6.2	7.6	6.2	7.9	6.8	6.3	6.9
ア ル カ リ 度	mg/L		32	31	30	30	38	34	38	35	36	39
電 気 伝 導 率	μS/cm		103	101	101	101	124	107	121	113	110	123
有 機 物 等 (KMnO4)	mg/L		5.7	5.3	6.4	4.2	4.6	5.5	6.8	6.3	6.7	7.2
B	O	D	mg/L	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.2	1.2
C	O	D	mg/L	3.0	3.1	3.1	2.8	2.4	2.4	2.6	2.9	3.4
有機物 (全有機炭素 (TOC))		mg/L	1.5	1.5	1.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7
塩 素 要 求 量		mg/L	2.0	1.8	1.8	1.5	1.7	1.2	1.5	2.3	1.9	1.4
紫 外 線 吸 光 度 (E260)			0.045	0.045	0.046	0.047	0.038	0.039	0.039	0.048	0.043	0.040
トリハロメタン生成能		mg/L	0.033	0.033	0.045	0.028	0.031	0.027	0.032	0.042	0.045	0.043
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.46	0.36	0.34	0.33	0.42	0.38	0.36	0.40	0.43	0.32
ア ン モ ニ ア 態 窒 素		mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.02	0.02
総 窒 素 化 合 物		mg/L	0.79	0.74	0.64	0.60	0.71	0.64	0.58	0.68	0.61	0.49
総 リ ン 化 合 物		mg/L	0.049	0.042	0.042	0.032	0.030	0.035	0.029	0.033	0.038	0.039
ク ロ ロ フ ィ ル a		mg/L	0.006	0.006	0.002	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.008

(注) 水源調査の年度中央値である

三田取水口

三田浄水場(1/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	17.3	16.3	15.0	16.6	16.5	17.0	17.0	17.6	18.6	16.1
一 般 細 菌	個/mL		1,500	1,900	750	330	160	240	180	150	1,750	680
大 腸 菌	MPN/100mL		35	39	28	94	25	24	36	30	55	14
カ ド ミ ウ ム	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水	銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
鉛	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ	素	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
六 価 ク ロ ム	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満
シ ア ン イ オ ン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.26	0.34	0.28	0.40	0.21	0.38	0.18	0.35	0.36	0.28
フ ッ 素	mg/L		0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08
亜 鉛	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉄	mg/L		0.23	0.35	0.39	1.0	0.27	0.24	0.30	0.23	0.35	0.19
銅	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
マ ン ガ ン	mg/L		0.046	0.036	0.045	0.080	0.054	0.023	0.040	0.020	0.051	0.011
塩 素 イ オ ン	mg/L		8.1	8.4	9.0	7.2	8.7	8.4	9.2	8.3	8.0	9.8
カルシウム、マグネシウム等	mg/L		32	35	36	27	36	32	34	30	35	39
蒸 発 残 留 物	mg/L		75	81	79	79	76	76	76	83	91	94
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有 機 物 等 (KMnO4) ※	mg/L		6.0	6.6	6.5	5.9	8.0	8.1	9.7	8.4	9.5	9.0
p H 値			7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4
色 度	度		9.0	7.1	9.6	17	8.6	7.6	9.1	9.1	12	10
濁 度	度		4.9	4.5	4.1	8.0	5.7	4.0	4.0	3.5	5.0	3.2
ア ル カ リ 度	mg/L		29	33	31	29	34	31	34	31	34	36
電 気 伝 導 率	μS/cm		106	117	111	103	121	109	115	108	116	128
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 ※	mg/L		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.02
B O D ※	mg/L		1.2	1.3	1.0	1.3	1.4	1.4	1.7	1.2	1.2	1.4

(注) 定期水質検査の年度中央値である

※ 有機物等(KMnO4)、アンモニア態窒素及びBODは水源調査の年度中央値である

青野ダム

三田浄水場(2/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	17.3	18.7	16.6	18.6	17.2	19.1	18.7	17.7	18.5	19.7
p	H	値	7.5	7.4	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6
色	度	度	8.4	4.3	5.1	7.2	6.2	7.6	8.0	9.4	13.0	9.5
濁	度	度	5.9	4.8	4.7	5.1	5.6	6.8	6.0	6.1	9.0	6.4
塩 化 物 イ オ ン	mg/L		4.8	4.6	4.8	4.3	5.5	4.6	5.8	5.1	4.8	5.9
ア ル カ リ 度	mg/L		18	18	17	16	22	18	22	20	19	22
電 気 伝 導 率	μS/cm		65	65	65	60	76	64	75	70	66	77
有 機 物 等 (KMnO4)	mg/L		7.0	6.5	7.9	6.3	7.3	9.1	9.8	8.2	10.0	8.8
B	O	D	mg/L	1.8	2.3	1.9	1.7	2.0	2.0	1.8	1.4	1.9
C	O	D	mg/L	4.5	4.2	4.3	4.2	3.9	4.3	4.4	5.0	4.9
有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L		2.4	2.1	2.1	1.9	2.2	2.4	2.6	2.5	2.8	2.7
塩 素 要 求 量	mg/L		2.5	2.1	2.2	2.2	2.2	2.6	2.4	2.5	2.4	2.1
紫 外 線 吸 光 度 (E260)			0.052	0.047	0.051	0.046	0.045	0.053	0.049	0.051	0.049	0.050
トリハロメタン生成能	mg/L		0.043	0.038	0.061	0.040	0.032	0.039	0.047	0.038	0.056	0.048
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.13	0.12	0.05	0.11	0.07	0.06	0.03	0.09	0.12	0.02未満
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L		0.01未満	0.03	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L		0.68	0.55	0.48	0.56	0.55	0.50	0.47	0.57	0.55	0.46
総 リ ン 化 合 物	mg/L		0.042	0.031	0.028	0.028	0.031	0.035	0.031	0.032	0.033	0.032
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L		0.018	0.018	0.006	0.011	0.017	0.021	0.017	0.014	0.019	0.015

(注) 水源調査の年度中央値である

神出分水工

神出浄水場(1/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	17.2	17.2	16.2	17.3	16.8	17.4	17.5	17.5	17.4	18.3
一 般 細 菌	個/mL		400	120	83	88	67	55	79	120	310	440
大 腸 菌	MPN/100mL		1	1	0	2	4	5	1	2	55	0
カ ド ミ ウ ム	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水	銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
鉛	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ	素	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六 価 ク ロ ム	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満
シ ア ン イ オ ン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.47	0.36	0.36	0.45	0.31	0.26	0.35	0.33	0.54	0.42
フ ッ 素	mg/L		0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.13	0.16	0.18	0.17	0.20
亜 鉛	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉄	mg/L		0.22	0.12	0.13	0.29	0.13	0.09	0.19	0.14	0.14	0.14
銅	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
マ ン ガ ン	mg/L		0.037	0.036	0.033	0.038	0.040	0.023	0.021	0.042	0.044	0.045
塩 素 イ オ ン	mg/L		7.7	7.0	7.7	6.9	8.3	7.1	8.1	7.1	7.2	8.5
カルシウム、マグネシウム等	mg/L		36	35	35	33	38	33	37	36	32	41
蒸 発 残 留 物	mg/L		81	85	84	91	87	80	82	83	115	61
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有 機 物 等 (KMnO4) ※	mg/L		6.4	6.7	6.8	7.4	7.1	8.3	8.6	7.3	7.9	7.8
p H 値			7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5
色	度	度	8.5	7.6	8.2	11	6.2	7.3	8.4	9.3	7.9	8.4
濁	度	度	4.6	3.5	4.7	6.2	4.5	3.3	4.9	4.6	4.0	4.8
ア ル カ リ 度	mg/L		36	36	35	31	40	34	40	34	36	41
電 気 伝 導 率	μS/cm		125	119	116	109	128	114	125	117	117	129
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 ※	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.02
B O D ※	mg/L		0.6	1.0	0.7	0.6	0.9	1.2	1.2	1.0	0.9	1.4

(注) 定期水質検査の年度中央値である

※ 有機物等(KMnO4)、アンモニア態窒素及びBODは水源調査の年度中央値である

吞吐ダム

神出浄水場(2/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	18.7	16.1	16.7	17.9	18.4	18.2	18.1	16.4	17.6	19.4
p	H	値	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	8.0	7.7	7.8	7.8	7.8
色	度	度	8.9	8.1	9.5	9.5	6.2	7.2	8.0	7.8	8.5	8.8
濁	度	度	5.1	4.0	5.7	6.5	3.4	3.3	5.5	4.0	4.5	4.5
塩 化 物 イ オ ン	mg/L		7.1	6.8	7.3	7.1	8.4	7.0	8.1	7.3	7.3	8.3
ア ル カ リ 度	mg/L		36	38	35	35	42	38	40	37	38	40
電 気 伝 導 率	μS/cm		121	118	117	117	131	120	127	119	122	132
有 機 物 等 (KMnO4)	mg/L		6.4	7.6	7.8	7.2	7.3	9.1	9.1	7.9	8.7	9.0
B	O	D	mg/L	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	2.1	1.3	2.3
C	O	D	mg/L	3.8	3.9	4.2	4.1	3.2	3.8	2.9	3.5	4.6
有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L		2.3	2.2	2.4	2.3	2.1	2.4	2.2	2.3	2.4	2.9
塩 素 要 求 量	mg/L		2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	1.8	2.7	2.3	2.6
紫 外 線 吸 光 度 (E260)			0.066	0.057	0.064	0.076	0.059	0.070	0.055	0.059	0.060	0.057
トリハロメタン生成能	mg/L		0.056	0.058	0.061	0.045	0.037	0.057	0.046	0.057	0.066	0.045
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.40	0.26	0.33	0.37	0.25	0.28	0.27	0.29	0.40	0.33
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.02	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L		0.81	0.66	0.64	0.74	0.57	0.56	0.63	0.63	0.69	0.69
総 リ ン 化 合 物	mg/L		0.037	0.024	0.027	0.029	0.022	0.022	0.031	0.029	0.033	0.034
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L		0.008	0.014	0.006	0.007	0.009	0.014	0.007	0.007	0.010	0.012

(注) 水源調査の年度中央値である

船津集合井

船津浄水場(1/2)

年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	15.2	14.7	13.4	14.7	15.4	17.0	14.9	13.8	17.3	15.7
一 般 細 菌	個/mL		3,600	2,700	660	580	150	140	280	150	1,700	760
大 腸 菌	MPN/100mL		91	120	16	60	25	34	21	34	55	28
カ ド ミ ウ ム	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水	銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
鉛	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ	素	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
六 価 ク ロ ム	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満
シ ア ン イ オ ン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.60	0.51	0.48	0.48	0.50	0.40	0.46	0.36	0.57	0.41
フ ッ 素	mg/L		0.09	0.08	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.09
亜	鉛	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉄	mg/L		0.15	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03未満	0.03未満	0.06	0.05
銅	mg/L		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
マ ン ガ ン	mg/L		0.020	0.015	0.010	0.015	0.012	0.018	0.008	0.010	0.011	0.012
塩 素 イ オ ン	mg/L		5.9	5.6	6.2	6.2	6.8	6.8	7.3	6.6	5.9	6.7
カルシウム、マグネシウム等	mg/L		30	28	32	31	31	31	30	31	28	30
蒸 発 残 留 物	mg/L		65	65	68	67	61	66	61	65	79	61
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有 機 物 等 (KMnO4) ※	mg/L		3.0	3.1	2.9	3.5	3.9	4.2	5.3	4.1	4.2	3.8
p H 値			7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
色	度	度	3.2	3.9	3.0	3.1	3.5	3.6	2.4	3.3	3.2	3.8
濁	度	度	2.4	2.4	1.3	1.5	2.1	1.5	1.4	1.4	1.8	1.6
ア ル カ リ 度	mg/L		21	22	23	22	24	24	23	24	22	24
電 気 伝 導 率	μS/cm		96	85	96	92	93	96	97	93	90	101
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 ※	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02
B O D ※	mg/L		0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	1.2	0.9	0.8	0.8

(注) 定期水質検査の年度中央値である

※ 有機物等(KMnO4)、アンモニア態窒素及びBODは水源調査の年度中央値である

神谷ダム

船津浄水場(2/2)









年 度			H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水	温	℃	18.5	18.2	18.1	18.3	18.4	18.6	19.8	18.4	20.5	20.7
p	H	値	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8
色	度	度	2.2	2.2	2.6	2.3	1.8	2.0	1.6	2.1	1.8	2.4
濁	度	度	0.8	1.0	0.9	0.7	0.7	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2
塩 化 物 イ オ ン	mg/L		5.2	4.8	5.1	5.3	5.5	5.8	6.4	6.3	6.0	6.0
ア ル カ リ 度	mg/L		25	23	24	23	25	25	25	25	23	24
電 気 伝 導 率	μS/cm		97	91	94	89	92	88	98	94	90	97
有 機 物 等 (KMnO4)	mg/L		4.3	4.3	4.5	4.6	4.6	5.3	6.1	4.1	5.2	4.0
B O D	mg/L		0.6	0.7	0.3	0.3	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8
C O D	mg/L		2.8	2.9	3.0	3.0	2.5	2.3	2.2	2.2	2.7	2.7
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L		1.7	1.8	1.7	1.9	1.8	1.4	1.7	1.7	1.7	1.3
塩 素 要 求 量	mg/L		1.5	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	1.1	0.9
紫 外 線 吸 光 度 (E260)			0.029	0.029	0.029	0.030	0.026	0.024	0.023	0.026	0.023	0.021
トリハロメタン生成能	mg/L		0.031	0.032	0.046	0.032	0.021	0.021	0.024	0.028	0.032	0.025
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.21	0.18	0.17	0.13	0.14	0.12	0.15	0.15	0.17	0.25
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L		0.47	0.42	0.40	0.34	0.37	0.29	0.37	0.26	0.33	0.35
総 リ ン 化 合 物	mg/L		0.012	0.006	0.008	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.009	0.010
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L		0.004	0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003

(注) 水源調査の年度中央値である



①多田浄水場

多田取水口

一庫ダム

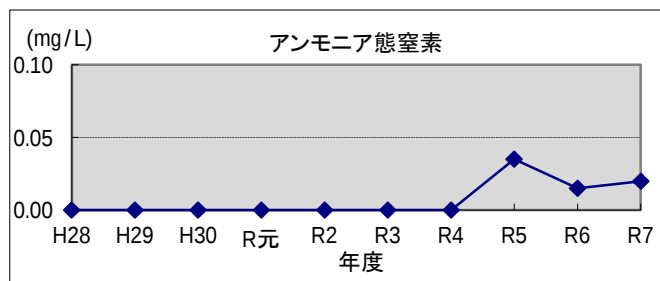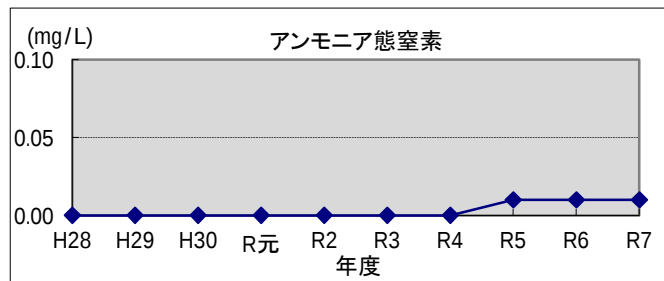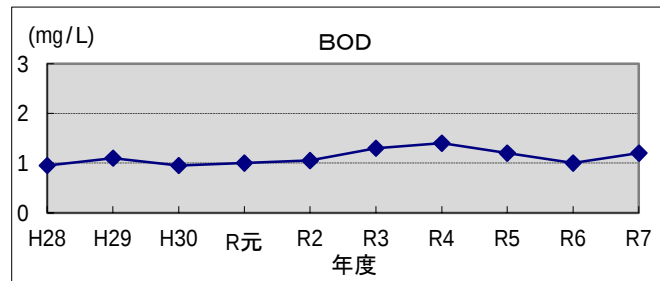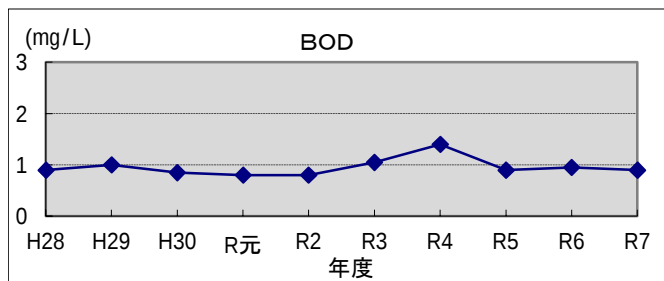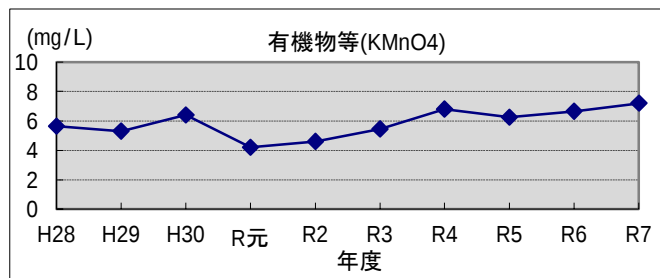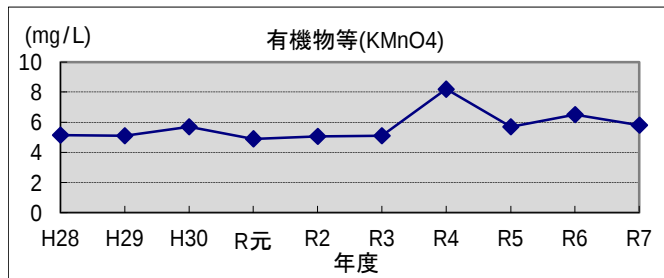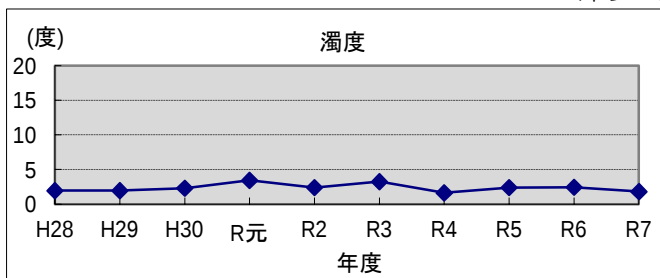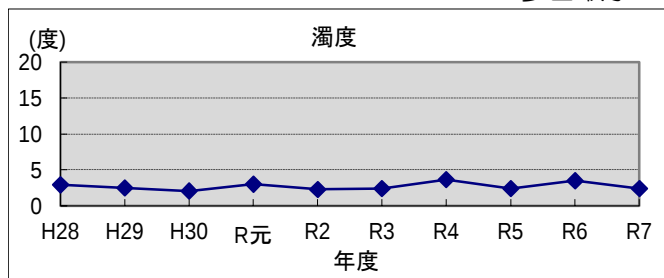









(注) 定期水質検査又は水源調査の年度中央値

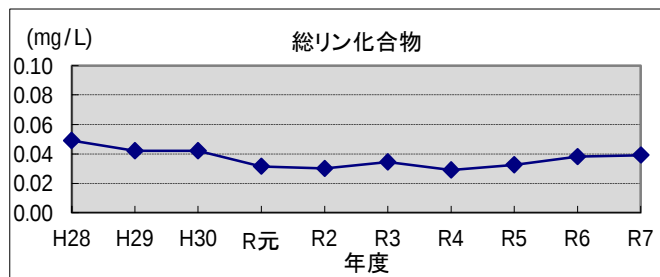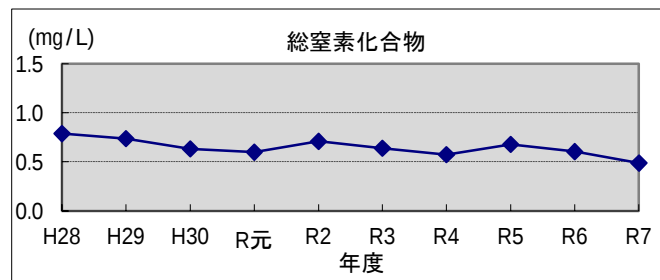



②三田浄水場

三田取水口

青野ダム

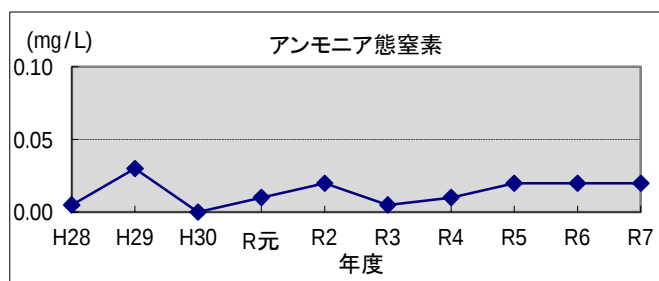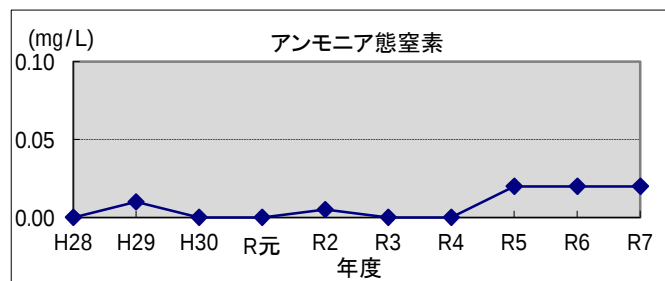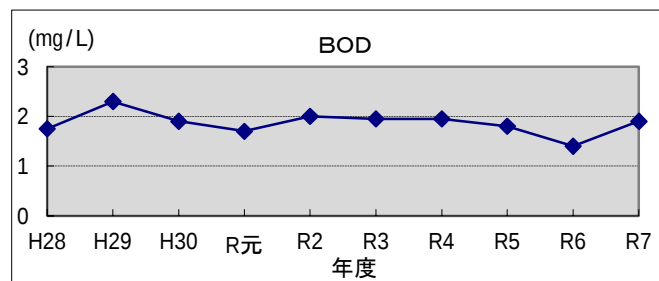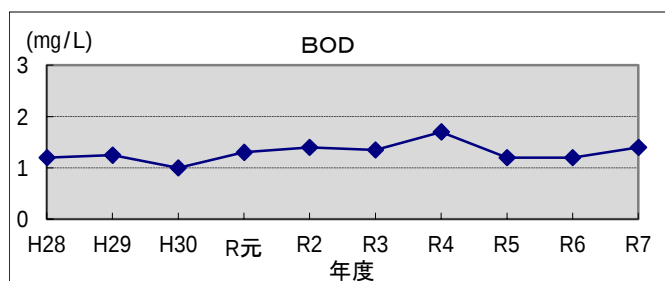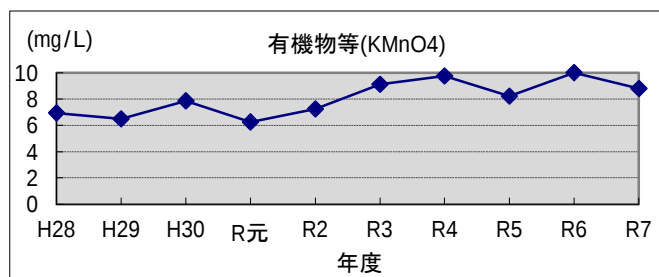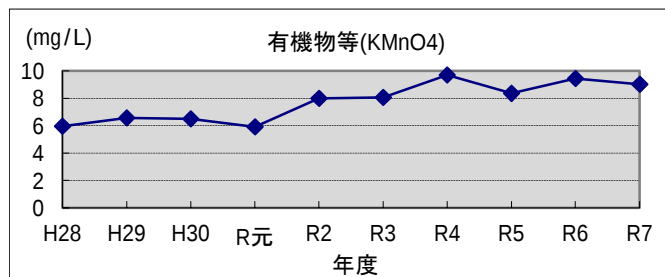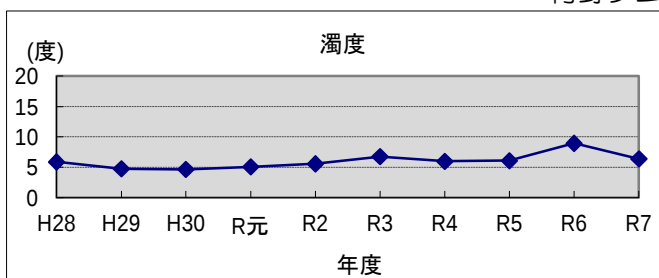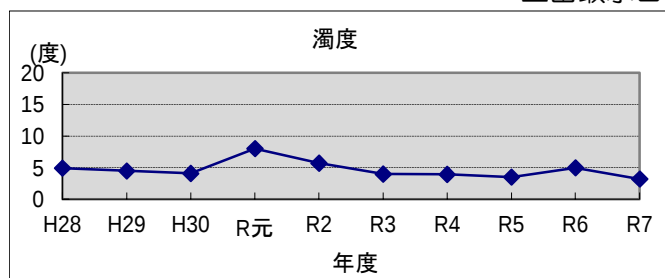









(注) 定期水質検査又は水源調査の年度中央値

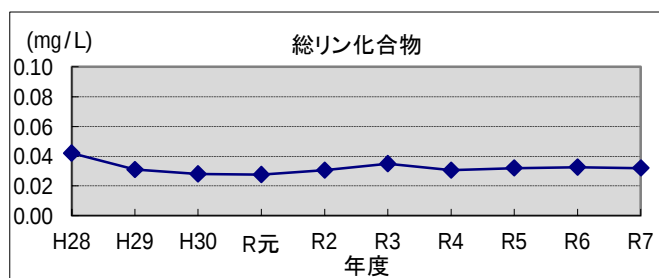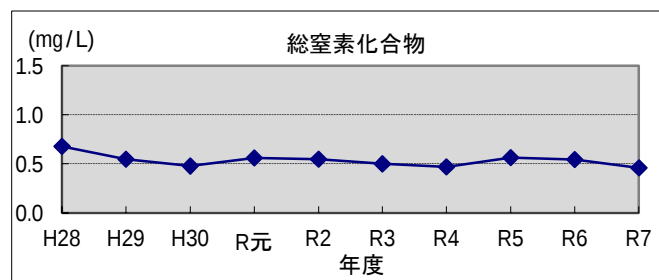



③神出浄水場

神出分水工

呑吐ダム

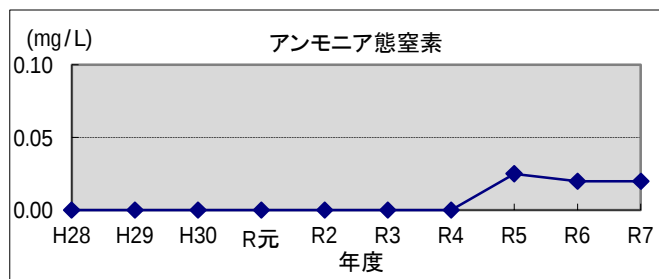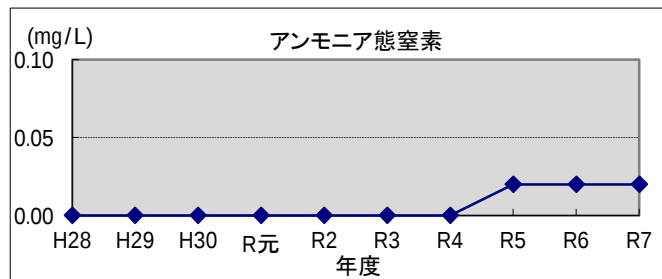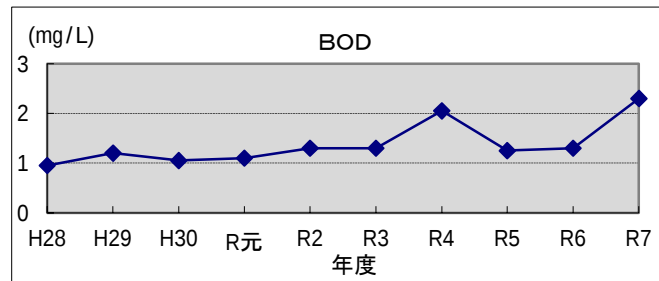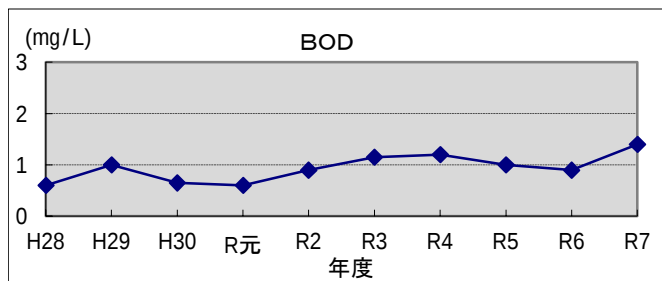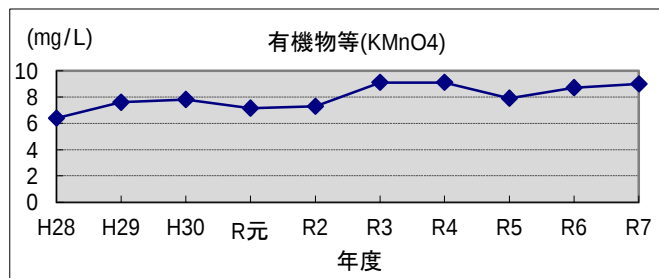
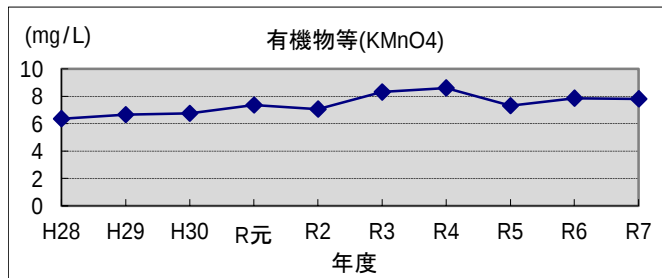
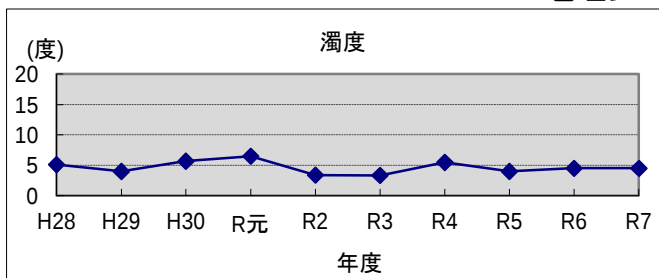
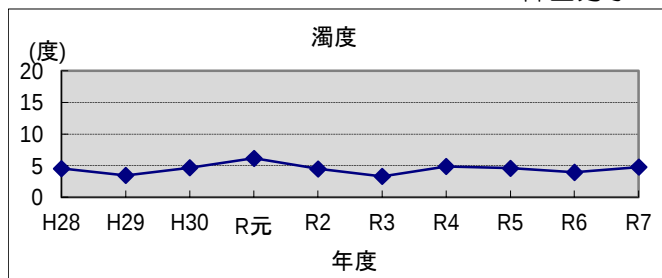


(注) 定期水質検査又は水源調査の年度中央値

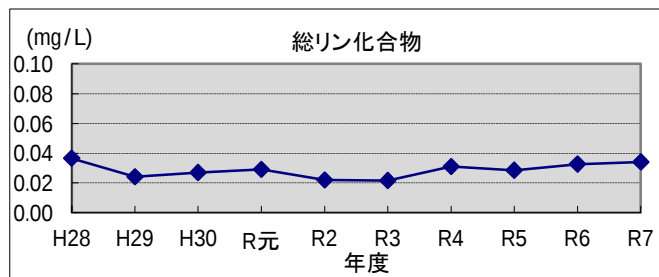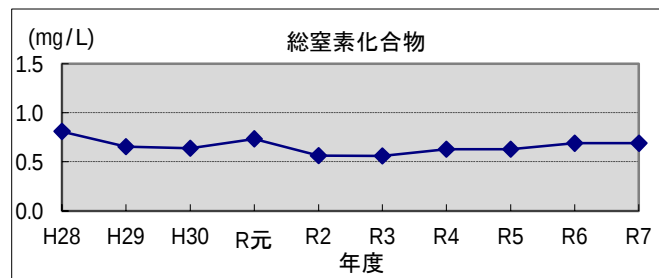







④船津浄水場

船津集合井

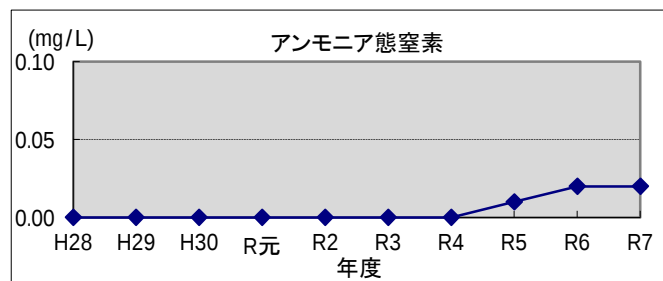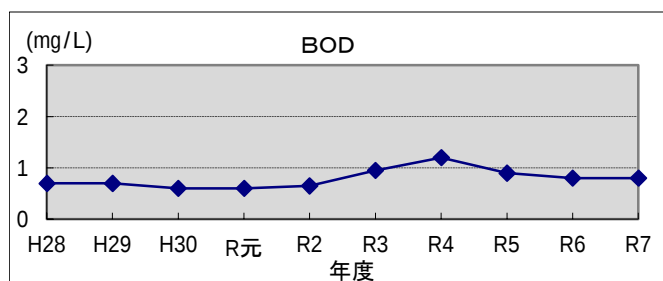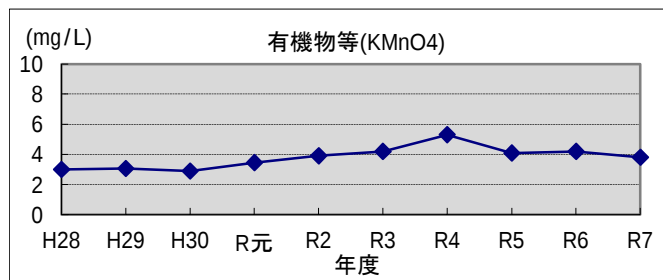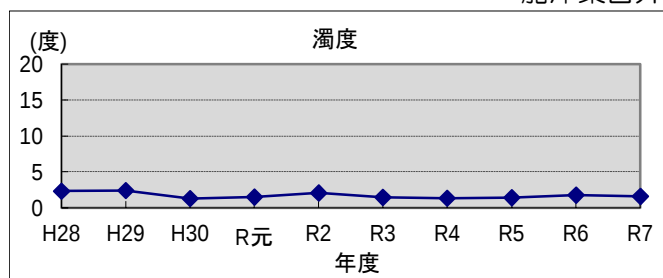

(注) 定期水質検査又は水源調査の年度中央値

神谷ダム

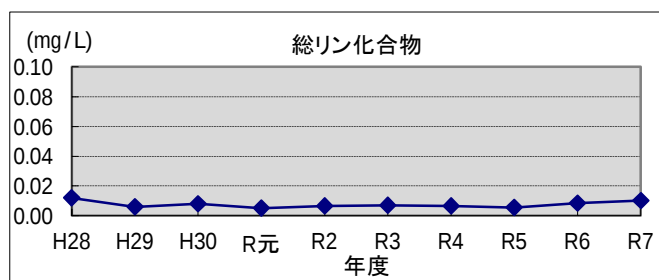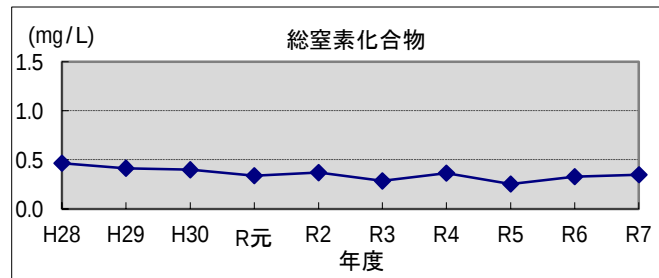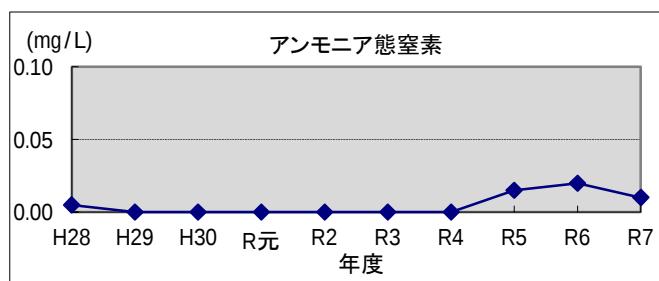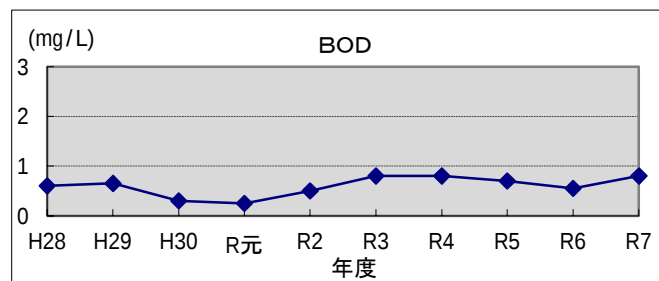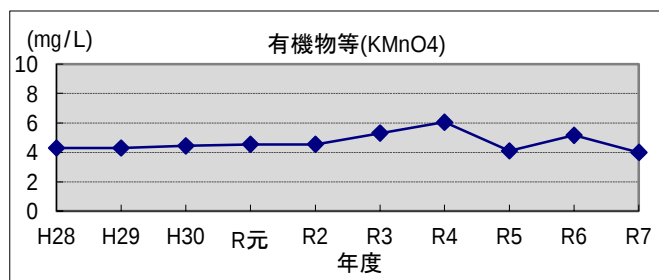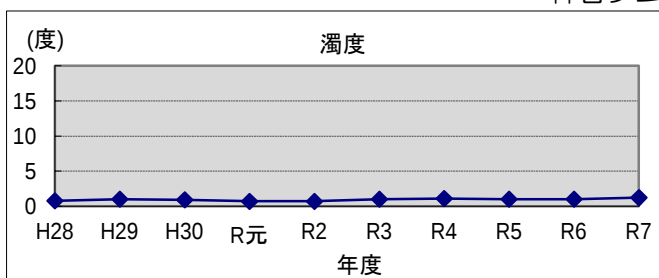

4. 試験方法・成績表示方法一覧

水質基準項目

番号	項 目	検査方法	表記下限値	有効数字	最小単位
1	一般細菌	標準寒天培地法	1 個/mL	2	1
2	大腸菌(原水)	特定酵素基質培地法	1.0MPN/100mL	2	0.1
	大腸菌(浄水)	特定酵素基質培地法	検出されないこと	-	-
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0003 mg/L	2	0.0001
4	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.00005 mg/L	2	0.00001
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.002 mg/L	2	0.001
9	亜硝酸態窒素	IC法(陰イオン)	0.004 mg/L	2	0.001
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	IC-ポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L	2	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	IC法(陰イオン)	0.1 mg/L	2	0.01
12	フッ素及びその化合物	IC法(陰イオン)	0.08 mg/L	2	0.01
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.1 mg/L	2	0.1
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0002 mg/L	2	0.0001
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.005 mg/L	2	0.001
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.004 mg/L	2	0.001
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.002 mg/L	2	0.001
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
21	塩素酸	IC法(陰イオン)	0.06 mg/L	2	0.01
22	クロロ酢酸	LC-MS法	0.002 mg/L	2	0.001
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
24	ジクロロ酢酸	LC-MS法	0.003 mg/L	2	0.001
25	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
26	臭素酸	IC法(ポストカラム)	0.001 mg/L	2	0.001
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
28	トリクロロ酢酸	LC-MS法	0.003 mg/L	2	0.001
29	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
30	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
31	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.008 mg/L	2	0.001
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.1 mg/L	2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.01 mg/L	2	0.01
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.03 mg/L	2	0.01
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.1 mg/L	2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	IC法(陽イオン)	1 mg/L	2	0.1
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
38	塩化物イオン	IC法(陰イオン)	1 mg/L	2	0.1
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	IC法(陽イオン)	1 mg/L	2	0.1
40	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	2	1
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02 mg/L	2	0.01
42	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L	2	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L	2	0.000001
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002 mg/L	2	0.001
45	フェノール類	固相抽出-LC-MS法	0.0005 mg/L	2	0.0001
46	有機物(全有機炭素(TOC))	TOC計測定法	0.3 mg/L	2	0.1
47	pH値	ガラス電極法	-	2	0.1
48	味	官能法	-	-	-
49	臭気	官能法	-	-	-
50	色度	透過光測定法	0.5 度	2	0.1
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2	0.1

(注) 上記試験方法の略語は以下のとおり。

ICP-MS法：誘導結合プラズマ質量分析法

IC法：イオンクロマトグラフ法

HPLC法：高速液体クロマトグラフ法

LC-MS法：液体クロマトグラフ質量分析法

PT-GC-MS法：パーティトラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法

水質管理目標設定項目

番号	項 目	検査方法	表記下限値	有効数字	最小単位
1	アンチモン及びその化合物	ICP-MS法	0.002 mg/L	2	0.001
2	ウラン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002 mg/L	2	0.0001
3	ニッケル及びその化合物	ICP-MS法	0.002 mg/L	2	0.001
5	1,2-ジクロロエタン	PT-GC-MS法	0.0004 mg/L	2	0.0001
8	トルエン	PT-GC-MS法	0.04 mg/L	2	0.01
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(外部委託)	0.008 mg/L	2	0.001
10	亜塩素酸	IC法(陰イオン)	0.06 mg/L	2	0.01
13	ジクロロアセトニトリル	(外部委託)	0.001 mg/L	2	0.001
14	抱水クロラール	(外部委託)	0.002 mg/L	2	0.001
15	農薬類	(外部委託)	1	2	0.1
16	残留塩素	DPD法	0.1 mg/L	2	0.1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	IC法(陽イオン)	1 mg/L	2	0.1
18	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
19	遊離炭酸	滴定法	2 mg/L	2	0.1
20	1,1,1-トリクロロエタン	PT-GC-MS法	0.03 mg/L	2	0.01
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	PT-GC-MS法	0.002 mg/L	2	0.001
24	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	2	1
25	濁度	透過散乱法	0.1 度	2	0.1
26	pH値	ガラス電極法	-	3	0.1
27	腐食性(ランゲリア指数)	計算法	±0.1	2	0.1
28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	1 個/mL	2	1
29	1,1-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01 mg/L	2	0.01
30	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.01 mg/L	2	0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸	LC-MS法(ネガティブ)	0.000005 mg/L	2	0.000001
	ペルフルオロオktan酸	LC-MS法(ネガティブ)	0.000005 mg/L	2	0.000001

独自項目

番号	項 目	検査方法	表記下限値	有効数字	最小単位
1	水温	温度計	℃	3	0.1
2	アルカリ度	滴定法	1 mg/L	2	1
3	電気伝導率	電極法	1 µS/cm	3	1
4	モリブデン	ICP-MS法	0.007 mg/L	2	0.001
5	ダイオキシン類	(外部委託)	0.1 pg-TEQ/L	2	0.1
6	キシレン	PT-GC-MS法	0.04 mg/L	2	0.01
7	クリプトスポリジウム(原水)	日本水道協会奨励法	1 個/10L	2	1
	クリプトスポリジウム(浄水)	ポリカーボネイトろ過法	1 個/20L	2	1
8	ジアルジア(原水)	日本水道協会奨励法	1 個/10L	2	1
	ジアルジア(浄水)	ポリカーボネイトろ過法	1 個/20L	2	1
9	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良寒天培地法	1 個/mL	2	1
10	放射性セシウム	放射能測定法	1 Bq/kg	2	1
11	ブロモクロロ酢酸	LC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
12	ブロモジクロロ酢酸	LC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001

(注) 上記試験方法の略語は以下のとおり。

ICP-MS法：誘導結合プラズマ質量分析法

IC法：イオンクロマトグラフ法

LC-MS法：液体クロマトグラフ質量分析法

PT-GC-MS法：パージトラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法

水源調査項目

番号	項 目	検査方法	表記下限値	有効数字	最小単位
1	水温	温度計	℃	3	0.1
2	pH値	ガラス電極法	-	3	0.1
3	臭気	官能法	-	-	-
4	色度	透過光測定法	0.5 度	2	0.1
5	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2	0.1
6	塩化物イオン	IC法(陰イオン)	1 mg/L	2	0.1
7	アルカリ度	滴定法	1 mg/L	2	1
8	電気伝導率	電極法	1 μS/cm	3	1
9	フッ素及びその化合物	IC法(陰イオン)	0.08 mg/L	2	0.01
10	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.03 mg/L	2	0.01
11	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
12	有機物質(KMnO ₄)	滴定法	0.3 mg/L	2	0.1
13	BOD	希釈法	0.5 mg/L	2	0.1
14	COD	酸性法	0.5 mg/L	2	0.1
15	有機物(全有機炭素(TOC))	TOC計測定法	0.3 mg/L	2	0.1
16	溶存酸素	溶存酸素計測定法	1 mg/L	2	0.1
17	塩素要求量	塩素要求量計測定法	0.5 mg/L	2	0.1
18	紫外線吸光度(E260)	吸光光度法 260nm 10mmセル	0.001	2	0.001
19	トリハロメタン生成能	PT-GC-MS法	0.001 mg/L	2	0.001
20	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	IC法(陰イオン)	0.02 mg/L	2	0.01
21	アンモニア態窒素	IC法(陽イオン)	0.01 mg/L	2	0.01
22	総窒素化合物	紫外線吸光光度法	0.02 mg/L	2	0.01
23	総リン化合物	高圧分解法	0.003 mg/L	2	0.001
24	リン酸態リン	モリブデン青法	0.003 mg/L	2	0.001
25	クロロフィルa	吸光光度法	0.001 mg/L	2	0.001
26	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L	2	0.000001
27	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.000001 mg/L	2	0.000001
28	浮遊物質(SS)	ろ過法	1 mg/L	2	1
29	生物	検鏡法	-	-	-
30	ミクロキスチン-LR	LC-MS法(ネガティブ)	0.00008 mg/L	2	0.00001
31	ミクロキスチン-RR	LC-MS法(ネガティブ)	0.00008 mg/L	2	0.00001

(注) 上記試験方法の略語は以下のとおり。

ICP-MS法：誘導結合プラズマ質量分析法

IC法：イオンクロマトグラフ法

LC-MS法：液体クロマトグラフ質量分析法

PT-GC-MS法：パーティック-ガスクロマトグラフ質量分析法

5. 水質検査機器一覧

令和8年3月末現在

部 屋 名 称	検 査 機 器 名	主 な 検 査 項 目
HPLC室	高速液体クロマトグラフ	陰イオン界面活性剤 非イオン界面活性剤
PT-GCMS室(1階)	パージトラップ・ガスクロマトグラフ質量分析計	かび臭物質
LC-MS室	液体クロマトグラフ質量分析計	ハロ酢酸類 ホルムアルデヒド ミクロキスチン-LR / RR PFOS及びPFOA
	液体クロマトグラフ質量分析計	フェノール類
PT-GCMS室(2階)	パージトラップ・ガスクロマトグラフ質量分析計	揮発性有機化合物
	パージトラップ・ガスクロマトグラフ質量分析計	かび臭物質
ICP-MS室	誘導結合プラズマ質量分析計	金属類
金属類準備室	水銀測定装置	水銀
細菌試験室	細菌検査用ふらん器	一般細菌 大腸菌 嫌気性芽胞菌 従属栄養細菌
生物検鏡室	位相差顕微鏡	プランクトン
	落射蛍光顕微鏡	クリプトスポリジウム シアルジア
シアン分析室	イオンクロマトグラフ（ポストカラム）	シアン化物イオン及び塩化シアン
理化学試験室	分光光度計（2台）	紫外線吸光度(E260) 総窒素化合物 総リン化合物 リン酸態リン クロロフィルa
	全有機炭素計	全有機炭素
	塩素要求量計	塩素要求量
	pH計	pH値
	色濁度計	色度、濁度
イオンクロマトグラフ室	イオンクロマトグラフ（2台）	陰イオン類 陽イオン類 アンモニア態窒素
	イオンクロマトグラフ（ポストカラム）	臭素酸

Ⅲ. 定期水質試験結果

1. 水質基準項目 / (1) 多田浄水場

令和7年度 多田取水口(原水)

(水質基準項目)

多田浄水場(1/8) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	個/mL	66	1100	600	1800	850	700	6000	1100	390	100	170	250	6000	66	1100
大 腸 菌	MPN /100mL	33	60	16	21	17	26	62	140	34	20	24	41	140	16	41
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.00005未満	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002	0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.52		0.38			0.37			0.32			0.52	0.32	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L		0.20		0.22			0.21			0.23			0.23	0.20	0.22
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	mg/L			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- シ オ キ サ ン	mg/L			0.005未満	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	mg/L															
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭 素 酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.07	0.09			0.03			0.04			0.09	0.03	0.06
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.11	0.12			0.07			0.07			0.12	0.07	0.09
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.8		8.4			8.8			10			10	8.4	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L			0.008	0.024			0.015			0.010			0.024	0.008	0.014
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9.8	10	9.3	7.9	7.9	8.0	7.6	8.2	8.7	9.6	9.4	11	11	7.6	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		53		44			47			50			53	44	49
蒸 発 残 留 物	mg/L		170		110			140			120			170	110	140
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジエオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.2	1.5	1.3	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5	1.3	1.2	1.2	1.3	1.8	1.2	1.4
p H 値	—	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	7.7
味	—															
臭 気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
色 度	度	6.4	8.9	6.4	9.0	7.2	7.4	8.3	7.6	4.6	4.4	4.1	5.2	9.0	4.1	6.6
濁 度	度	3.0	3.2	3.5	3.2	2.3	2.1	1.9	5.6	1.4	1.5	1.6	2.5	5.6	1.4	2.7

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下			0.00005未満	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.45		0.34			0.34			0.31				0.45	0.31	0.36
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.16		0.15			0.15			0.15				0.16	0.14	0.15
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下			0.005未満	0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06		0.11			0.14			0.07				0.14	0.06	0.10
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.006	0.008			0.007			0.001				0.008	0.001	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.004		0.004			0.003未満			0.003未満				0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002	0.003			0.003			0.002				0.003	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.013	0.018			0.015			0.005				0.018	0.005	0.013
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.004		0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.005	0.007			0.005			0.002				0.007	0.002	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.04	0.05			0.04			0.02				0.05	0.02	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12		9.9			10			11				12	9.9	11
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下		17	18	16	17	18	19	17	14	15	16	16	16	19	14	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			53		44			47			50			53	44	49
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下			190		95			100			100			190	95	120
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下		0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	---	---	---	---	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性					陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下							0.0003未満								0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下							0.00005未満								0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下							0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							0.004未満								0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下							0.28								0.28
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下							0.14								0.14
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.1未満								0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下										0.0002未満					0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下							0.005未満								0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							0.004未満								0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下							0.002未満								0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満					0.16			0.06			0.16	0.06未満	0.07
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下							0.020			0.007			0.020	0.007	0.014
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.011					0.004			0.004			0.011	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下							0.005			0.004			0.005	0.004	0.005
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下							0.037			0.018			0.037	0.018	0.028
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.013					0.005			0.003			0.013	0.003	0.007
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下							0.012			0.007			0.012	0.007	0.010
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホ ル ム アル デ ヒ ド	0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下							0.04			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下							0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下							0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下							11								11
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	18					17	17	15	16	16	19	19	15	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下							49								49
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下							110								110
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							0.02未満								0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							0.002未満								0.002未満
フ ェ ノ ール 類	0.005 mg/L以下							0.0005未満								0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	1.1					0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0	1.1	0.6	0.8
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3					7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない					異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない					異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0.004未満											0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.32											0.32
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.16											0.16
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.1未満											0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下										0.0002未満					0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下				0.005未満											0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.004未満											0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下				0.002未満											0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06		0.13			0.15			0.07			0.15	0.06	0.10
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.009	0.015			0.010			0.002			0.015	0.002	0.009
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.006		0.007			0.004			0.003未満			0.007	0.003未満	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.018	0.029			0.021			0.007			0.029	0.007	0.019
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.006		0.005			0.003			0.003未満			0.006	0.003未満	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下			0.006	0.010			0.008			0.003			0.010	0.003	0.007
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				10											10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	17	19	17	17	18	18	17	14	15	16	16	16	19	14	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				44											44
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下				92											92
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満											0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満											0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	---	---	---	---	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性					陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下							0.0003未満								0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下							0.00005未満								0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下							0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							0.004未満								0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下							0.35								0.35
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下							0.13								0.13
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.1未満								0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下										0.0002未満					0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下							0.005未満								0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							0.004未満								0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下							0.002未満								0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下							0.001未満								0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.07					0.15			0.07			0.15	0.07	0.10
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下							0.011			0.003			0.011	0.003	0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.007					0.005			0.003未満			0.007	0.003未満	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下							0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下							0.022			0.009			0.022	0.009	0.016
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.007					0.004			0.003未満			0.007	0.003未満	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下							0.008			0.004			0.008	0.004	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホ ル ム アル デ ヒ ド	0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下							0.04			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下							0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下							0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下							10								10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	16	19					17	14	14	15	16	16	19	14	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下							46								46
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下							100								100
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							0.02未満								0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							0.002未満								0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下							0.0005未満								0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.9					0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3					7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない					異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない					異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0.004未満											0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.29											0.29
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.17											0.17
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.1未満											0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下										0.0002未満					0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下				0.005未満											0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.004未満											0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下				0.002未満											0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06		0.10			0.14			0.07			0.14	0.06	0.09
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.007	0.012			0.008			0.002			0.012	0.002	0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.005		0.005			0.003			0.003未満			0.005	0.003未満	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.015	0.023			0.017			0.007			0.023	0.007	0.016
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005		0.004			0.003未満			0.003未満			0.005	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.005	0.008			0.006			0.003			0.008	0.003	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.04	0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				9.9											9.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	17	18	17	17	18	19	17	14	15	16	16	16	19	14	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				44											44
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下				90											90
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満											0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満											0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未滿												0.0003未滿
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下				0.00005未滿												0.00005未滿
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未滿												0.001未滿
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未滿	0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未滿												0.001未滿
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未滿	0.002未滿				0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0.004未滿												0.004未滿
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未滿	0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.29												0.29
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.17												0.17
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.1未滿												0.1未滿
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下											0.0002未滿					0.0002未滿
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下				0.005未滿												0.005未滿
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.004未滿												0.004未滿
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下				0.002未滿												0.002未滿
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未滿												0.001未滿
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未滿												0.001未滿
ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.001未滿												0.001未滿
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06		0.11				0.14			0.07			0.14	0.06	0.10
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未滿		0.002未滿				0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.008	0.014				0.011			0.002			0.014	0.002	0.009
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.006	0.006				0.004			0.003未滿			0.006	0.003未滿	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.003				0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未滿		0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.017	0.026				0.022			0.007			0.026	0.007	0.018
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006		0.005				0.003			0.003未滿			0.006	0.003未滿	0.004
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.006	0.009				0.008			0.003			0.009	0.003	0.007
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未滿	0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未滿		0.008未滿				0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿	0.008未滿	0.008未滿
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未滿	0.1未滿				0.1未滿			0.1未滿			0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.04	0.06				0.04			0.02			0.06	0.02	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未滿	0.03未滿				0.03未滿			0.03未滿			0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未滿	0.1未滿				0.1未滿			0.1未滿			0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				9.9												9.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未滿	0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	17	18	17	17	18	18	17	14	15	16	16	16	16	18	14	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				44												44
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下				97												97
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未滿												0.02未滿
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001	0.000001未滿	0.000001未滿
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未滿												0.002未滿
フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未滿												0.0005未滿
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7		0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
濁 度	2 度以下	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0.004未満											0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.28											0.28
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.17											0.17
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.1未満											0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下										0.0002未満					0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下				0.005未満											0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.004未満											0.004未満
シ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下				0.002未満											0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.001未満											0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06		0.11			0.14			0.07			0.14	0.06	0.10
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.008	0.014			0.010			0.002			0.014	0.002	0.009
シ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.006		0.006			0.004			0.003未満			0.006	0.003未満	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.017	0.026			0.020			0.007			0.026	0.007	0.018
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006		0.005			0.003			0.003未満			0.006	0.003未満	0.004
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.006	0.009			0.007			0.003			0.009	0.003	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.04	0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				10											10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	17	18	17	17	18	18	17	14	15	16	16	16	18	14	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				44											44
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下				96											96
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満											0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.002未満											0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(2) 三田浄水場

令和7年度 三田取水口(原水)

(水質基準項目)

三田浄水場(1/9) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	個/mL	150	2400	1600	540	750	700	2400	1500	560	260	290	660	2400	150	980
大 腸 菌	MPN /100mL	15	9.7	8.5	7.4	5.2	4.1	26	46	38	38	13	24	46	4.1	20
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.00005未満	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001	0.002			0.001			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001
六価クロム化合物	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.005			0.005	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.23		0.23			0.37			0.32			0.37	0.23	0.29
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08		0.10			0.08			0.08			0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	mg/L			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- シ オ キ サ ン	mg/L			0.005未満	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
ビス-1,2-ジ`クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L			0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	mg/L															
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L															
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭 素 酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.32	0.05			0.04			0.04			0.32	0.04	0.11
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.37	0.18			0.19			0.14			0.37	0.14	0.22
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.2		8.2			8.6			9.4			9.4	8.2	8.9
マンガン及びその化合物	mg/L			0.043	0.015			0.006			0.001未満			0.043	0.001未満	0.016
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9.8	12	12	9.4	7.2	8.0	9.7	8.9	9.8	11	11	12	12	7.2	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		43		37			40			37			43	37	39
蒸 発 残 留 物	mg/L		100		94			94			92			100	92	95
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
シエオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000007	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000007	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.8	2.6	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	1.9	2.0	1.9	2.0	1.7	2.9	1.7	2.2
p H 値	—	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.3	7.4
味	—															
臭 気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	11	27	18	13	12	9.4	11	9.7	7.8	6.7	5.7	8.1	27	5.7	12
濁 度	度	9.5	20	9.5	2.3	5.6	3.4	1.8	2.5	2.1	3.1	3.3	2.8	20	1.8	5.5

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下			0.00005未満	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.23		0.14			0.29			0.30				0.30	0.14	0.24
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08未満		0.08未満			0.08未満			0.08未満				0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下			0.005未満	0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.09			0.07			0.06未満				0.09	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.009	0.018			0.004			0.002				0.018	0.002	0.008
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.008			0.003未満			0.003未満				0.008	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.004			0.004			0.002				0.004	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.018	0.031			0.013			0.007				0.031	0.007	0.017
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.006			0.003未満			0.003未満				0.006	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.006	0.009			0.005			0.003				0.009	0.003	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	0.05			0.03			0.01				0.05	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10		10			10			10				10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下		19	20	21	20	17	16	19	17	19	18	18	20	21	16	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			43		37			40			37			43	37	39
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下			100		94			110			100			110	94	100
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下		0.8	0.5	0.5	1.0	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	0.9	0.5	1.0	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下		7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/18	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
シ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.10			0.07			0.06未満			0.10	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.017	0.025			0.010			0.003			0.025	0.003	0.014
シ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.004		0.013			0.004			0.003未満			0.013	0.003未満	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.004	0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.031	0.037			0.024			0.010			0.037	0.010	0.026
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.009			0.003			0.003未満			0.009	0.003未満	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.010	0.008			0.009			0.004			0.010	0.004	0.008
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02	0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	21	22	20	17	17	18	17	19	18	18	20	22	17	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.6	0.9	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.5	0.9	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/18	1/13	2/2	3/16	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.09				0.07			0.06未満			0.09	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.015	0.027				0.010			0.004			0.027	0.004	0.014
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004	0.014				0.005			0.003			0.014	0.003	0.007
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.004	0.005				0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.029	0.042				0.026			0.012			0.042	0.012	0.027
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.010				0.004			0.003未満			0.010	0.003未満	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下			0.010	0.010				0.010			0.005			0.010	0.005	0.009
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	0.04				0.03			0.01			0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	20	22	20	17	17	18	17	18	19	18	21	22	17	19	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1.0	0.3	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.09				0.07			0.06未満			0.09	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.011	0.021				0.005			0.003			0.021	0.003	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.003未満	0.009				0.003未満			0.003未満			0.009	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.004				0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.021	0.034				0.015			0.009			0.034	0.009	0.020
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.007				0.003未満			0.003未満			0.007	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.007	0.009				0.006			0.004			0.009	0.004	0.007
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	0.05				0.04			0.01			0.05	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	21	22	20	17	17		19	17	19	19	18	20	22	17	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.5	0.5	1.0	0.6	0.5		0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3		7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.10				0.09			0.06未満			0.10	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.017	0.025				0.011			0.003			0.025	0.003	0.014
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004	0.013				0.005			0.003			0.013	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.004	0.005				0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.031	0.041				0.026			0.011			0.041	0.011	0.027
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.010				0.004			0.003未満			0.010	0.003未満	0.004
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.010	0.011				0.010			0.005			0.011	0.005	0.009
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02	0.04				0.03			0.01			0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	20	22	20	17	17		18	17	19	18	18	20	22	17	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5		0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	0.5	1.0	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3		7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.10			0.07			0.06未満			0.10	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.018	0.025			0.010			0.003			0.025	0.003	0.014
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.005		0.013			0.005			0.003未満			0.013	0.003未満	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.004	0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.032	0.044			0.024			0.011			0.044	0.011	0.028
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.010			0.003			0.003未満			0.010	0.003未満	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.010	0.015			0.009			0.005			0.015	0.005	0.010
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02	0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	20	22	20	17	17	18	17	19	18	18	20	22	17	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.5	0.9	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
シ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.10			0.07			0.06未満			0.10	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.017	0.025			0.009			0.003			0.025	0.003	0.014
シ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.005		0.013			0.004			0.003未満			0.013	0.003未満	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003	0.005			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.030	0.044			0.023			0.009			0.044	0.009	0.027
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.009			0.003			0.003未満			0.009	0.003未満	0.003
ブ ロ モ シ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下			0.010	0.014			0.009			0.004			0.014	0.004	0.009
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホ ル ム アル デ ヒ ド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	21	23	20	17	17	18	17	19	18	18	20	23	17	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.6	0.5	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.09			0.07			0.06未満			0.09	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.018	0.025			0.011			0.004			0.025	0.004	0.015
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.005		0.014			0.005			0.003			0.014	0.003	0.007
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.004	0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
臭 素 酸	0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.032	0.044			0.026			0.012			0.044	0.012	0.029
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下		0.003未満		0.010			0.004			0.003			0.010	0.003未満	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下			0.010	0.015			0.010			0.005			0.015	0.005	0.010
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03	0.04			0.03			0.03			0.04	0.03	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	19	20	22	20	17	17	18	17	19	19	18	20	22	17	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.5	1.0	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(3) 神出浄水場

令和7年度 神出分水工（原水）

(水質基準項目)

神出浄水場(1/7) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	個/mL	50	200	600	600	590	330	540	1000	150	94	86	1500	1500	50	480
大 腸 菌	MPN /100mL	1.0未満	1.0	2.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	13	1.0	1.0未満	1.0未満	13	13	1.0未満	2.5
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.002			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.007		0.007	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.39		0.30			0.44			0.45		0.45	0.30	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L			0.21		0.21			0.16			0.19		0.21	0.16	0.19
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	mg/L			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- シ オ キ サ ン	mg/L			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ビス-1,2-ジ`クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	mg/L															
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L															
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭 素 酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.12		0.10			0.09			0.03		0.12	0.03	0.09
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.16		0.15			0.13			0.07		0.16	0.07	0.13
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11		8.7			8.3			9.8		11	8.3	9.5
マンガン及びその化合物	mg/L			0.055		0.050			0.040			0.025		0.055	0.025	0.043
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	9.3	9.8	10	7.9	7.5	7.6	7.4	7.7	8.1	8.8	9.0	9.6	10	7.4	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			42		37			40			43		43	37	41
蒸 発 残 留 物	mg/L			56		65			44			110		110	44	69
陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00083	0.000011	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.00083	0.000001未満	0.000071
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000084	0.00012	0.000016	0.000026	0.000017	0.000012	0.000005	0.00012	0.000001未満	0.000024
非イオン界面活性剤	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
フ ェ ノ ール 類	mg/L			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.9	1.6	1.7	2.0	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.9	1.9	2.4	1.6	2.0
p H 値	—	7.7	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5
味	—															
臭 気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	かび臭	かび臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	8.2	6.2	9.8	8.3	11	10	8.4	9.0	7.0	5.6	5.9	9.0	11	5.6	8.2
濁 度	度	4.6	3.4	7.7	2.8	5.5	5.0	4.8	4.7	5.3	2.7	2.7	6.6	7.7	2.7	4.7

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下			0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			0.36		0.28				0.43			0.41		0.43	0.28	0.37
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.15		0.14				0.11			0.11		0.15	0.11	0.13
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下			0.005未満		0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.06未満				0.06未満			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.007		0.007				0.006			0.001		0.007	0.001	0.005
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.003				0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.002				0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.014		0.014				0.013			0.004		0.014	0.004	0.011
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.005		0.005				0.005			0.002		0.005	0.002	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03		0.04				0.03			0.01		0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12		10				9.7			11		12	9.7	11
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	14	16	15	15	15	16	17	15	15	16	15	16	17	14	15	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			42		39				40			44		44	39	41
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下			74		70				50			86		86	50	70
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.4	0.3未満	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.3未満	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0.0003未満											0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下					0.00005未満											0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0.004未満											0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.29											0.29
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.14											0.14
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.1未満											0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下					0.0002未満											0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下					0.005未満											0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0.004未満											0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下					0.002未満											0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.06未満				0.06未満			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.008		0.008				0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.003				0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.002				0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.015		0.015				0.012			0.006		0.015	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.005		0.005				0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03		0.04				0.03			0.02		0.04	0.02	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					9.9											9.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	14	16	15	15	15	17	18	15	15	16	15	17	18	14	16	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					39											39
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下					85											85
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0.02未満											0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0.002未満											0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下					0.0005未満											0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.8	0.9	0.9	0.6	0.4	0.3未満	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.3未満	0.7	
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0.0003未満											0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下					0.00005未満											0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0.004未満											0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.29											0.29
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.14											0.14
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.1未満											0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下					0.0002未満											0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下					0.005未満											0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0.004未満											0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下					0.002未満											0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下					0.001未満											0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.06未満				0.06			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.009		0.008				0.006			0.002		0.009	0.002	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.005		0.004				0.003			0.003未満		0.005	0.003未満	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.002				0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.017		0.016				0.013			0.006		0.017	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.006		0.006				0.005			0.003		0.006	0.003	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03		0.04				0.03			0.01		0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					9.9											9.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	14	16	15	15	16	17	18	15	15	16	15	17	18	14	16	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					39											39
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下					94											94
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0.02未満											0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0.002未満											0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下					0.0005未満											0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.3未満	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.3未満	0.7	
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0.004未満										0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.29										0.29
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.14										0.14
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.1未満										0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下					0.005未満										0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0.004未満										0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下					0.002未満										0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.06未満			0.06			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.011		0.009			0.007			0.002		0.011	0.002	0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.005		0.004			0.003			0.003未満		0.005	0.003未満	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.019		0.018			0.014			0.006		0.019	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.005		0.003未満			0.003			0.003未満		0.005	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.006		0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03		0.04			0.03			0.01		0.04	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					10										10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	14	16	16	15	16	17	18	16	15	17	16	17	18	14	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					39										39
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下					78										78
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0.02未満										0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0.002未満										0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3未満	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	0.3未満	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	---	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					0.004未満										0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					0.29										0.29
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.14										0.14
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.1未満										0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下					0.005未満										0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0.004未満										0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下					0.002未満										0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下					0.001未満										0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.06未満			0.06			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.013		0.012			0.010			0.002		0.013	0.002	0.009
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.006		0.005			0.004			0.003未満		0.006	0.003未満	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.022		0.022			0.018			0.006		0.022	0.006	0.017
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.006		0.004			0.004			0.003未満		0.006	0.003未満	0.004
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.007		0.007			0.006			0.003		0.007	0.003	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03		0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					9.9										9.9
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	14	16	15	15	16	16	17	15	15	17	16		17	14	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					39										39
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下					87										87
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0.02未満										0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0.002未満										0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.3未満	0.8	0.6	0.5	0.6		1.0	0.3未満	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3		7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	---	7/7	---	---	---	11/19	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性		陰性				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下											0.0003未満				0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下											0.00005未満				0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下											0.001未満				0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下				0.001未満					0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下											0.001未満				0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下				0.002未満					0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下											0.004未満				0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				0.001未満					0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下											0.41				0.41
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下											0.11				0.11
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下											0.1未満				0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下											0.0002未満				0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下											0.005未満				0.005未満
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下											0.004未満				0.004未満
シ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下											0.002未満				0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下											0.001未満				0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下											0.001未満				0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下											0.001未満				0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下				0.07					0.06		0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下				0.002未満					0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下				0.017					0.005		0.003		0.017	0.003	0.008
シ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下				0.006					0.003未満		0.003未満		0.006	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0.002					0.002		0.002		0.002	0.002	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下				0.001未満					0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下				0.026					0.011		0.009		0.026	0.009	0.015
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下				0.006					0.003未満		0.003未満		0.006	0.003未満	0.003未満
ブ ロ モ シ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下				0.007					0.004		0.004		0.007	0.004	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下				0.001未満					0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホ ル ム アル デ ヒ ド	0.08 mg/L以下				0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				0.1未満					0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.03					0.02		0.02		0.03	0.02	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下				0.03未満					0.03未満		0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下				0.1未満					0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下											11				11
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下				0.001未満					0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	14	16		15				16	16	16	15	16	16	14	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下											44				44
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下											96				96
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											0.02未満				0.02未満
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満				0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下											0.002未満				0.002未満
フェノール類	0.005 mg/L以下											0.0005未満				0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.9		0.9				0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.7
p H 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4		7.2				7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(4) 船津浄水場

令和7年度 船津集合井(原水)

(水質基準項目)

船津浄水場(1/9) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	個/mL	440	1400	760	2300	2600	530	4200	1100	690	60	150	750	4200	60	1200
大 腸 菌	MPN /100mL	25	110	13	11	8.6	17	200	45	31	13	190	35	200	8.6	58
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001		0.002			0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001
六価クロム化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L			0.004		0.004			0.004未満			0.004未満		0.004	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.45		0.37			0.49			0.33		0.49	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	mg/L			0.09		0.10			0.09			0.09		0.10	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	mg/L			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- シ オ キ サ ン	mg/L			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ビス-1,2-ジ`クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	mg/L															
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L															
シ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭 素 酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモシクロロメタン	mg/L															
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.09		0.02			0.05			0.02		0.09	0.02	0.05
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.07		0.04			0.05			0.04		0.07	0.04	0.05
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.2		6.0			6.1			6.7		6.7	6.0	6.3
マンガン及びその化合物	mg/L			0.011		0.013			0.006			0.013		0.013	0.006	0.011
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	8.1	6.6	7.1	6.7	6.6	6.1	4.2	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0	9.0	4.2	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			30		30			25			30		30	25	29
蒸 発 残 留 物	mg/L			61		60			50			83		83	50	64
陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
フ ェ ノ ール 類	mg/L			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	0.7	0.9	0.9	1.1	0.7	1.2	0.7	0.9
p H 値	—	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.4	7.5	7.2	7.5	6.9	7.1
味	—															
臭 気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	2.4	5.3	4.2	4.1	3.5	4.4	6.5	2.9	2.5	2.2	11	2.6	11	2.2	4.3
濁 度	度	1.5	3.8	4.0	1.6	1.3	1.8	2.5	1.4	0.9	0.9	2.6	1.2	4.0	0.9	2.0

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			0.46		0.37			0.50			0.32		0.50	0.32	0.41
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.08未満		0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.06			0.06未満			0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.004		0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.003		0.004			0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001未満		0.001			0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.006		0.010			0.006			0.005		0.010	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.002		0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.8		7.3			7.0			7.4		7.8	7.0	7.4
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	12	12	11	11	11	10	11	11	11	11	13	15	10	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			30		30			26			30		30	26	29
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下			71		54			58			75		75	54	65
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L以下			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5
p H 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.07		0.09				0.06未満			0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.006		0.010				0.006			0.004		0.010	0.004	0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.005		0.007				0.004			0.004		0.007	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.002				0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.012		0.018				0.012			0.008		0.018	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.003				0.003未満			0.003未満		0.003	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004		0.006				0.004			0.003		0.006	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.03				0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	12	12	11	11	11	11	11	10	12	11	11	13	15	10	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フ ェ ノ ール 類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4
p H 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.07		0.08				0.06未満			0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.005		0.009				0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.006				0.004			0.004		0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003				0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.011		0.018				0.011			0.007		0.018	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004		0.006				0.004			0.003		0.006	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.02				0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	12	13	11	11	11	11	11	11	12	11	12	13	15	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
p H 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.09			0.06未満			0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.009		0.015			0.011			0.006		0.015	0.006	0.010
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.006			0.006			0.004		0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.016		0.027			0.018			0.011		0.027	0.011	0.018
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.003		0.004			0.004			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下			0.005		0.009			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	14	12	12	12	11	11	9.9	11	12	12	13	15	9.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フ ェ ノ ール 類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.07		0.11			0.06未満			0.06未満		0.11	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.008		0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.009
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.005		0.007			0.005			0.004		0.007	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003			0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.015		0.026			0.015			0.008		0.026	0.008	0.016
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.004			0.003			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.005		0.009			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	13	12	11	12	11	11	11	11	11	11	13	15	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項 目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下															
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下															
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下															
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.06		0.08			0.06未満			0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.011		0.021			0.010			0.006		0.021	0.006	0.012
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.004		0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L以下			0.019		0.033			0.017			0.011		0.033	0.011	0.020
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L以下			0.006		0.009			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホ ル ム アル デ ヒ ド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	16	14	12	12	11	11	10	11	12	11	12	14	16	10	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2 mg/L以下															
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02 mg/L以下															
フ ェ ノ ール 類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.07		0.08				0.06未満			0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.005		0.010				0.005			0.003		0.010	0.003	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.006				0.004			0.004		0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003				0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.011		0.020				0.011			0.007		0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004		0.007				0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.02				0.02			0.02		0.02	0.02	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001				0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	12	12	11	11	11	11	11	11	12	11	12	13	15	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基 準 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
一 般 細 菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下																
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下																
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05 mg/L以下																
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩 素 酸	0.6 mg/L以下			0.07		0.08				0.06未満			0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L以下			0.006		0.010				0.005			0.004		0.010	0.004	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L以下			0.004		0.006				0.004			0.004		0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002		0.003				0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭 素 酸	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.012		0.020				0.011			0.008		0.020	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004		0.007				0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02		0.03				0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L以下			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L以下	15	12	13	11	11	11	11	11	11	12	11	12	13	15	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸 発 残 留 物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5
p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
臭 気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			
色 度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2. 水質管理目標設定項目及び独自項目 / (1) 多田浄水場

令和7年度 多田取水口（原水） (水質管理目標設定項目) 多田浄水場(1/8) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	mg/L			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	mg/L															
ジクロロアセトニトリル	mg/L															
抱水クロラール	mg/L															
農薬類	—			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下
残留塩素	mg/L															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		53		44			47			50			53	44	49
マンガン及びその化合物	mg/L			0.008	0.024			0.015			0.010			0.024	0.008	0.014
遊離炭酸	mg/L															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
蒸発残留物	mg/L		170		110			140			120			170	110	140
濁度	度	3.0	3.2	3.5	3.2	2.3	2.1	1.9	5.6	1.4	1.5	1.6	2.5	5.6	1.4	2.7
pH値	—	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	7.7
腐食性(ランゲリア指数)	—															
従属栄養細菌	個/mL	620	2300	1800	1800	2100	9300	13000	5100	1100	1400	3000	1400	13,000	620	3,600
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.07	0.09			0.03			0.04			0.09	0.03	0.06
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L		0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

(独自検査項目)

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	13.3	17.9	18.4	26.3	29.0	29.1	23.3	14.2	12.3	6.9	7.2	9.9	29.1	6.9	17.3
アルカリ度	mg/L	44	45	43	42	43	48	47	44	49	48	45	45	49	42	45
電気伝導率	μS/cm	147	159	143	136	137	147	145	151	153	153	151	151	159	136	148
モリブデン	mg/L			0.007未満	0.007未満			0.007未満			0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/10L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
シアロシア	個/10L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL	0		0		0		0		0		0		0	0	0
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
ブロモクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロ酢酸	mg/L															

令和7年度 多田浄水池（浄水）		（水質管理目標設定項目）													多田浄水場(2/8) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			0.0004未満	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
トルエン	0.4 mg/L以下			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下			0.008未満	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下	
残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下		53		44			47			50			53	44	49	
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.2		2.4			2.9			2未満			2.9	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		190		95			100			100			190	95	120	
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.3		-1.4			-1.3			-1.3			-1.3	-1.4	-1.3	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			0.01未満	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.04	0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)		0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	

（独自検査項目）																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	14.7	17.9	18.6	26.8	29.3	29.0	24.1	14.9	12.3	7.1	8.1	11.0	29.3	7.1	17.8
アルカリ度	mg/L	36	40	36	33	34	36	35	37	43	42	39	38	43	33	37
電気伝導率	μS/cm	158	175	155	153	154	163	158	157	161	160	162	158	175	153	160
モリブデン	mg/L			0.007未満	0.007未満			0.007未満			0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/20L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
シアロシア	個/20L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
放射性セシウム(Cs-137)			1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
ブロモクロロ酢酸	mg/L		0.002		0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002
ブロモジクロロ酢酸	mg/L		0.002		0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.002

令和7年度 尼崎市供給点		(水質管理目標設定項目)								多田浄水場(3/8) 定期検査						
項 目	目 標 値	4/7	5/12	---	---	---	---	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															
トルエン	0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満					0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)							0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)							0.004		0.002	0.002未満	0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満
農薬類	1 以下															
残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.5					0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.2					3.1			2未満			3.1	2未満	2未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下															
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下															
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5 程度	7.4	7.3					7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.5					-1.1			-1.2			-1.1	-1.5	-1.3
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下							0.04			0.02			0.04	0.02	0.03
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)															

		(独自検査項目)														
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	---	---	---	---	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	14.0	17.6					25.6	22.1	17.9	13.4	11.4	12.0	25.6	11.4	16.8
アルカリ度	mg/L	37	33					37	39	43	41	37	29	43	29	37
電気伝導率	μS/cm	156	162					163	171	168	163	161	153	171	153	162
モリブデン	mg/L															
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L															
クリプトスポリジウム	個/20L															
シアルジア	個/20L															
嫌気性芽胞菌	個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
ブロモクロロ酢酸	mg/L		0.003					0.002			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモジクロロ酢酸	mg/L		0.004					0.003			0.003			0.004	0.003	0.003

令和7年度 西宮市（東山台）供給点		（水質管理目標設定項目）													多田浄水場(4/8) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.003			0.002			0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.2		2.3			2.7			2未満			2.7	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.3		-1.3			-1.2			-1.3			-1.2	-1.3	-1.3	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)			0	0	0	0							0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03	0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.2	17.5	18.5	26.0	28.5	28.5	23.2	15.8	12.1	7.0	6.7	10.8	28.5	6.7	17.3
ア ル カ リ 度	mg/L	37	39	34	33	33	36	34	35	42	41	38	37	42	33	37
電 気 伝 導 率	μS/cm	159	175	154	152	154	163	154	156	162	164	161	158	175	152	159
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.002			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002

令和7年度 伊丹市供給点		(水質管理目標設定項目)								多田浄水場(5/8) 定期検査						
項 目	目 標 値	4/7	5/12	---	---	---	---	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															
トルエン	0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満					0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)							0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)							0.002		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満
農薬類	1 以下															
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9					0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下							0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.8					2.7			2未満			2.8	2未満	2未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下															
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下															
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5 程度	7.4	7.3					7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.5					-1.2			-1.2			-1.2	-1.5	-1.3
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)															
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下							0.04			0.02			0.04	0.02	0.03
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)															

		(独自検査項目)														
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	---	---	---	---	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	13.2	17.3					23.5	16.2	13.0	8.0	7.3	10.5	23.5	7.3	13.6
アルカリ度	mg/L	38	37					34	34	43	42	40	38	43	34	38
電気伝導率	μS/cm	157	173					155	154	163	164	162	159	173	154	161
モリブデン	mg/L															
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L															
クリプトスポリジウム	個/20L															
シアロシア	個/20L															
嫌気性芽胞菌	個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
ブロモクロロ酢酸	mg/L		0.003					0.002			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモジクロロ酢酸	mg/L		0.003					0.002			0.002			0.003	0.002	0.002

令和7年度 宝塚市供給点		(水質管理目標設定項目)													多田浄水場(6/8) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9	1.0	0.7	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.5		2.2			2.5			2未満			2.5	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.3		-1.3			-1.2			-1.4			-1.2	-1.4	-1.3	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.04	0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	14.1	17.8	19.0	26.8	29.6	29.2	23.5	14.7	12.1	6.7	7.0	10.7	29.6	6.7	17.6
ア ル カ リ 度	mg/L	36	40	35	32	33	35	35	36	42	41	37	38	42	32	37
電 気 伝 導 率	μS/cm	159	176	154	151	154	164	157	158	163	163	161	159	176	151	160
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002

令和7年度 川西市（一庫）供給点		（水質管理目標設定項目）													多田浄水場(7/8) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満	0.003			0.002未満			0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.8		2.3			2.6			2未満			2.8	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.3		-1.3			-1.2			-1.3			-1.2	-1.3	-1.3	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.04	0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.4	17.5	18.7	26.8	29.0	28.9	23.9	15.5	12.1	6.7	6.3	10.6	29.0	6.3	17.5
ア ル カ リ 度	mg/L	36	40	34	32	32	35	34	35	42	41	38	37	42	32	36
電 気 伝 導 率	μS/cm	158	174	154	151	153	163	154	156	163	163	161	158	174	151	159
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.002			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002

令和7年度 猪名川町（白金）供給点		（水質管理目標設定項目）													多田浄水場(8/8) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満	0.003			0.002未満			0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.4		2.1			2.6			2未満			2.6	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.3		-1.3			-1.3			-1.3			-1.3	-1.3	-1.3	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.04	0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.2	17.5	18.6	26.3	28.9	28.7	23.6	15.7	12.4	6.7	6.4	10.7	28.9	6.4	17.4
ア ル カ リ 度	mg/L	36	39	34	32	32	35	33	35	42	41	38	37	42	32	36
電 気 伝 導 率	μS/cm	158	175	154	150	153	163	153	157	163	163	161	158	175	150	159
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.002			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002

(2) 三田浄水場

令和7年度 三田取水口(原水)

(水質管理目標設定項目)

三田浄水場(1/9) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.008	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.008	0.002未満	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	mg/L			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	mg/L															
ジクロロアセトニトリル	mg/L															
抱水クロラール	mg/L															
農薬類	—			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下
残留塩素	mg/L															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		43		37			40			37			43	37	39
マンガン及びその化合物	mg/L			0.043	0.015			0.006			0.001未満			0.043	0.001未満	0.016
遊離炭酸	mg/L															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
蒸発残留物	mg/L		100		94			94			92			100	92	95
濁度	度	9.5	20	9.5	2.3	5.6	3.4	1.8	2.5	2.1	3.1	3.3	2.8	20	1.8	5.5
pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	—															
従属栄養細菌	個/mL	1100	860	2600	7700	4100	11000	22000	11000	1500	5500	7300	7900	22,000	860	6,900
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.32	0.05			0.04			0.04			0.32	0.04	0.11
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		0.000008		0.000007			0.000007			0.000005未満			0.000008	0.000005未満	0.000006

(独自検査項目)

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	13.3	18.1	20.4	28.8	30.0	28.9	23.3	14.0	10.9	5.7	4.2	10.1	30.0	4.2	17.3
アルカリ度	mg/L	28	36	39	36	31	34	38	36	41	34	35	29	41	28	35
電気伝導率	μS/cm	113	146	144	124	105	116	132	126	133	128	131	127	146	105	127
モリブデン	mg/L			0.007未満	0.007未満			0.007未満			0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/10L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
シアロシア	個/10L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL	0		0		0		0		0		0		0	0	0
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
プロモクロロ酢酸	mg/L															
プロモジクロロ酢酸	mg/L															

令和7年度 三田浄水池（浄水）		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(2/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)			0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			0.0004未満	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
トルエン	0.4 mg/L以下			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下			0.008未満	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満	0.003			0.002未満			0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下	
残留塩素	1 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.0	1.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下		43		37			40			37			43	37	39	
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.9		2.8			2.9			2未満			2.9	2未満	2.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下			0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		100		94			110			100			110	94	100	
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.7		-1.7			-1.6			-2.0			-1.6	-2.0	-1.8	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			0.01未満	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03	0.05			0.03			0.01			0.05	0.01	0.03	
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)		0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	

（独自検査項目）																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	14.7	18.1	22.0	30.3	30.2	29.1	22.3	15.0	11.8	5.9	5.6	10.8	30.3	5.6	18.0
アルカリ度	mg/L	24	29	26	28	26	30	29	25	28	25	24	20	30	20	26
電気伝導率	μS/cm	138	160	152	146	132	141	148	138	147	137	134	141	160	132	143
モリブデン	mg/L			0.007未満	0.007未満			0.007未満			0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/20L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
シアロシア	個/20L	0		0		0		0		0		0		0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
放射性セシウム(Cs-137)			1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
ブロモクロロ酢酸	mg/L		0.002		0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモジクロロ酢酸	mg/L		0.001		0.003			0.002			0.002			0.003	0.001	0.002

令和7年度 神戸市（北神戸）供給点		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(3/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/18	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.006			0.002			0.002未満			0.006	0.002未満	0.003	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.7		2.9			3.1			2未満			3.1	2未満	2.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.8		-1.8			-1.7			-2.1			-1.7	-2.1	-1.9	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02	0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/18	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.2	18.2	20.8	28.6	29.8	29.4	23.7	16.3	10.3	6.7	4.6	10.8	29.8	4.6	17.7
ア ル カ リ 度	mg/L	23	25	26	26	25	28	29	25	25	25	24	20	29	20	25
電 気 伝 導 率	μS/cm	139	149	156	146	133	139	145	141	139	139	134	141	156	133	142
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.004			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003

令和7年度 西宮市（第2）供給点		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(4/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/18	1/13	2/2	3/16	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.007			0.002			0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.2		2.5			2.5			2未満			2.5	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH 値	7.5 程度	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.7		-1.6			-1.6			-1.9			-1.6	-1.9	-1.7	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03	0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/18	1/13	2/2	3/16	最大	最小	平均
水 温	℃	13.4	18.2	20.8	27.7	29.3	28.7	24.1	17.4	10.5	9.2	7.3	10.0	29.3	7.3	18.1
ア ル カ リ 度	mg/L	22	25	26	27	26	30	31	24	25	25	23	24	31	22	26
電 気 伝 導 率	μS/cm	137	149	153	144	133	142	148	139	137	137	135	139	153	133	141
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.006			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.004			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003

令和7年度 三田市（第2）供給点		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(5/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満	0.004			0.002未満			0.002未満			0.004	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	0.9	1.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.2		3.4			2.5			2未満			3.4	2未満	2.0	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.7		-1.6			-1.7			-2.0			-1.6	-2.0	-1.8	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03	0.05			0.04			0.01			0.05	0.01	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	15.2	18.6	22.4	29.9	30.6	31.0	23.3	15.1	12.1	6.0	5.5	10.3	31.0	5.5	18.3
ア ル カ リ 度	mg/L	23	27	25	28	25	31	29	26	29	25	23	20	31	20	26
電 気 伝 導 率	μS/cm	140	153	152	147	132	142	149	139	147	137	133	140	153	132	143
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003

令和7年度 三木市（吉川第2）供給点		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(6/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.007			0.002			0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.7		3.1			2.4			2未満			3.1	2未満	2.1	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.8		-1.6			-1.7			-2.1			-1.6	-2.1	-1.8	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02	0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.3	18.1	20.7	28.1	30.3	29.5	23.8	17.4	13.9	7.2	6.1	10.8	30.3	6.1	18.3
ア ル カ リ 度	mg/L	23	25	25	28	26	30	29	24	28	25	24	20	30	20	26
電 気 伝 導 率	μS/cm	137	149	155	148	134	142	146	140	145	137	133	140	155	133	142
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	個/20L															
ジ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Bq/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.005			0.003			0.003			0.005	0.002	0.003

令和7年度 小野市供給点		(水質管理目標設定項目)													三田浄水場(7/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.007			0.002			0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.8		3.7			2.5			2未満			3.7	2未満	2.3	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.9		-1.6			-1.7			-2.1			-1.6	-2.1	-1.8	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02	0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.1	18.3	20.4	28.4	29.9	29.1	23.5	17.1	13.4	7.4	5.4	11.2	29.9	5.4	18.1
ア ル カ リ 度	mg/L	22	25	26	27	25	29	29	25	29	25	23	20	29	20	25
電 気 伝 導 率	μS/cm	137	148	155	147	132	140	145	140	145	136	133	140	155	132	142
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.005			0.003			0.003			0.005	0.002	0.003

令和7年度 加東市（東条第1）供給点		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(8/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.007			0.002			0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		2.5		3.1			2.6			2未満			3.1	2未満	2.1	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.8		-1.8			-1.7			-2.1			-1.7	-2.1	-1.9	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03	0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.1	17.8	20.4	28.2	30.0	29.3	23.6	16.6	13.3	6.7	5.4	10.5	30.0	5.4	17.9
ア ル カ リ 度	mg/L	23	24	26	26	25	28	28	25	29	25	24	20	29	20	25
電 気 伝 導 率	μS/cm	139	148	156	144	131	137	144	140	145	135	132	140	156	131	141
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	個/20L															
ジ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Bq/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.004			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003

令和7年度 西脇市（三田系）供給点		（水質管理目標設定項目）													三田浄水場(9/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001	0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002	0.007			0.002			0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下		3.2		2.9			2.8			2未満			3.2	2未満	2.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		-1.9		-1.6			-1.6			-1.9			-1.6	-1.9	-1.8	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03	0.04			0.03			0.03			0.04	0.03	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.3	18.4	20.5	27.4	29.5	28.0	24.9	18.5	14.3	9.4	7.1	11.4	29.5	7.1	18.6
ア ル カ リ 度	mg/L	24	26	27	29	26	30	30	25	28	26	24	20	30	20	26
電 気 伝 導 率	μS/cm	132	137	143	140	135	138	143	138	133	130	132	137	143	130	137
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル シ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.003		0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L		0.002		0.004			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003

(3) 神出浄水場

令和7年度 神出分生水工（原水）

（水質管理目標設定項目）

神出浄水場(1/7) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002		0.0002	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	mg/L			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	mg/L															
ジクロロアセトニトリル	mg/L															
抱水クロラール	mg/L															
農薬類	－			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下
残留塩素	mg/L															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			42		37			40			43		43	37	41
マンガン及びその化合物	mg/L			0.055		0.050			0.040			0.025		0.055	0.025	0.043
遊離炭酸	mg/L															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
蒸発残留物	mg/L			56		65			44			110		110	44	69
濁度	度	4.6	3.4	7.7	2.8	5.5	5.0	4.8	4.7	5.3	2.7	2.7	6.6	7.7	2.7	4.7
pH値	－	7.7	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	－															
従属栄養細菌	個/mL	480	270	1400	980	2600	560	960	4500	1700	290	1100	17000	17,000	270	2,700
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.12		0.10			0.09			0.03		0.12	0.03	0.09
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			0.000005		0.000006			0.000006			0.000005未満		0.000006	0.000005未満	0.000005未満

（独自検査項目）

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	12.0	17.1	19.5	25.4	28.4	29.0	25.6	19.9	15.8	9.2	7.8	9.2	29.0	7.8	18.2
アルカリ度	mg/L	33	38	42	37	39	42	41	40	42	41	41	37	42	33	39
電気伝導率	μS/cm	120	132	142	123	124	129	129	126	134	135	140	128	142	120	130
モリブデン	mg/L			0.007未満		0.007未満			0.007未満			0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/10L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
シアロシア	個/10L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL		0		0		0		0		0		0	0	0	0
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
ブロモクロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロ酢酸	mg/L															

令和7年度 神出浄水池（浄水）		（水質管理目標設定項目）													神出浄水場(2/7) 定期検査		
項	目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物		0.002 mg/L以下(暫定)			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/L以下			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン		0.4 mg/L以下			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸		0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル		0.01 mg/L以下(暫定)			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール		0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
農薬類		1 以下			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下
残留塩素		1 mg/L以下	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下			42		39			40			44		44	39	41
マンガン及びその化合物		0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸		20 mg/L以下			3.4		3.7			3.7			2未満		3.7	2未満	2.7
1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-ｾｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)		0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下			74		70			50			86		86	50	70
濁度		1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値		7.5 程度	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上			-1.5		-1.4			-1.6			-1.7		-1.4	-1.7	-1.6
従属栄養細菌		2000個/mL以下(暫定)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	1
1,1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L以下			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L以下			0.03		0.04			0.03			0.01		0.04	0.01	0.03
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタノ酸(PFOA)		0.00005 mg/L以下(暫定)			0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

（独自検査項目）																	
項	目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水	温	℃	11.7	16.8	19.7	24.9	27.8	29.1	25.9	19.7	15.8	10.1	7.6	9.0	29.1	7.6	18.2
アルカリ度		mg/L	28	32	37	31	32	35	35	32	35	35	37	32	37	28	33
電気伝導率		μS/cm	131	143	152	136	142	150	157	141	146	150	153	143	157	131	145
モリブデン		mg/L			0.007未満		0.007未満			0.007未満			0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/L															
キシレン		mg/L			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム		個/20L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
シアロシア		個/20L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
嫌気性芽胞菌		個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)		Bq/kg		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
放射性セシウム(Cs-137)				1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
プロモクロロ酢酸		mg/L			0.002		0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.002
プロモジクロロ酢酸		mg/L			0.001		0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001

令和7年度 神戸市（西神）供給点		（水質管理目標設定項目）													神出浄水場(3/7) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2.8		3.8			3.9			2未満		3.9	2未満	2.6	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					85										85	
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-1.4		-1.4			-1.5			-1.5		-1.4	-1.5	-1.5	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03		0.04			0.03			0.02		0.04	0.02	0.03	
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	11.1	16.2	19.5	24.6	27.8	29.1	25.8	19.2	15.1	9.2	7.2	8.6	29.1	7.2	17.8
ア ル カ リ 度	mg/L	28	32	37	31	32	33	35	32	35	35	37	33	37	28	33
電 気 伝 導 率	μS/cm	131	143	152	136	142	151	158	142	146	151	153	146	158	131	146
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
シ ア ル シ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.001			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001

令和7年度 明石市（第1）供給点		（水質管理目標設定項目）													神出浄水場(4/7) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2.4		3.8			2.7			2未満		3.8	2未満	2.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					94										94	
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-1.5		-1.5			-1.6			-1.6		-1.5	-1.6	-1.6	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03		0.04			0.03			0.01		0.04	0.01	0.03	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																	
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
水 温	℃	11.7	16.6	19.6	25.0	28.0	29.2	25.7	19.3	15.5	9.7	7.8	9.1	29.2	7.8	18.1	
ア ル カ リ 度	mg/L	28	31	37	30	31	34	34	32	35	35	37	32	37	28	33	
電 気 伝 導 率	μS/cm	131	144	152	137	142	151	158	142	146	151	153	146	158	131	146	
モ リ ブ デ ン	mg/L																
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L																
キ シ レ ン	mg/L																
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L																
シ ア ル ジ ア	個/20L																
嫌気性芽胞菌	個/mL																
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg																
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																	
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.001			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	

令和7年度 三木市供給点		(水質管理目標設定項目)													神出浄水場(5/7) 定期検査		
項	目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物		0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/L以下															
トルエン		0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 mg/L以下															
亜塩素酸		0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル		0.01 mg/L以下(暫定)			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール		0.02 mg/L以下(暫定)			0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満
農薬類		1 以下															
残留塩素		1 mg/L以下	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物		0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸		20 mg/L以下			2.6		3.6			4.2			2未満		4.2	2未満	2.6
1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		0.02 mg/L以下															
蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下					78										78
濁度		1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値		7.5 程度	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上			-1.4		-1.4			-1.5			-1.6		-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌		2000個/mL以下(暫定)															
1,1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L以下			0.03		0.04			0.03			0.01		0.04	0.01	0.03
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.00005 mg/L以下(暫定)															

		(独自検査項目)															
項	目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水	温	℃	11.6	16.4	19.2	25.1	27.9	29.0	25.5	19.7	15.5	9.7	7.7	9.3	29.0	7.7	18.1
アルカリ度		mg/L	28	31	36	30	31	34	35	32	32	35	37	32	37	28	33
電気伝導率		μS/cm	131	145	153	138	142	151	157	143	148	152	154	147	157	131	147
モリブデン		mg/L															
ダイオキシン類		pg-TEQ/L															
キシレン		mg/L															
クリプトスポリジウム		個/20L															
シアルシア		個/20L															
嫌気性芽胞菌		個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)		Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																	
ブロモクロロ酢酸		mg/L			0.002		0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモジクロロ酢酸		mg/L			0.002		0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002

令和7年度 稲美町供給点		(水質管理目標設定項目)												神出浄水場(6/7) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	---	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下															
トルエン	0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下															
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002		0.002			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満
農薬類	1 以下															
残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7		0.8	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20 mg/L以下			2.2		3.5			3.4			2未満		3.5	2未満	2.3
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下															
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					87										87
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5 程度	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3		7.4	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-1.3		-1.4			-1.5			-1.6		-1.3	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)			0		0	0	0	3					3	0	1
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.03		0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.03
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)															

		(独自検査項目)														
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	---	最大	最小	平均
水温	℃	12.7	17.3	20.1	25.4	28.4	28.8	25.8	20.3	16.3	10.7	9.0		28.8	9.0	19.5
アルカリ度	mg/L	28	31	38	30	32	36	36	33	35	35	37		38	28	34
電気伝導率	μS/cm	131	145	153	138	143	151	156	143	148	153	154		156	131	147
モリブデン	mg/L															
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L															
クリプトスポリジウム	個/20L															
シアロシア	個/20L															
嫌気性芽胞菌	個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
ブロモクロロ酢酸	mg/L			0.002		0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモジクロロ酢酸	mg/L			0.002		0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002

令和7年度 播磨町供給点		(水質管理目標設定項目)													神出浄水場(7/7) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	---	7/7	---	---	---	---	11/19	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下				0.06未満						0.06未満		0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)				0.001						0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)				0.003						0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.7		0.6					0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満						0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸	20 mg/L以下				2.6						4.5		2未満		4.5	2未満	2.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5 程度	7.3	7.4		7.2					7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上										-1.4		-1.5		-1.4	-1.5	-1.5
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0	0		0						0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下				0.03						0.02		0.02		0.03	0.02	0.02
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

		(独自検査項目)															
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	---	7/7	---	---	---	---	11/19	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	13.8	18.2		26.2					18.3	16.6	12.1	10.5	12.3	26.2	10.5	16.0
アルカリ度	mg/L	28	34		30					35	35	35	35	33	35	28	33
電気伝導率	μS/cm	130	145		138					148	148	152	153	147	153	130	145
モリブデン	mg/L																
ダイオキシン類	pg-TEQ/L																
キシレン	mg/L																
クリプトスポリジウム	個/20L																
シアルジア	個/20L																
嫌気性芽胞菌	個/mL																
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg																
放射性セシウム(Cs-137)																	
ブロモクロロ酢酸	mg/L				0.002						0.001		0.002		0.002	0.001	0.002
ブロモジクロロ酢酸	mg/L				0.002						0.001		0.002		0.002	0.001	0.002

(4) 船津浄水場

令和7年度 船津集合井(原水)

(水質管理目標設定項目)

船津浄水場(1/9) 定期検査

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	mg/L			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	mg/L															
ジクロロアセトニトリル	mg/L															
抱水クロラール	mg/L															
農薬類	—			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下
残留塩素	mg/L															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			30		30			25			30		30	25	29
マンガン及びその化合物	mg/L			0.011		0.013			0.006			0.013		0.013	0.006	0.011
遊離炭酸	mg/L															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
蒸発残留物	mg/L			61		60			50			83		83	50	64
濁度	度	1.5	3.8	4.0	1.6	1.3	1.8	2.5	1.4	0.9	0.9	2.6	1.2	4.0	0.9	2.0
pH値	—	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.4	7.5	7.2	7.5	6.9	7.1
腐食性(ランゲリア指数)	—															
従属栄養細菌	個/mL	4200	11000	7500	8600	18000	11000	22000	8800	9900	1100	4800	2300	22,000	1,100	9,100
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.09		0.02			0.05			0.02		0.09	0.02	0.05
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L			0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

(独自検査項目)

項 目	単 位	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	11.3	17.1	17.6	22.1	21.5	22.9	22.8	14.3	14.2	9.1	8.4	10.8	22.9	8.4	16.0
アルカリ度	mg/L	23	19	24	25	25	25	19	22	24	24	25	19	25	19	23
電気伝導率	μS/cm	101	100	100	112	103	103	90	92	101	101	99	100	112	90	100
モリブデン	mg/L			0.007未満		0.007未満			0.007未満			0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/10L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
シアロシア	個/10L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL		0		0		0		0		0		0	0	0	0
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																
ブロモクロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロ酢酸	mg/L															

令和7年度 船津浄水池（浄水）		（水質管理目標設定項目）													船津浄水場(2/9)		定期検査
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
トルエン	0.4 mg/L以下			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下			1以下	1以下	1以下	1以下							1以下	1以下	1以下	
残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			30		30			26			30		30	26	29	
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2未満		3.1			2未満			2未満		3.1	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			71		54			58			75		75	54	65	
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-2.2		-1.9			-2.2			-2.1		-1.9	-2.2	-2.1	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)			0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	

（独自検査項目）																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水温	℃	14.5	17.6	16.5	21.2	22.1	22.3	21.8	15.8	14.6	9.6	8.1	12.2	22.3	8.1	16.4
アルカリ度	mg/L	18	15	19	21	22	23	18	17	20	21	21	16	23	15	19
電気伝導率	μS/cm	118	77	108	111	108	105	91	96	107	109	107	104	118	77	103
モリブデン	mg/L			0.007未満		0.007未満			0.007未満			0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L															
キシレン	mg/L			0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
クリプトスポリジウム	個/20L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
シアロシア	個/20L		0		0		0		0		0		0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
放射性セシウム(Cs-137)			1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
プロモクロロ酢酸	mg/L			0.001		0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
プロモジクロロ酢酸	mg/L			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満

令和7年度 姫路市（夢前）供給点		（水質管理目標設定項目）													船津浄水場(3/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002		0.002			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2未満		2.6			2未満			2未満		2.6	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-2.1		-1.8			-2.1			-2.0		-1.8	-2.1	-2.0	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02		0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.6	17.4	17.9	24.1	25.1	24.8	22.8	17.9	15.3	10.4	8.6	11.5	25.1	8.6	17.5
ア ル カ リ 度	mg/L	17	15	19	22	22	24	19	18	20	21	22	16	24	15	20
電 気 伝 導 率	μS/cm	114	96	108	110	109	115	101	97	109	111	110	105	115	96	107
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	個/20L															
ジ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Bq/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.001		0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001

令和7年度 加西市（明神山）供給点		（水質管理目標設定項目）													船津浄水場(4/9) 定期検査		
項	目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物		0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/L以下															
トルエン		0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 mg/L以下															
亜塩素酸		0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル		0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール		0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満
農薬類		1 以下															
残留塩素		1 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物		0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸		20 mg/L以下			2未満		2.6			2未満			2未満		2.6	2未満	2未満
1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		0.02 mg/L以下															
蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下															
濁度		1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値		7.5 程度	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上			-2.0		-1.8			-2.1			-2.0		-1.8	-2.1	-2.0
従属栄養細菌		2000個/mL以下(暫定)															
1,1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.00005 mg/L以下(暫定)															

		（独自検査項目）															
項	目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水	温	℃	13.8	18.0	18.1	23.3	24.1	25.5	22.5	17.0	15.1	10.2	8.4	12.1	25.5	8.4	17.3
アルカリ度		mg/L	17	15	20	22	22	24	19	17	20	21	21	16	24	15	20
電気伝導率		μS/cm	117	98	109	113	113	117	101	99	110	111	111	106	117	98	109
モリブデン		mg/L															
ダイオキシン類		pg-TEQ/L															
キシレン		mg/L															
クリプトスポリジウム		個/20L															
シアロシア		個/20L															
嫌気性芽胞菌		個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)		Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																	
ブロモクロロ酢酸		mg/L			0.002		0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモジクロロ酢酸		mg/L			0.001		0.002			0.001未満			0.001		0.002	0.001未満	0.001

令和7年度 福崎町供給点		(水質管理目標設定項目)													船津浄水場(5/9) 定期検査		
項	目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物		0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/L以下															
トルエン		0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 mg/L以下															
亜塩素酸		0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル		0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール		0.02 mg/L以下(暫定)			0.002		0.003			0.002			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満
農薬類		1 以下															
残留塩素		1 mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物		0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸		20 mg/L以下			2未満		2.7			2未満			2未満		2.7	2未満	2未満
1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		0.02 mg/L以下															
蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下															
濁度		1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値		7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上			-1.9		-1.7			-1.8			-2.0		-1.7	-2.0	-1.9
従属栄養細菌		2000個/mL以下(暫定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.00005 mg/L以下(暫定)															

(独自検査項目)																	
項	目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水	温	℃	13.1	17.6	20.2	25.3	27.0	27.4	24.0	20.0	16.3	11.4	10.2	11.4	27.4	10.2	18.7
アルカリ度		mg/L	16	18	20	22	23	24	25	24	20	21	21	14	25	14	21
電気伝導率		μS/cm	119	109	113	116	114	117	114	109	109	114	114	104	119	104	113
モリブデン		mg/L															
ダイオキシン類		pg-TEQ/L															
キシレン		mg/L															
クリプトスポリジウム		個/20L															
シアロシア		個/20L															
嫌気性芽胞菌		個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)		Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																	
ブロモクロロ酢酸		mg/L			0.001		0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモジクロロ酢酸		mg/L			0.001		0.002			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002

令和7年度 太子町供給点		(水質管理目標設定項目)													船津浄水場(6/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002		0.003			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2.2		2.9			2未満			2未満		2.9	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-2.0		-1.7			-1.9			-2.0		-1.7	-2.0	-1.9	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																	
項	目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水	温	℃	13.5	17.1	18.5	24.0	25.6	25.6	23.0	19.0	15.7	10.8	9.3	11.8	25.6	9.3	17.8
ア	ル	カ	リ	度													
電	気	伝	導	率													
モ	リ	ブ	デ	ン													
ダ	イ	オ	キ	シ	ン	類											
キ	シ	レ	ン														
ク	リ	プ	ト	ス	ボ	リ	ジ	ウ	ム								
ジ	ア	ル	ジ	ア													
嫌	気	性	芽	胞	菌												
放	射	性	セ	シ	ウ	ム	(Cs-134)										
放	射	性	セ	シ	ウ	ム	(Cs-137)										
ブ	ロ	モ	ク	ロ	ロ	酢	酸										
ブ	ロ	モ	ジ	ク	ロ	ロ	酢	酸									

令和7年度 高砂市供給点		(水質管理目標設定項目)													船津浄水場(7/9) 定期検査		
項	目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L以下															
ウラン及びその化合物		0.002 mg/L以下(暫定)															
ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L以下															
1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/L以下															
トルエン		0.4 mg/L以下															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 mg/L以下															
亜塩素酸		0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル		0.01 mg/L以下(暫定)			0.001		0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール		0.02 mg/L以下(暫定)			0.002		0.003			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満
農薬類		1 以下															
残留塩素		1 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上100mg/L以下															
マンガン及びその化合物		0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
遊離炭酸		20 mg/L以下			2未満		2.0			2未満			2未満		2.0	2未満	2未満
1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/L以下															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		0.02 mg/L以下															
蒸発残留物		30mg/L以上200mg/L以下															
濁度		1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値		7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上			-1.9		-1.6			-1.7			-1.8		-1.6	-1.9	-1.8
従属栄養細菌		2000個/mL以下(暫定)															
1,1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.00005 mg/L以下(暫定)															

		(独自検査項目)															
項	目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水	温	℃	13.4	16.9	19.2	23.7	25.9	26.6	23.6	20.1	16.6	12.3	10.6	11.7	26.6	10.6	18.4
アルカリ度		mg/L	17	18	20	21	23	24	25	22	20	22	21	14	25	14	21
電気伝導率		μS/cm	119	111	108	114	117	116	115	109	104	114	114	103	119	103	112
モリブデン		mg/L															
ダイオキシン類		pg-TEQ/L															
キシレン		mg/L															
クリプトスポリジウム		個/20L															
シアロシア		個/20L															
嫌気性芽胞菌		個/mL															
放射性セシウム(Cs-134)		Bq/kg															
放射性セシウム(Cs-137)																	
ブロモクロロ酢酸		mg/L			0.001未満		0.001			0.001			0.002		0.002	0.001未満	0.001
ブロモジクロロ酢酸		mg/L			0.001		0.002			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002

令和7年度 加東市（滝野）供給点		（水質管理目標設定項目）													船津浄水場(8/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2未満		2.8			2未満			2未満		2.8	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-2.0		-1.7			-1.9			-2.0		-1.7	-2.0	-1.9	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02		0.02			0.02			0.02		0.02	0.02	0.02	
八フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び八フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.7	18.1	18.4	24.2	24.6	26.0	22.6	17.4	14.9	10.4	8.6	11.9	26.0	8.6	17.6
ア ル カ リ 度	mg/L	17	15	20	22	23	24	19	17	20	21	21	16	24	15	20
電 気 伝 導 率	μS/cm	119	103	112	114	116	117	103	100	109	112	112	106	119	100	110
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	個/20L															
ジ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Bq/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.001		0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001

令和7年度 西脇市（船津系）供給点		（水質管理目標設定項目）													船津浄水場(9/9) 定期検査		
項 目	目 標 値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均	
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下																
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)																
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下																
1,2-ジクロロエタン	0 mg/L以下																
トルエン	0.4 mg/L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下																
亜塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)			0.002未満		0.002			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	
農薬類	1 以下																
残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
遊離炭酸	20 mg/L以下			2未満		2.4			2未満			2未満		2.4	2未満	2未満	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下																
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下																
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																
濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5 程度	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上			-2.0		-1.7			-2.1			-2.0		-1.7	-2.1	-2.0	
従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)																
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下			0.02		0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)																

(独自検査項目)																
項 目	目 標 値 等	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/13	2/2	3/2	最大	最小	平均
水 温	℃	13.8	17.8	18.5	23.8	24.5	25.8	22.8	18.0	15.5	10.8	9.0	12.2	25.8	9.0	17.7
ア ル カ リ 度	mg/L	17	15	20	22	23	24	19	18	20	21	21	16	24	15	20
電 気 伝 導 率	μS/cm	121	101	113	114	115	118	103	100	111	111	112	107	121	100	111
モ リ ブ デ ン	mg/L															
ダ イ オ キ シ ン 類	pg-TEQ/L															
キ シ レ ン	mg/L															
ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	個/20L															
ジ ア ル ジ ア	個/20L															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-134)	Ba/kg															
放 射 性 セ シ ウ ム (Cs-137)																
ブ ロ モ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.002		0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			0.001		0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001

(5) 令和7年度 ダイオキシン類測定結果一覧

(pg-TEQ/L)

浄水場名	採水地点	種別	測定値	採水日
多田浄水場	取水口	原水	0.1未満	令和8年1月28日
	浄水池	浄水	0.1未満	
三田浄水場	取水口	原水	0.1未満	令和7年12月23日
	浄水池	浄水	0.1未満	
神出浄水場	分土工	原水	0.1	令和7年12月25日
	浄水池	浄水	0.1未満	
船津浄水場	集合井	原水	0.1未満	令和8年1月22日
	浄水池	浄水	0.1未満	

環境基準：1pg-TEQ/L以下(年平均値)

IV. 水源水質調查結果

1. 水源調査 / (1) 多田浄水場

令和7年度 新こうじ橋

多田浄水場(1/7) 水源調査

項	目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水	温	℃	12.4	23.3	23.9	26.8	27.4	25.9	23.9	11.9	7.0	4.1	9.3	6.4	27.4	4.1	16.9
p	H	値	8.3	8.5	8.2	8.6	8.7	8.7	8.1	8.2	8.6	8.4	8.5	8.0	8.7	8.0	8.4
臭	気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色	度	度	3.7	6.2	11	13	8.0	10	29	5.5	3.6	3.6	4.4	3.8	29	3.6	8.5
濁	度	度	1.0	1.2	2.2	2.2	0.9	1.6	6.0	1.0	0.8	0.6	0.9	0.9	6.0	0.6	1.6
塩化物イオン	mg/L		8.7	12	6.8	7.6	6.7	6.7	6.7	6.9	7.9	8.5	9.3	8.8	12	6.7	8.1
アルカリ度	mg/L		53	67	46	59	57	54	38	49	53	55	56	51	67	38	53
電気伝導率	μS/cm		158	205	140	163	153	150	137	147	153	155	164	156	205	137	157
フッ素及びその化合物	mg/L		0.33	0.41	0.29	0.37	0.33	0.32	0.21	0.25	0.34	0.31	0.37	0.32	0.41	0.21	0.32
鉄及びその化合物	mg/L		0.08	0.07	0.19	0.18	0.10	0.10	0.25	0.09	0.06	0.06	0.06	0.09	0.25	0.06	0.11
マンガン及びその化合物	mg/L		0.006	0.010	0.013	0.014	0.007	0.010	0.020	0.006	0.003	0.003	0.007	0.010	0.020	0.003	0.009
有機物 (KMnO4)	mg/L																
BOD	mg/L		0.8	0.9	0.7	0.9	1.0	1.5	2.9	0.8	1.4	0.7	3.0	0.8	3.0	0.7	1.3
COD	mg/L																
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L		1.6	2.1	1.7	2.6	1.7	1.6	4.2	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	4.2	0.9	1.7
溶存酸素	mg/L		13	8.9	8.4	7.7	7.4	8.9	7.3	10	14	13	11	12	14	7.3	10
塩素要求量	mg/L																
紫外線吸光度 (E260)																	
トリハロメタン生成能	mg/L																
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.47	0.49	0.60	0.22	0.29	0.30	1.1	0.72	0.52	0.51	0.52	0.74	1.1	0.22	0.54
アンモニア態窒素	mg/L		0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
総窒素化合物	mg/L		0.62	0.66	0.76	0.46	0.37	0.47	1.5	0.82	0.57	0.54	0.66	0.88	1.5	0.37	0.69
総リン化合物	mg/L		0.049	0.083	0.13	0.16	0.098	0.086	0.11	0.060	0.052	0.031	0.038	0.046	0.16	0.031	0.079
リン酸態リン	mg/L		0.037	0.067	0.10	0.13	0.086	0.075	0.18	0.052	0.041	0.022	0.024	0.035	0.18	0.022	0.071
クロロフィル a	mg/L																
ジェオスミン	mg/L																
2-メチルイソボルネオール	mg/L																
浮遊物質 (SS)	mg/L																
生物 (総数)	個/mL																
ミクロキスチン-LR	mg/L																
ミクロキスチン-RR	mg/L																

令和7年度 千軒

多田浄水場(2/7) 水源調査

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	12.3	23.8	22.6	25.7	28.0	26.4	21.8	12.2	7.1	7.1	6.7	6.9	28.0	6.7	16.7
p H 値		8.1	8.4	7.8	8.2	8.7	8.5	7.8	8.1	8.2	8.4	8.5	8.0	8.7	7.8	8.2
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	2.3	6.6	6.7	9.0	6.6	6.8	36	3.9	3.1	2.8	3.1	2.3	36	2.3	7.4
濁 度	度	1.1	1.8	1.9	2.1	1.3	1.4	17	0.9	0.8	0.6	0.9	0.7	17	0.6	2.5
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	10	13	6.4	7.3	8.6	7.8	6.0	7.5	10	11	12	10	13	6.0	9.1
ア ル カ リ 度	mg/L	35	47	26	38	47	41	25	33	42	41	38	32	47	25	37
電 気 伝 導 率	μS/cm	125	164	94	122	138	126	96	112	139	141	135	117	164	94	126
フッ素及びその化合物	mg/L	0.23	0.28	0.19	0.21	0.25	0.24	0.17	0.20	0.26	0.25	0.25	0.21	0.28	0.17	0.23
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.06	0.16	0.17	0.18	0.14	0.10	0.49	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.49	0.04	0.13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.021	0.016	0.016	0.013	0.011	0.039	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.039	0.005	0.013
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	0.6	0.9	0.5未満	0.7	1.1	1.3	2.3	0.5未満	0.7	0.5未満	1.8	0.5未満	2.3	0.5未満	0.8
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.1	1.8	0.9	2.0	1.2	1.3	4.3	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	4.3	0.7	1.4
溶 存 酸 素	mg/L	13	9.1	8.6	8.1	8.1	8.7	8.4	11	14	12	13	13	14	8.1	11
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.28	0.36	0.28	0.15	0.21	0.72	0.45	0.38	0.40	0.33	0.41	0.72	0.15	0.36
アンモニア態窒素	mg/L	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.36	0.79	0.45	0.41	0.23	0.36	1.2	0.48	0.40	0.42	0.40	0.52	1.2	0.23	0.50
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.023	0.054	0.068	0.078	0.054	0.044	0.11	0.028	0.024	0.028	0.023	0.023	0.11	0.023	0.046
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.014	0.034	0.050	0.060	0.041	0.035	0.066	0.024	0.018	0.024	0.016	0.015	0.066	0.014	0.033
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LLR	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

令和7年度 一庫ダム

多田浄水場(3/7) 水源調査

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	11.7	17.5	22.9	27.0	29.6	29.0	25.0	18.3	14.3	9.7	8.9	9.6	29.6	8.9	18.6
p H 値		7.8	8.7	8.0	8.0	8.4	7.9	7.8	7.6	7.7	7.8	8.1	8.5	8.7	7.6	8.0
臭 気		藻臭	青草臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	2.4	2.5	6.0	7.5	15	9.0	7.3	8.0	4.7	3.8	2.9	2.7	15	2.4	6.0
濁 度	度	0.7	2.1	3.7	2.2	2.4	1.6	1.5	2.3	1.7	1.3	1.0	1.9	3.7	0.7	1.9
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	7.8	7.9	7.0	6.7	6.3	6.3	6.3	6.4	6.8	7.1	7.3	7.7	7.9	6.3	7.0
ア ル カ リ 度	mg/L	37	40	35	37	37	38	37	39	40	41	41	41	41	35	39
電 気 伝 導 率	μS/cm	124	130	116	119	116	119	120	122	125	126	127	126	130	116	123
フッ素及びその化合物	mg/L	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.19	0.23	0.21	0.25	0.23	0.25	0.19	0.22
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.09	0.06	0.05	0.03	0.03未満	0.05	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.09	0.03未満	0.03未満
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005	0.005	0.009	0.010	0.004	0.005	0.009	0.050	0.025	0.015	0.006	0.003	0.050	0.003	0.012
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	5.4	6.8	7.5	7.6	11	8.4	7.8	8.2	5.7	5.2	4.8	5.7	11	4.8	7.0
B O D	mg/L	0.8	1.8	1.6	0.8	2.8	1.7	1.6	0.9	1.0	0.8	1.4	0.9	2.8	0.8	1.3
C O D	mg/L	2.7	3.8	3.8	3.3	6.2	3.9	3.5	3.8	2.4	2.5	2.6	3.3	6.2	2.4	3.5
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6	1.7	1.7	1.9	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3	1.6	2.5	1.3	1.8
溶 存 酸 素	mg/L	12	13	9.6	8.0	8.3	7.6	7.5	7.2	9.3	11	12	12	13	7.2	9.8
塩 素 要 求 量	mg/L	1.3	1.6	2.2	1.3	2.2	1.5	1.2	1.5	1.3	1.5	1.0	0.6	2.2	0.6	1.4
紫外線吸光度(E260)		0.034	0.034	0.052	0.051	0.062	0.056	0.046	0.038	0.041	0.040	0.029	0.035	0.062	0.029	0.043
トリハロメタン生成能	mg/L	0.027	0.041	0.050	0.050	0.067	0.056	0.044	0.044	0.036	0.030	0.026	0.026	0.067	0.026	0.041
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.41	0.25	0.39	0.30	0.24	0.28	0.26	0.40	0.42	0.42	0.34	0.23	0.42	0.23	0.33
アンモニア態窒素	mg/L	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.49	0.58	0.60	0.49	0.80	0.48	0.44	0.62	0.51	0.44	0.44	0.43	0.80	0.43	0.53
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.016	0.023	0.053	0.043	0.061	0.050	0.042	0.069	0.036	0.027	0.015	0.014	0.069	0.014	0.037
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.007	0.004	0.026	0.013	0.019	0.028	0.029	0.030	0.026	0.020	0.007	0.003未満	0.030	0.003未満	0.017
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	0.002	0.016	0.010	0.008	0.029	0.008	0.011	0.007	0.004	0.006	0.001	0.005	0.029	0.001	0.009
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL	360	2140	5020	1490	310	410	450	480	270	370	190	880			
ミクロシチン－LR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－RR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満

令和7年度 文珠橋

多田浄水場(4/7) 水源調査

項	目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水	温	℃	11.8	18.3	22.6	27.1	28.9	28.5	24.6	14.5	12.4	7.1	9.1	10.8	28.9	7.1	18.0
p	H	値	8.2	8.0	8.0	8.2	8.5	8.4	8.4	8.1	8.0	8.6	8.1	8.0	8.6	8.0	8.2
臭	気		藻臭	藻臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色	度	度	3.0	3.7	7.4	9.1	7.7	8.9	9.8	6.1	7.2	4.2	7.2	3.5	9.8	3.0	6.5
濁	度	度	1.4	2.6	2.6	3.2	1.9	1.5	2.6	1.2	4.9	1.6	6.8	2.0	6.8	1.2	2.7
塩化物イオン		mg/L	8.0	8.0	7.2	6.5	6.5	6.4	6.4	7.2	7.0	7.4	7.5	8.0	8.0	6.4	7.2
アルカリ度		mg/L	39	41	37	38	38	39	37	43	41	42	41	42	43	37	40
電気伝導率		μS/cm	131	133	122	122	119	122	121	140	128	129	129	132	140	119	127
フッ素及びその化合物		mg/L	0.23	0.23	0.22	0.20	0.23	0.23	0.21	0.21	0.23	0.23	0.25	0.24	0.25	0.20	0.23
鉄及びその化合物		mg/L	0.09	0.06	0.10	0.13	0.05	0.05	0.11	0.05	0.22	0.07	0.51	0.04	0.51	0.04	0.12
マンガン及びその化合物		mg/L	0.026	0.023	0.012	0.028	0.009	0.012	0.025	0.013	0.023	0.018	0.088	0.014	0.088	0.009	0.024
有機物 (KMnO4)		mg/L															
BOD		mg/L	0.8	1.2	1.1	1.1	2.0	1.8	1.4	0.6	0.9	0.8	2.0	0.8	2.0	0.6	1.2
COD		mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))		mg/L	1.6	1.4	1.4	1.8	1.8	2.1	1.9	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	2.1	1.4	1.6
溶存酸素		mg/L	14	9.8	9.0	8.0	7.7	8.8	8.2	10	11	13	12	12	14	7.7	10
塩素要求量		mg/L	1.3	1.0	1.7	1.4	3.6	1.8	1.6	1.1	1.7	1.2	1.0	0.8	3.6	0.8	1.5
紫外線吸光度(E260)			0.034	0.034	0.047	0.050	0.056	0.056	0.047	0.034	0.041	0.037	0.030	0.033	0.056	0.030	0.042
トリハロメタン生成能		mg/L	0.033	0.037	0.041	0.052	0.069	0.061	0.055	0.047	0.040	0.032	0.028	0.034	0.069	0.028	0.044
硝酸態及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.41	0.33	0.42	0.37	0.25	0.27	0.29	0.58	0.40	0.35	0.33	0.29	0.58	0.25	0.36
アンモニア態窒素		mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
総窒素化合物		mg/L															
総リン化合物		mg/L															
リン酸態リン		mg/L															
クロロフィル a		mg/L															
シェオスミン		mg/L	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
浮遊物質(SS)		mg/L															
生物(総数)		個/mL															
ミクロキスチン-LR		mg/L															
ミクロキスチン-RR		mg/L															

令和7年度 ゴルフ橋

多田浄水場(5/7) 水源調査

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	12.3	23.2	23.6	27.1	28.7	27.7	22.6	11.9	6.4	4.3	7.6	6.4	28.7	4.3	16.8
p H 値		8.0	8.0	7.8	8.0	8.3	8.2	7.9	7.9	8.1	7.9	7.9	7.8	8.3	7.8	8.0
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	3.8	7.5	9.3	11	7.9	9.0	19	8.1	4.3	4.1	4.6	4.1	19	3.8	7.7
濁 度	度	1.1	2.8	2.5	2.1	1.3	1.4	14	1.7	0.7	0.8	12	1.2	14	0.7	3.5
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	15	7.6	9.1	10	11	8.6	8.1	12	14	16	13	16	7.6	11
ア ル カ リ 度	mg/L	52	61	40	55	60	59	47	43	60	59	51	45	61	40	53
電 気 伝 導 率	μS/cm	170	205	135	169	178	179	147	143	190	190	179	158	205	135	170
フッ素及びその化合物	mg/L	0.22	0.24	0.18	0.21	0.24	0.24	0.19	0.15	0.23	0.21	0.24	0.20	0.24	0.15	0.21
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.07	0.14	0.16	0.16	0.08	0.07	0.36	0.11	0.07	0.07	0.12	0.08	0.36	0.07	0.12
マンガン及びその化合物	mg/L	0.013	0.024	0.021	0.026	0.012	0.013	0.054	0.008	0.010	0.014	0.019	0.015	0.054	0.008	0.019
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	0.9	1.0	0.9	0.7	1.8	1.2	1.9	0.6	1.0	0.8	1.7	0.7	1.9	0.6	1.1
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.7	2.1	1.4	2.2	1.8	1.7	2.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.1	2.5	1.1	1.6
溶 存 酸 素	mg/L	13	9.1	8.9	8.0	8.3	9.2	8.4	11	14	13	12	13	14	8.0	11
塩 素 要 求 量	mg/L	1.4	2.2	1.8	2.1	2.2	1.6	2.3	3.5	0.9	0.9	1.2	0.6	3.5	0.6	1.7
紫外線吸光度(E260)		0.038	0.062	0.053	0.070	0.059	0.050	0.062	0.039	0.027	0.025	0.024	0.028	0.070	0.024	0.045
トリハロメタン生成能	mg/L	0.039	0.015	0.046	0.074	0.068	0.058	0.074	0.052	0.030	0.023	0.028	0.026	0.074	0.015	0.044
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	0.45	0.33	0.24	0.11	0.11	0.19	0.42	0.02未満	0.12	0.22	0.25	0.45	0.02未満	0.20
アンモニア態窒素	mg/L	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LLR	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

令和7年度 多田取水口

多田浄水場(6/7) 水源調査

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	11.1	19.8	23.3	25.8	31.9	27.8	23.1	12.3	8.8	6.3	6.3	7.0	31.9	6.3	17.0
p H 値		7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.9
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	3.6	5.3	8.1	11	7.5	11	14	9.0	5.1	4.0	5.0	4.2	14	3.6	7.3
濁 度	度	1.4	3.2	2.6	2.8	1.7	2.8	5.5	2.5	1.3	1.2	6.5	1.9	6.5	1.2	2.8
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	10	10	7.4	7.7	7.9	7.9	8.1	8.1	9.0	9.2	11	10	11	7.4	8.9
ア ル カ リ 度	mg/L	47	47	39	46	47	47	44	45	49	48	48	45	49	39	46
電 気 伝 導 率	μS/cm	156	162	130	148	145	148	142	149	155	150	161	151	162	130	150
フッ素及びその化合物	mg/L	0.23	0.23	0.20	0.21	0.23	0.22	0.20	0.15	0.24	0.21	0.25	0.22	0.25	0.15	0.22
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.08	0.13	0.12	0.19	0.08	0.13	0.21	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.21	0.07	0.11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.019	0.036	0.017	0.039	0.015	0.033	0.039	0.012	0.018	0.018	0.023	0.021	0.039	0.012	0.024
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	5.1	6.6	6.4	8.7	7.1	7.9	9.3	5.2	5.2	4.8	4.4	5.1	9.3	4.4	6.3
B O D	mg/L	0.7	1.1	0.8	0.7	1.4	1.5	1.8	0.5未満	0.9	0.8	1.6	0.7	1.8	0.5未満	1.0
C O D	mg/L	2.6	3.1	3.1	3.6	3.1	3.4	4.3	2.7	2.4	2.5	2.8	2.5	4.3	2.4	3.0
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6	1.5	1.4	2.2	1.8	2.1	2.1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	2.2	1.3	1.6
溶 存 酸 素	mg/L	13	9.2	8.9	7.4	6.2	8.1	8.2	11	11	12	12	11	13	6.2	9.8
塩 素 要 求 量	mg/L	1.3	1.4	1.8	1.6	1.9	1.6	2.0	2.3	2.3	1.2	1.4	1.0	2.3	1.0	1.7
紫外線吸光度(E260)		0.033	0.041	0.048	0.056	0.055	0.051	0.051	0.037	0.035	0.032	0.027	0.030	0.056	0.027	0.041
トリハロメタン生成能	mg/L	0.034	0.011	0.045	0.061	0.061	0.063	0.060	0.052	0.039	0.025	0.030	0.028	0.063	0.011	0.042
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.39	0.41	0.37	0.26	0.28	0.23	0.49	0.33	0.30	0.31	0.29	0.49	0.23	0.33
アンモニア態窒素	mg/L	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L	2	4	欠測	5	2	4	8	4	2	1	2	2	8	1未満	3
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロシチン－LR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－RR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満

令和7年度 多田浄水池

多田浄水場(7/7) 水源調査

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	13.4	21.3	22.6	27.8	28.4	28.2	24.2	13.9	13.0	7.4	7.9	8.9	28.4	7.4	18.1
p H 値																
臭 気																
色 度	度															
濁 度	度															
塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
ア ル カ リ 度	mg/L															
電 気 伝 導 率	μS/cm															
フッ素及びその化合物	mg/L															
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L															
マンガン及びその化合物	mg/L															
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L															
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L															
溶 存 酸 素	mg/L															
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L															
アンモニア態窒素	mg/L															
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LL	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

(2) 三田浄水場

令和7年度 下青野

三田浄水場(1/7) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	16.1	18.9	22.4	24.9	24.4	25.1	13.7	10.1	6.7	4.7	7.9	7.2	25.1	4.7	15.2
p H 値		7.8	7.6	7.7	7.4	7.6	8.5	8.0	7.8	7.7	7.8	7.2	7.6	8.5	7.2	7.7
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	5.3	5.5	8.0	5.5	6.9	5.6	4.2	3.3	2.8	1.4	19	2.1	19	1.4	5.8
濁 度	度	1.3	1.6	1.6	1.5	1.7	1.3	0.8	0.6	0.5	0.5	13	0.7	13	0.5	2.1
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6.5	7.8	5.3	6.1	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	9.0	8.4	6.7	9.0	4.6	6.3
ア ル カ リ 度	mg/L	17	20	19	22	15	18	18	18	17	16	11	14	22	11	17
電 気 伝 導 率	μS/cm	73	87	70	83	62	66	69	68	68	78	66	66	87	62	71
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.09	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03	0.03未満	0.10	0.04	0.10	0.05	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.50	0.03未満	0.50	0.03未満	0.07
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008	0.003	0.002	0.002	0.001	0.047	0.002	0.047	0.001	0.008
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	1.2	0.8	1.2	1.4	1.1	1.7	0.5	0.5	1.0	1.0	1.8	1.5	1.8	0.5	1.1
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.2	1.3	1.6	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.6	3.1	0.7	3.1	0.6	1.2
溶 存 酸 素	mg/L	11	12	10	14	9.4	10	11	13	14	15	12	14	15	9.4	12
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.48	0.26	0.37	0.31	0.21	0.27	0.27	0.27	0.39	0.51	0.35	0.51	0.21	0.34
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.49	0.60	0.37	0.42	0.34	0.29	0.27	0.39	0.26	0.46	0.84	0.38	0.84	0.26	0.43
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.013	0.047	0.065	0.047	0.024	0.023	0.015	0.010	0.009	0.009	0.038	0.010	0.065	0.009	0.026
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.006	0.035	0.053	0.036	0.016	0.018	0.013	0.008	0.007	0.005	0.011	0.007	0.053	0.005	0.018
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-L R	mg/L															
ミクロキスチン-R R	mg/L															

令和7年度 清水大橋

三田浄水場(2/7) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	16.3	20.4	22.1	25.4	25.1	25.1	15.0	10.5	7.5	5.5	9.0	8.6	25.4	5.5	15.9
p H 値		7.7	7.2	7.1	6.9	7.1	6.9	7.5	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.7	6.9	7.2
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	6.7	7.1	9.7	5.6	9.0	7.1	4.4	3.6	3.7	2.1	15	4.1	15	2.1	6.5
濁 度	度	1.8	2.4	2.4	1.0	2.1	1.4	1.2	0.9	1.0	0.7	8.1	1.3	8.1	0.7	2.0
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6.8	8.7	6.2	6.4	5.0	5.6	6.8	6.8	7.9	9.1	12	8.6	12	5.0	7.5
ア ル カ リ 度	mg/L	19	23	24	27	20	27	25	25	25	24	15	23	27	15	23
電 気 伝 導 率	μS/cm	76	98	86	96	74	89	89	91	95	100	88	94	100	74	90
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.09	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.07	0.08	0.17	0.09	0.12	0.19	0.08	0.08	0.07	0.07	0.18	0.11	0.19	0.07	0.11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.021	0.020	0.029	0.023	0.045	0.11	0.012	0.017	0.016	0.017	0.045	0.043	0.11	0.012	0.033
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	1.9	0.9	2.0	0.9	1.5	1.5	0.7	0.5未満	1.1	1.3	2.5	1.6	2.5	0.5未満	1.3
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6	1.4	1.8	1.1	1.6	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	2.6	1.4	2.6	0.8	1.3
溶 存 酸 素	mg/L	11	13	10	11	8.3	9.0	10	12	13	13	12	13	13	8.3	11
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.48	0.34	0.31	0.46	0.23	0.38	0.51	0.49	0.62	0.65	0.49	0.65	0.23	0.44
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.48	0.66	0.48	0.39	0.54	0.41	0.41	0.59	0.59	0.67	0.91	0.58	0.91	0.39	0.56
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.020	0.048	0.083	0.033	0.034	0.027	0.024	0.021	0.018	0.015	0.039	0.019	0.083	0.015	0.032
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.007	0.032	0.058	0.024	0.023	0.018	0.017	0.015	0.012	0.008	0.015	0.009	0.058	0.007	0.020
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LLR	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	17.2	22.7	26.3	30.4	30.0	28.6	22.2	15.1	10.2	6.0	9.0	9.9	30.4	6.0	19.0
p H 値		7.8	7.3	8.3	8.8	7.6	8.0	7.2	7.3	7.2	7.4	7.7	7.5	8.8	7.2	7.7
臭 気		かび臭	かび臭	かび臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	5.9	8.6	11	12	11	10	11	8.9	11	4.2	5.3	3.8	12	3.8	8.6
濁 度	度	4.2	7.0	6.6	5.5	6.7	6.0	5.8	6.2	9.3	5.4	8.6	6.5	9.3	4.2	6.5
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6.2	6.6	6.0	5.8	5.6	5.3	5.4	5.6	5.7	6.0	6.5	6.6	6.6	5.3	5.9
ア ル カ リ 度	mg/L	18	21	22	23	24	23	23	21	23	21	20	20	24	18	22
電 気 伝 導 率	μS/cm	71	79	77	77	81	75	76	96	78	77	78	77	96	71	79
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.06	0.07	0.12	0.07	0.06	0.05	0.10	0.11	0.16	0.06	0.09	0.06	0.16	0.05	0.08
マンガン及びその化合物	mg/L	0.029	0.087	0.050	0.036	0.047	0.035	0.16	0.083	0.094	0.033	0.025	0.030	0.16	0.025	0.059
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	6.9	7.8	11	13	11	10	7.7	9.3	8.3	7.4	11	7.4	13	6.9	9.2
B O D	mg/L	2.9	1.4	3.0	2.5	2.2	1.9	1.4	0.7	1.3	1.2	2.2	1.8	3.0	0.7	1.9
C O D	mg/L	4.1	4.7	5.6	7.5	6.3	6.0	5.0	4.3	4.3	4.0	6.4	4.0	7.5	4.0	5.2
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.0	2.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.6	2.3	3.1	2.4	3.2	2.0	2.7
溶 存 酸 素	mg/L	11	8.9	9.6	9.7	8.0	8.7	6.1	8.1	8.7	12	13	12	13	6.1	9.7
塩 素 要 求 量	mg/L	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.8	2.2	2.7	2.1	1.8	2.7	2.8	1.7	2.2
紫外線吸光度(E260)		0.037	0.040	0.056	0.062	0.066	0.064	0.051	0.051	0.048	0.033	0.041	0.042	0.066	0.033	0.049
トリハロメタン生成能	mg/L	0.035	0.041	0.048	0.064	0.082	0.064	0.058	0.051	0.048	0.033	0.032	0.035	0.082	0.032	0.049
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.17	0.13	0.13	0.17	0.02未満	0.04
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05	0.05	0.12	0.04	0.01未満	0.02	0.12	0.01未満	0.03
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.26	0.44	0.53	0.63	0.40	0.47	0.37	0.40	0.56	0.51	0.71	0.41	0.71	0.26	0.47
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.025	0.042	0.051	0.050	0.033	0.030	0.034	0.027	0.027	0.022	0.036	0.023	0.051	0.022	0.033
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.003未満	0.003	0.003	0.003	0.003未満	0.004	0.005	0.003未満	0.004	0.003未満	0.004	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	0.007	0.015	0.019	0.021	0.028	0.015	0.017	0.016	0.009	0.012	0.013	0.013	0.028	0.007	0.015
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000003	0.000055	0.000075	0.000045	0.000019	0.000005	0.000007	0.000010	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000075	0.000001未満	0.000019
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000055	0.000032	0.000026	0.000006	0.000003	0.000003	0.000011	0.000006	0.000004	0.000001未満	0.000007	0.000033	0.000055	0.000001未満	0.000016
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL	760	780	1710	1120	5860	4930	2310	2020	1070	1680	2260	4090			
ミクロシチン- L R	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00086	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00086	0.00008未満	0.00008
ミクロシチン- R R	mg/L	0.00010	0.00008未満	0.00070	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00009	0.00070	0.00008未満	0.00008

令和7年度 平成橋

三田浄水場(4/7) 水源調査

項	目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水	温	℃	16.7	20.8	24.5	27.5	28.5	27.7	18.9	13.2	9.2	5.5	8.0	8.4	28.5	5.5	17.4
p	H	値	7.7	7.7	7.7	8.3	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	8.3	7.4	7.7
臭	気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色	度	度	8.2	10	12	15	9.8	9.8	8.8	7.4	7.8	4.4	5.9	4.2	15	4.2	8.6
濁	度	度	6.1	6.9	5.1	3.7	4.8	4.0	2.9	3.3	5.9	5.0	6.2	7.4	7.4	2.9	5.1
塩化物イオン		mg/L	6.2	6.6	5.9	5.5	5.6	5.2	5.5	5.7	5.7	6.0	6.1	6.6	6.6	5.2	5.9
アルカリ度		mg/L	19	21	23	40	24	22	23	23	23	22	21	20	40	19	23
電気伝導率		μS/cm	73	82	81	136	83	75	78	77	78	79	77	79	136	73	83
フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
鉄及びその化合物		mg/L	0.08	0.10	0.13	0.10	0.07	0.07	0.04	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	0.13	0.04	0.08
マンガン及びその化合物		mg/L	0.055	0.065	0.082	0.052	0.059	0.053	0.043	0.035	0.050	0.040	0.040	0.051	0.082	0.035	0.052
有機物 (KMnO4)		mg/L															
BOD		mg/L	2.5	1.8	2.0	1.6	1.9	1.7	1.0	0.9	1.2	1.1	2.0	1.8	2.5	0.9	1.6
COD		mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))		mg/L	2.0	2.2	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.6	2.5	2.6	2.0	2.4
溶存酸素		mg/L	10	10	8.8	8.2	7.9	7.9	8.9	10	12	13	12	12	13	7.9	10
塩素要求量		mg/L	1.8	1.9	2.4	1.9	1.9	2.1	3.7	1.8	1.9	1.9	2.2	2.4	3.7	1.8	2.2
紫外線吸光度(E260)			0.038	0.047	0.060	0.060	0.065	0.062	0.051	0.051	0.048	0.030	0.047	0.042	0.065	0.030	0.050
トリハロメタン生成能		mg/L	0.033	0.049	0.053	0.063	0.084	0.062	0.063	0.053	0.045	0.034	0.038	0.036	0.084	0.033	0.051
硝酸態及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.02未満	0.12	0.18	0.17	0.20	0.14	0.11	0.02未満	0.14	0.20	0.21	0.15	0.21	0.02未満	0.14
アンモニア態窒素		mg/L	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.02	0.03	0.02	0.07	0.01	0.02
総窒素化合物		mg/L															
総リン化合物		mg/L															
リン酸態リン		mg/L															
クロロフィル a		mg/L															
ジェオスミン		mg/L	0.000002	0.000007	0.000005	0.000006	0.000004	0.000003	0.000003	0.000007	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000007	0.000001未満	0.000004
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000030	0.000011	0.000010	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000005	0.000026	0.000030	0.000001未満	0.000008
浮遊物質 (SS)		mg/L															
生物 (総数)		個/mL															
ミクロキスチン-LR		mg/L															
ミクロキスチン-RR		mg/L															

令和7年度 嫁ヶ淵橋

三田浄水場(5/7) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	18.9	24.1	26.0	30.2	27.3	28.7	15.2	11.0	6.6	4.9	9.4	10.5	30.2	4.9	17.7
p H 値		8.5	8.3	8.0	7.7	7.7	8.2	8.2	9.1	8.4	8.1	7.5	9.1	9.1	7.5	8.2
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	22	30	24	9.9	17	13	13	9.3	9.6	7.3	64	8.3	64	7.3	19
濁 度	度	14	21	7.8	4.1	6.2	3.4	3.0	1.6	3.0	3.1	57	4.3	57	1.6	11
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	15	13	11	9.6	6.4	8.8	12	13	20	18	16	15	20	6.4	13
ア ル カ リ 度	mg/L	41	35	37	23	26	40	45	40	49	49	28	35	49	23	37
電 気 伝 導 率	μS/cm	153	142	135	79	97	130	158	145	193	190	141	148	193	79	143
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.11	0.16	0.12	0.08未満	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08未満	0.08未満	0.16	0.08未満	0.08
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.56	0.50	0.59	0.33	0.36	0.29	0.34	0.28	0.29	0.30	1.7	0.29	1.7	0.28	0.49
マンガン及びその化合物	mg/L	0.060	0.064	0.072	0.047	0.062	0.043	0.032	0.020	0.042	0.062	0.42	0.043	0.42	0.020	0.081
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	3.1	1.5	2.5	1.5	1.9	1.7	1.1	0.8	1.5	1.7	4.6	1.8	4.6	0.8	2.0
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.9	3.2	4.2	2.5	2.2	2.3	2.3	1.8	2.3	1.7	8.2	1.9	8.2	1.7	3.0
溶 存 酸 素	mg/L	11	12	9.8	9.9	8.8	9.5	12	15	16	15	11	15	16	8.8	12
塩 素 要 求 量	mg/L	3.4	3.1	3.5	2.3	2.3	2.0	4.0	1.5	1.4	2.5	5.2	4.1	5.2	1.4	2.9
紫外線吸光度(E260)		0.081	0.089	0.11	0.082	0.081	0.078	0.064	0.049	0.052	0.027	0.13	0.048	0.13	0.027	0.074
トリハロメタン生成能	mg/L	0.072	0.078	0.11	0.080	0.10	0.069	0.060	0.051	0.048	0.033	0.095	0.042	0.11	0.033	0.070
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.25	0.30	0.11	0.36	0.17	0.24	0.16	0.30	0.46	0.66	0.21	0.66	0.11	0.28
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05	0.02	0.05	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LLR	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

令和7年度 三田取水口

三田浄水場(6/7) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	17.5	20.2	24.6	28.7	26.5	27.7	15.6	10.7	7.3	5.4	9.6	8.7	28.7	5.4	16.9
p H 値		7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.7
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	16	31	24	13	15	12	11	8.1	7.9	5.0	67	6.3	67	5.0	18
濁 度	度	9.0	18	7.2	3.8	5.5	3.1	2.7	2.5	3.5	4.6	65	6.0	65	2.5	11
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	10	12	10	8.2	6.2	7.4	9.8	9.2	10	7.0	12	10	12	6.2	9.3
ア ル カ リ 度	mg/L	33	33	37	34	25	34	39	33	32	26	28	28	39	25	32
電 気 伝 導 率	μS/cm	119	136	133	117	93	113	134	114	120	94	127	112	136	93	118
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.11	0.12	0.11	0.08未満	0.09	0.09	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.36	0.57	0.54	0.27	0.27	0.19	0.24	0.16	0.14	0.11	1.8	0.20	1.8	0.11	0.40
マンガン及びその化合物	mg/L	0.081	0.10	0.071	0.049	0.050	0.037	0.038	0.028	0.042	0.056	0.45	0.068	0.45	0.028	0.089
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	10	13	13	9.5	9.6	8.5	8.2	7.0	7.8	7.2	37	7.8	37	7.0	12
B O D	mg/L	3.2	1.4	2.5	1.2	1.3	1.6	0.9	0.8	1.2	1.0	4.3	1.8	4.3	0.8	1.8
C O D	mg/L	5.3	5.8	5.6	4.5	4.4	4.1	4.0	3.4	3.9	3.8	16	4.0	16	3.4	5.4
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.5	3.1	3.5	2.5	2.3	2.4	2.3	2.1	2.3	2.2	6.6	2.1	6.6	2.1	2.8
溶 存 酸 素	mg/L	9.4	10	8.4	8.7	8.0	7.9	10	12	13	13	12	12	13	7.9	10
塩 素 要 求 量	mg/L	2.6	3.1	3.2	2.4	2.1	1.8	3.4	1.6	1.5	1.8	4.7	3.4	4.7	1.5	2.6
紫外線吸光度(E260)		0.063	0.083	0.11	0.078	0.079	0.071	0.060	0.047	0.049	0.030	0.12	0.042	0.12	0.030	0.069
トリハロメタン生成能	mg/L	0.056	0.082	0.086	0.080	0.093	0.061	0.065	0.051	0.046	0.030	0.070	0.039	0.093	0.030	0.063
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	0.26	0.33	0.14	0.35	0.16	0.20	0.13	0.22	0.23	0.67	0.18	0.67	0.02未満	0.24
アンモニア態窒素	mg/L	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.04	0.02	0.05	0.02	0.05	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000002	0.000003	0.000002	0.000005	0.000003	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000005	0.000001	0.000003
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000013	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000014	0.000014	0.000001未満	0.000004
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L	27	11	欠測	4	6	4	3	2	3	5	43	7	43	1未満	10
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロシチン－L R	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－R R	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満

令和7年度 三田浄水池

三田浄水場(7/7) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	18.1	19.6	24.9	28.8	27.2	28.6	17.1	13.0	8.4	5.8	11.1	9.6	28.8	5.8	17.7
p H 値																
臭 気																
色 度	度															
濁 度	度															
塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
ア ル カ リ 度	mg/L															
電 気 伝 導 率	μS/cm															
フッ素及びその化合物	mg/L															
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L															
マンガン及びその化合物	mg/L															
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L															
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L															
溶 存 酸 素	mg/L															
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L															
アンモニア態窒素	mg/L															
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LL	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

(3) 神出浄水場

令和7年度 坂本橋

神出浄水場(1/6) 水源調査

項	目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水	温	℃	18.4	20.6	25.0	27.9	27.5	27.6	15.7	13.8	7.0	4.4	10.5	9.8	27.9	4.4	17.4
p	H	値	8.4	8.1	8.2	8.6	7.9	8.6	8.2	8.6	8.6	8.2	7.6	8.9	8.9	7.6	8.3
臭	気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色	度	度	9.4	9.7	14	8.3	13	6.9	5.9	4.1	5.6	3.4	25	4.9	25	3.4	9.2
濁	度	度	1.5	3.6	3.8	1.9	13	1.4	1.4	0.7	0.7	0.8	24	0.7	24	0.7	4.5
塩化物イオン	mg/L		13	12	9.7	11	12	12	13	15	18	19	23	18	23	9.7	15
アルカリ度	mg/L		59	61	61	68	74	79	89	89	88	91	41	82	91	41	74
電気伝導率	μS/cm		183	195	177	196	222	233	250	267	268	288	184	256	288	177	227
フッ素及びその化合物	mg/L		0.33	0.45	0.37	0.42	0.40	0.48	0.47	0.57	0.56	0.64	0.27	0.57	0.64	0.27	0.46
鉄及びその化合物	mg/L		0.08	0.11	0.23	0.11	0.39	0.07	0.06	0.04	0.05	0.04	0.72	0.04	0.72	0.04	0.16
マンガン及びその化合物	mg/L		0.005	0.012	0.015	0.012	0.069	0.011	0.008	0.003	0.005	0.005	0.076	0.006	0.076	0.003	0.019
有機物 (KMnO4)	mg/L																
BOD	mg/L		2.1	0.9	0.5未満	1.7	2.2	1.3	1.0	0.6	1.1	1.0	3.9	1.7	3.9	0.5未満	1.5
COD	mg/L																
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L		2.5	2.2	3.0	2.5	3.6	2.0	1.8	1.5	1.6	1.9	4.6	2.1	4.6	1.5	2.4
溶存酸素	mg/L		10	10	9.5	12	8.6	11	11	12	16	15	11	15	16	8.6	12
塩素要求量	mg/L																
紫外線吸光度(E260)																	
トリハロメタン生成能	mg/L																
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.02未満	0.36	0.28	0.32	0.32	0.23	0.20	0.27	0.20	0.19	0.65	0.02未満	0.65	0.02未満	0.25
アンモニア態窒素	mg/L		0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.02
総窒素化合物	mg/L		0.21	0.61	0.55	0.59	0.62	0.47	0.32	0.43	0.32	0.41	1.3	0.26	1.3	0.21	0.51
総リン化合物	mg/L		0.018	0.071	0.19	0.079	0.093	0.056	0.034	0.021	0.010	0.009	0.091	0.013	0.19	0.009	0.057
リン酸態リン	mg/L		0.005	0.051	0.15	0.063	0.063	0.045	0.027	0.015	0.006	0.004	0.040	0.006	0.15	0.004	0.040
クロロフィル a	mg/L																
ジェオスミン	mg/L																
2-メチルイソボルネオール	mg/L																
浮遊物質 (SS)	mg/L																
生物 (総数)	個/mL																
ミクロキスチン-LR	mg/L																
ミクロキスチン-RR	mg/L																

令和7年度 銚原大橋

神出浄水場(2/6) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	16.7	21.1	24.0	29.4	29.8	29.0	22.7	16.6	11.9	7.4	7.9	10.3	29.8	7.4	18.9
p H 値		8.2	7.8	8.8	9.3	7.9	9.5	7.6	7.9	8.0	7.7	8.0	8.6	9.5	7.6	8.3
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	かび臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	5.7	7.4	11	9.6	13	13	8.8	7.6	6.5	5.5	4.0	8.0	13	4.0	8.3
濁 度	度	5.6	3.5	3.8	3.1	5.3	4.3	5.5	3.4	3.2	2.6	8.6	6.2	8.6	2.6	4.6
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	10	10	8.4	7.9	8.1	7.6	8.0	8.1	8.4	9.1	12	10	12	7.6	9.0
ア ル カ リ 度	mg/L	39	43	39	41	41	42	44	42	42	42	48	37	48	37	42
電 気 伝 導 率	μS/cm	137	146	130	128	132	126	135	132	135	139	156	130	156	126	136
フッ素及びその化合物	mg/L	0.19	0.22	0.20	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16	0.17	0.19	0.23	0.15	0.23	0.15	0.19
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.13	0.09	0.14	0.07	0.10	0.09	0.14	0.08	0.08	0.06	0.12	0.09	0.14	0.06	0.10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.027	0.11	0.012	0.013	0.059	0.019	0.056	0.021	0.030	0.048	0.055	0.016	0.11	0.012	0.039
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	2.8	1.7	2.8	2.3	1.8	3.4	1.7	1.1	1.2	1.7	2.0	2.9	3.4	1.1	2.1
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.1	2.3	3.2	3.1	3.4	3.9	3.0	2.6	2.7	2.3	2.9	3.3	3.9	2.1	2.9
溶 存 酸 素	mg/L	13	9.7	10	13	8.5	12	6.5	9.1	11	12	13	14	14	6.5	11
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.29	0.19	0.02未満	0.17	0.02未満	0.30	0.38	0.33	0.39	0.34	0.37	0.39	0.02未満	0.26
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.03	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01未満	0.04	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.60	0.67	1.1	0.36	0.50	0.64	0.58	0.71	0.60	0.74	0.78	0.75	1.1	0.36	0.67
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.023	0.031	0.086	0.028	0.032	0.047	0.035	0.043	0.026	0.026	0.027	0.046	0.086	0.023	0.038
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.003未満	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.015	0.023	0.015	0.014	0.003	0.006	0.023	0.003未満	0.009
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	0.008	0.009	0.044	0.019	0.019	0.11	0.011	0.009	0.006	0.006	0.017	0.022	0.11	0.006	0.023
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL	660	730	530	1080	340	230	490	670	600	1290	1570	2170			
ミクロキスチン-L R	mg/L															
ミクロキスチン-R R	mg/L															

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	17.0	21.8	24.9	29.1	29.3	29.1	23.1	15.7	12.2	7.9	7.9	9.6	29.3	7.9	19.0
p H 値		8.0	7.7	9.0	8.9	7.8	9.1	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	9.1	7.6	8.1
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	かび臭	かび臭	かび臭	藻臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	5.3	10	13	11	16	17	8.5	7.7	6.7	5.5	5.9	9.1	17	5.3	9.6
濁 度	度	4.1	4.4	3.7	3.8	5.3	5.0	8.4	4.9	3.8	2.6	4.6	5.1	8.4	2.6	4.6
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	10	10	8.0	7.6	7.6	7.4	7.9	8.1	8.4	9.1	9.6	9.1	10	7.4	8.6
ア ル カ リ 度	mg/L	38	41	37	39	40	40	44	42	42	41	40	31	44	31	40
電 気 伝 導 率	μS/cm	133	141	122	123	127	122	135	131	133	137	135	115	141	115	130
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.20	0.18	0.08未満	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.18	0.16	0.11	0.20	0.08未満	0.15
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.07	0.04	0.12	0.10	0.11	0.08	0.18	0.10	0.11	0.07	0.10	0.12	0.18	0.04	0.10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.026	0.10	0.014	0.028	0.091	0.025	0.071	0.033	0.041	0.049	0.049	0.021	0.10	0.014	0.046
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	7.1	10	14	12	13	14	8.6	9.3	7.1	7.6	6.6	8.3	14	6.6	9.8
B O D	mg/L	2.2	2.4	2.9	3.1	2.6	3.2	1.1	0.8	1.1	1.8	1.0	2.3	3.2	0.8	2.0
C O D	mg/L	3.7	5.1	6.7	5.1	6.3	5.7	5.2	4.1	3.5	3.8	3.5	3.8	6.7	3.5	4.7
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.9	2.9	3.7	3.3	3.7	4.0	2.9	2.6	2.6	2.5	2.6	2.8	4.0	1.9	3.0
溶 存 酸 素	mg/L	11	9.3	13	10	8.0	11	6.5	9.7	11	12	13	13	13	6.5	11
塩 素 要 求 量	mg/L	2.1	2.4	2.7	3.5	4.1	4.2	2.4	2.1	2.1	2.9	1.9	5.4	5.4	1.9	3.0
紫外線吸光度(E260)		0.047	0.048	0.072	0.075	0.085	0.089	0.057	0.061	0.056	0.040	0.044	0.057	0.089	0.040	0.061
トリハロメタン生成能	mg/L	0.039	0.016	0.071	0.092	0.041	0.11	0.055	0.064	0.048	0.031	0.038	0.037	0.11	0.016	0.054
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.31	0.16	0.02未満	0.20	0.11	0.31	0.39	0.34	0.40	0.41	0.50	0.50	0.02未満	0.29
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.55	0.79	1.1	0.64	0.71	0.83	0.54	0.61	0.60	0.82	0.66	0.83	1.1	0.54	0.72
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.022	0.028	0.17	0.031	0.050	0.052	0.037	0.042	0.027	0.029	0.030	0.046	0.17	0.022	0.047
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.003未満	0.003	0.006	0.004	0.008	0.007	0.017	0.022	0.018	0.017	0.009	0.022	0.022	0.003未満	0.011
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	0.006	0.062	0.055	0.014	0.049	0.051	0.009	0.009	0.004	0.011	0.010	0.013	0.062	0.004	0.024
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000094	0.000028	0.000028	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000094	0.000001未満	0.000013
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.00011	0.00250	0.000053	0.000029	0.000038	0.000014	0.000009	0.000002	0.00250	0.000001未満	0.000023
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL	380	870	1490	610	817	380	310	470	330	210	690	1250			
ミクロシチン－LR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00022	0.00008未満	0.00014	0.00051	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00051	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－RR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00021	0.00008未満	0.00011	0.00094	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00094	0.00008未満	0.00011

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	17.1	17.9	22.2	27.3	27.0	27.7	21.4	15.5	8.7	7.2	7.9	9.6	27.7	7.2	17.5
p H 値		9.4	7.3	7.3	7.6	7.4	8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.9	8.2	9.4	7.3	7.8
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	6.3	8.6	9.9	12	20	32	13	10	10	6.1	6.9	12	32	6.1	12
濁 度	度	6.8	4.8	3.0	5.0	6.3	6.1	5.5	3.7	5.8	3.6	6.4	8.2	8.2	3.0	5.4
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	7.6	8.2	7.0	6.5	6.2	6.5	7.5	7.4	7.6	8.0	8.7	7.8	8.7	6.2	7.4
ア ル カ リ 度	mg/L	24	28	28	28	28	30	32	31	31	30	29	22	32	22	28
電 気 伝 導 率	μS/cm	90	104	98	97	98	100	110	107	108	109	109	91	110	90	102
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.09	0.11	0.14	0.09	0.16	0.13	0.15	0.11	0.14	0.10	0.15	0.18	0.18	0.09	0.13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.014	0.075	0.036	0.038	0.088	0.032	0.036	0.032	0.064	0.036	0.042	0.028	0.088	0.014	0.043
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L	4.2	2.0	0.5未満	2.2	2.1	3.3	1.1	0.7	1.6	1.1	1.6	2.4	4.2	0.5未満	1.9
C O D	mg/L	4.6	3.8	3.3	5.2	5.8	12	4.1	3.9	4.3	3.3	4.2	4.2	12	3.3	4.9
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.8	1.8	2.1	2.2	2.0	3.8	2.2	2.2	2.2	1.9	2.6	2.4	3.8	1.8	2.3
溶 存 酸 素	mg/L	13	9.7	8.3	8.9	7.8	9.6	7.8	8.6	12	10	13	13	13	7.8	10
塩 素 要 求 量	mg/L	2.5	2.8	1.9	2.1	2.3	2.2	4.1	2.1	1.9	2.0	1.5	2.9	4.1	1.5	2.4
紫外線吸光度(E260)		0.044	0.047	0.058	0.062	0.067	0.079	0.062	0.060	0.054	0.036	0.053	0.053	0.079	0.036	0.056
トリハロメタン生成能	mg/L	0.044	0.014	0.047	0.060	0.021	0.070	0.065	0.056	0.045	0.032	0.033	0.042	0.070	0.014	0.044
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	0.34	0.42	0.30	0.40	0.22	0.44	0.42	0.38	0.49	0.38	0.50	0.50	0.02未満	0.36
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.03	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01未満	0.07	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.52	0.71	0.57	0.84	0.82	1.5	0.64	0.63	0.75	0.70	0.70	0.84	1.5	0.52	0.77
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.047	0.056	0.073	0.069	0.085	0.12	0.077	0.054	0.060	0.056	0.052	0.069	0.12	0.047	0.068
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.003	0.033	0.050	0.020	0.044	0.053	0.056	0.033	0.028	0.033	0.015	0.025	0.056	0.003	0.033
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	0.025	0.007	0.006	0.020	0.031	0.038	0.005	0.014	0.007	0.005	0.020	0.028	0.038	0.005	0.017
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000007	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000007	0.000001未満	0.000001
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL	3910	90	180	340	230	370	330	1270	450	340	3070	3720			
ミクロシチン－LR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00013	0.00015	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00015	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－RR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008	0.00009	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00009	0.00008未満	0.00008未満

項	目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水	温	℃	14.0	19.4	22.6	26.3	28.6	27.9	23.6	16.9	12.6	8.0	8.1	9.8	28.6	8.0	18.2
p	H	値	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.7	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6
臭	気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	かび臭	かび臭	かび臭	藻臭	かび臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色	度	度	5.8	8.5	11	11	11	9.7	8.6	7.4	6.7	5.2	5.5	8.9	11	5.2	8.3
濁	度	度	2.8	4.9	4.4	4.0	4.2	3.3	6.2	4.5	4.0	2.4	4.4	4.6	6.2	2.4	4.1
塩 化 物 イ オ ン	mg/L		9.6	10	7.9	7.0	7.5	7.0	7.9	8.1	8.5	9.0	9.5	9.2	10	7.0	8.4
ア ル カ リ 度	mg/L		35	40	35	36	40	38	43	42	42	42	42	31	43	31	39
電 気 伝 導 率	μS/cm		127	140	120	118	127	123	134	131	133	138	138	116	140	116	129
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16	0.20	0.16	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.11	0.20	0.11	0.17
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L		0.03未満	0.07	0.20	0.16	0.11	0.10	0.17	0.12	0.11	0.07	0.09	0.11	0.20	0.03未満	0.11
マンガン及びその化合物	mg/L		0.002	0.065	0.048	0.034	0.068	0.031	0.067	0.035	0.032	0.034	0.044	0.020	0.068	0.002	0.040
有 機 物 (KMnO4)	mg/L		6.2	6.8	8.9	9.7	9.6	9.3	8.0	8.2	6.7	6.4	6.6	7.6	9.7	6.2	7.8
B	O	D	mg/L	2.0	1.3	0.5未満	1.4	1.6	1.4	0.8	0.6	1.5	1.0	1.5	2.0	0.5未満	1.2
C	O	D	mg/L	3.3	3.3	4.0	4.5	4.7	4.3	4.1	3.8	3.4	3.3	3.7	4.7	3.3	3.8
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L		1.7	2.0	2.6	2.5	2.5	2.6	2.2	2.2	2.2	1.8	2.8	2.5	2.8	1.7	2.3
溶 存 酸 素	mg/L		11	8.1	7.8	6.1	5.1	6.1	6.6	9.1	12	12	13	13	13	5.1	9.2
塩 素 要 求 量	mg/L		2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	4.5	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	3.0	4.5	1.7	2.4
紫外線吸光度(E260)			0.044	0.045	0.067	0.078	0.075	0.077	0.055	0.060	0.055	0.038	0.045	0.053	0.078	0.038	0.058
トリハロメタン生成能	mg/L		0.037	0.015	0.052	0.074	0.031	0.088	0.058	0.060	0.051	0.030	0.037	0.038	0.088	0.015	0.048
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.45	0.39	0.44	0.36	0.33	0.34	0.34	0.41	0.35	0.42	0.42	0.51	0.51	0.33	0.40
アンモニア態窒素	mg/L		0.03	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L		0.61	0.68	0.71	0.57	0.52	0.56	0.54	0.61	0.60	0.70	0.69	0.75	0.75	0.52	0.63
総 リ ン 化 合 物	mg/L		0.022	0.021	0.039	0.041	0.040	0.042	0.038	0.040	0.027	0.026	0.028	0.048	0.048	0.021	0.034
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L		0.006	0.005	0.017	0.033	0.015	0.027	0.023	0.025	0.016	0.015	0.010	0.022	0.033	0.005	0.018
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L																
ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L		0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000040	0.000012	0.000006	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000040	0.000001未満	0.000006
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000041	0.000054	0.000031	0.000022	0.000034	0.000013	0.000009	0.000002	0.000054	0.000001未満	0.000058
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L		3	5	欠測	3	4	4	7	4	3	2	3	4	7	1未満	4
生 物 (総 数)	個/mL																
ミクロシチン－LR	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－RR	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満

令和7年度 神出浄水池

神出浄水場(6/6) 水源調査

項 目	単位	4/23	5/28	6/25	7/23	8/27	9/17	10/22	11/19	12/17	1/28	2/25	3/18	最大	最小	平均
水 温	℃	14.3	19.3	22.6	26.3	28.6	28.2	23.8	17.6	13.4	8.8	9.0	10.3	28.6	8.8	18.5
p H 値																
臭 気																
色 度	度															
濁 度	度															
塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
ア ル カ リ 度	mg/L															
電 気 伝 導 率	μS/cm															
フッ素及びその化合物	mg/L															
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L															
マンガン及びその化合物	mg/L															
有 機 物 (KMnO4)	mg/L															
B O D	mg/L															
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L															
溶 存 酸 素	mg/L															
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L															
アンモニア態窒素	mg/L															
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LLR	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

(4) 船津浄水場

令和7年度 神崎橋

船津浄水場(1/4) 水源調査

項	目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水	温	℃	11.4	22.0	21.9	24.1	24.8	25.8	22.9	14.4	9.8	6.3	7.8	7.8	25.8	6.3	16.6
p	H	値	7.5	7.7	7.6	7.7	7.3	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.3	7.6
臭	気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色	度	度	2.2	4.0	4.4	5.0	3.8	4.2	3.4	2.0	2.2	1.9	1.8	1.9	5.0	1.8	3.1
濁	度	度	1.2	2.4	2.3	2.5	1.8	1.8	1.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.2	2.5	0.8	1.6
塩化物イオン		mg/L	7.3	6.8	5.7	5.1	4.7	5.1	6.2	6.1	7.1	8.5	10	8.9	10	4.7	6.8
アルカリ度		mg/L	18	21	20	22	22	24	25	22	22	20	17	18	25	17	21
電気伝導率		μS/cm	80	81	72	73	77	79	84	87	89	91	87	85	91	72	82
フッ素及びその化合物		mg/L	0.09	0.09	0.08	0.08未満	0.08未満	0.09	0.09	0.08未満	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08未満	0.08未満
鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03未満
マンガン及びその化合物		mg/L	0.003	0.007	0.007	0.008	0.011	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.011	0.003	0.005
有機物 (KMnO4)		mg/L															
BOD		mg/L	0.6	0.8	0.6	0.6	1.3	1.3	1.1	0.5	0.9	0.5未満	2.0	0.9	2.0	0.5未満	0.9
COD		mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))		mg/L	1.0	0.5	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.4	0.7
溶存酸素		mg/L	11	8.9	9.0	8.6	8.4	8.2	8.9	10	12	11	12	12	12	8.2	10
塩素要求量		mg/L	0.7	0.5	0.6	0.9	0.7	0.6	0.5未満	1.7	2.5	0.8	0.6	0.5未満	2.5	0.5未満	0.8
紫外線吸光度(E260)			0.013	0.015	0.017	0.021	0.020	0.016	0.014	0.014	0.015	0.014	0.009	0.012	0.021	0.009	0.015
トリハロメタン生成能		mg/L	0.014	0.019	0.019	0.026	0.029	0.021	0.022	0.022	0.019	0.014	0.013	0.012	0.029	0.012	0.019
硝酸態及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.41	0.62	0.52	0.46	0.57	0.43	0.40	0.45	0.36	0.31	0.40	0.53	0.62	0.31	0.46
アンモニア態窒素		mg/L	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
総窒素化合物		mg/L															
総リン化合物		mg/L															
リン酸態リン		mg/L															
クロロフィル a		mg/L															
ジェオスミン		mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
浮遊物質(SS)		mg/L															
生物(総数)		個/mL															
ミクロキスチン-LR		mg/L															
ミクロキスチン-RR		mg/L															

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	12.2	22.9	27.9	26.8	26.2	27.1	23.7	14.4	10.1	6.4	8.2	9.3	27.9	6.4	17.9
p H 値		7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
臭 気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	3.2	5.7	5.6	6.8	4.4	5.7	4.2	2.9	3.0	2.5	2.1	2.4	6.8	2.1	4.0
濁 度	度	1.9	4.7	3.7	4.4	2.2	2.5	2.8	1.8	2.1	1.2	1.2	1.6	4.7	1.2	2.5
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	8.2	7.5	6.2	5.5	5.0	5.7	6.7	6.8	8.9	9.9	11	9.3	11	5.0	7.6
ア ル カ リ 度	mg/L	19	22	21	22	23	27	26	23	24	22	19	19	27	19	22
電 気 伝 導 率	μS/cm	90	93	85	84	85	94	97	95	105	107	100	98	107	84	94
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.08未満	0.08	0.09	0.09	0.08未満	0.10	0.10	0.09	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03未満	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.04	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03	0.10	0.03未満	0.05
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.014	0.012	0.015	0.010	0.013	0.009	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.015	0.005	0.009
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	3.5	3.9	3.8	5.4	3.9	4.6	4.1	3.5	3.3	3.1	3.7	3.0	5.4	3.0	3.8
B O D	mg/L	0.7	0.9	0.7	0.5未満	1.1	1.4	1.3	0.7	1.3	0.6	2.9	0.6	2.9	0.5未満	1.0
C O D	mg/L	1.8	2.3	2.1	2.2	1.9	2.0	2.1	1.7	1.6	1.9	2.0	1.8	2.3	1.6	2.0
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.0	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8
溶 存 酸 素	mg/L	11	8.8	8.6	8.4	8.3	8.0	8.5	10	12	11	12	12	12	8.0	9.9
塩 素 要 求 量	mg/L	0.8	0.8	0.9	1.0	1.6	1.3	0.5	1.8	1.2	1.0	0.7	0.6	1.8	0.5	1.0
紫外線吸光度(E260)		0.017	0.019	0.019	0.026	0.022	0.022	0.015	0.015	0.017	0.018	0.010	0.013	0.026	0.010	0.018
トリハロメタン生成能	mg/L	0.018	0.022	0.024	0.033	0.030	0.029	0.024	0.032	0.020	0.016	0.016	0.014	0.033	0.014	0.023
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.59	0.56	0.46	0.49	0.43	0.40	0.51	0.46	0.39	0.46	0.60	0.60	0.39	0.49
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.02
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.50	0.69	0.62	0.56	0.55	0.52	0.53	0.53	0.54	0.45	0.51	0.71	0.71	0.45	0.56
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.024	0.035	0.041	0.055	0.028	0.038	0.035	0.027	0.026	0.021	0.019	0.019	0.055	0.019	0.031
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.015	0.018	0.026	0.026	0.016	0.026	0.025	0.019	0.018	0.013	0.009	0.012	0.026	0.009	0.019
クロロフィル a	mg/L															
ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L	2	4	欠測	5	2	3	4	1	1	1未満	1	1	5	1未満	2
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロシチン－LR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン－RR	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	13.8	23.4	26.2	28.4	30.9	31.1	23.4	17.9	14.0	9.4	8.4	9.7	31.1	8.4	19.7
p H 値		7.9	7.8	7.8	8.2	7.8	7.8	8.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	8.2	7.3	7.7
臭 気		海藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色 度	度	2.8	2.4	1.9	2.2	2.3	2.6	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1	2.9	2.9	1.9	2.4
濁 度	度	1.7	1.0	0.9	1.2	1.9	1.0	1.3	0.8	0.9	1.1	1.4	2.0	2.0	0.8	1.3
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6.2	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.9	6.1	6.3	6.2	6.2	6.5	6.5	5.8	6.1
ア ル カ リ 度	mg/L	24	23	21	22	23	22	24	24	26	26	26	24	26	21	24
電 気 伝 導 率	μS/cm	96	97	94	95	98	93	96	96	101	102	102	100	102	93	98
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08	0.09	0.09	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.03未満	0.03未満
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.053	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.019	0.027	0.031	0.025	0.041	0.053	0.003	0.020
有 機 物 (KMnO4)	mg/L	5.1	3.5	3.5	4.8	5.1	4.7	4.6	3.8	3.1	3.0	4.1	3.8	5.1	3.0	4.1
B O D	mg/L	1.0	0.6	0.6	0.5未満	1.4	1.1	0.9	0.5未満	0.8	0.5未満	0.7	0.8	1.4	0.5未満	0.7
C O D	mg/L	3.0	2.7	2.2	2.6	3.0	3.0	2.8	2.0	1.7	1.8	2.0	2.9	3.0	1.7	2.5
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6	1.3	1.1	1.5	1.7	1.8	1.6	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.8	1.0	1.3
溶 存 酸 素	mg/L	10	8.5	8.1	7.8	7.3	7.5	8.5	9.5	10	10	12	11	12	7.3	9.2
塩 素 要 求 量	mg/L	1.3	0.6	0.9	0.5	1.2	1.0	0.6	1.2	0.8	0.5	0.6	0.9	1.3	0.5	0.8
紫外線吸光度(E260)		0.021	0.019	0.021	0.021	0.026	0.025	0.022	0.019	0.019	0.022	0.014	0.020	0.026	0.014	0.021
トリハロメタン生成能	mg/L	0.026	0.024	0.024	0.027	0.034	0.034	0.032	0.027	0.020	0.016	0.018	0.021	0.034	0.016	0.025
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.22	0.20	0.29	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.28	0.32	0.31	0.30	0.38	0.38	0.02未満	0.19
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
総 窒 素 化 合 物	mg/L	0.36	0.29	0.39	0.16	0.16	0.25	0.31	0.38	0.43	0.34	0.37	0.55	0.55	0.16	0.33
総 リ ン 化 合 物	mg/L	0.010	0.008	0.009	0.010	0.020	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.008	0.010	0.020	0.006	0.010
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.004	0.005	0.003未満	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L	0.009	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.007	0.009	0.001	0.004
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL	1950	170	270	190	50	120	310	240	100	60	140	1340			
ミクロシチン- L R	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
ミクロシチン- R R	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満

項 目	単位	4/16	5/21	6/18	7/16	8/20	9/10	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11	最大	最小	平均
水 温	℃	14.3	19.6	24.3	26.0	26.5	21.9	20.9	15.2	13.3	9.9	9.0	10.1	26.5	9.0	17.6
p H 値																
臭 気																
色 度	度															
濁 度	度															
塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
ア ル カ リ 度	mg/L															
電 気 伝 導 率	μS/cm															
フッ素及びその化合物	mg/L															
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L															
マンガン及びその化合物	mg/L															
有 機 物 (KMnO ₄)	mg/L															
B O D	mg/L															
C O D	mg/L															
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L															
溶 存 酸 素	mg/L															
塩 素 要 求 量	mg/L															
紫外線吸光度(E260)																
トリハロメタン生成能	mg/L															
硝酸態及び亜硝酸態窒素	mg/L															
アンモニア態窒素	mg/L															
総 窒 素 化 合 物	mg/L															
総 リ ン 化 合 物	mg/L															
リ ン 酸 態 リ ン	mg/L															
ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/L															
シ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/L															
生 物 (総 数)	個/mL															
ミクロキスチン-LLR	mg/L															
ミクロキスチン-RR	mg/L															

令和7年度 一庫ダム

多田浄水場 生物調査

[illegible]

(2) 三田浄水場
令和7年度 青野ダム

三田浄水場 生物調査

生物名・項目		単位／mL	4/9	4/23	5/14	5/28	6/11	6/25	7/9	7/23	8/13	8/27	9/9	9/17	10/8	10/22	11/11	11/19	12/9	12/17	1/14	1/28	2/12	2/25	3/10	3/18
藍藻類	<i>Anabaena</i>	巻・100μm			100	130		130			70					20										
	<i>Aphanizomenon</i>	糸状体				40	20	40			100		460		170		50	40						10		
	<i>Chroococcus</i>	群体																								
	<i>Lyngbya</i>	100μm										3550	4800	3600	1300		680	60	10	10						
	<i>Merismopedia</i>	群体																								
	<i>Microcystis</i>	群体				10	10	140	200	70	10	80	90	10	30		10	20				10				
	<i>Oscillatoria limnetica</i>	100μm		40		10	30			260	2790	1410	2510	1200	580		40	20					30		60	30
	<i>Oscillatoria tenuis</i>	100μm																								
	<i>Phormidium</i>	100μm	60													60										
	<i>Synechococcus</i>	細胞																								
	<i>Synechocystis</i>	細胞																								
	その他			80	40			140	20	40	110	300			80	170					10			10		
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	細胞																								
	<i>Asterionella</i>	細胞	240	80			80									20					40	170	1840	900	1710	1210
	<i>Aulacoseira</i>	100μm	20		180	20	110		30					40	10	450	120	80	30	90	10	20			80	
	<i>Cyclotella 'リル-7'</i>	細胞	1290	30	20	10	70	20					20		120	250	450	690	590	450	230	220	180	140	190	550
	<i>Fragilaria</i>	細胞																								
	<i>Melosira</i>	100μm	60							20			10	40	90		100	170	60	370	310	200			220	30
	<i>Navicula</i>	細胞	10										10						10				10			10
	<i>Nitzschia</i>	細胞														780						40				
	<i>Skeletonema</i>	細胞																								
	<i>Stephanodiscus</i>	細胞																								
	<i>Synedra acus</i>	細胞	280												40	20						20	80	710	1330	1880
	<i>Synedra</i>	細胞		30	20		40							10	40	30	10				90	240	1160	30	50	40
	その他		80	100	20	10	10	110	50	30	40		170		190	250	790	430	20		10	70	20	10	40	30
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	細胞	20	20						120	20	40	50	10	80		10	10		20		20		10		
	<i>Carteria</i>	細胞																								
	<i>Chlamydomonas</i>	細胞																					50			
	<i>Chlorella</i>	細胞																								
	<i>Closterium</i>	細胞	20													40					20			10		
	<i>Coelastrum</i>	群体								20																
	<i>Cosmarium</i>	細胞																								
	<i>Dictyosphaerium</i>	群体														10										
	<i>Eudorina</i>	群体								10														20		
	<i>Gloeocystis</i>	群体																								
	<i>Golenkinia</i>	細胞	70	10																						
	<i>Micractinium</i>	群体	40	20			10	20								10		40				20		20		
	<i>Oocystis</i>	群体																								
	<i>Pandorina</i>	群体				350																				
	<i>Pediastrum</i>	群体	10		50	10	10	40			20								10	20	40					
	<i>Quadrigula</i>	群体																								
	<i>Scenedesmus</i>	群体	80	90			20		20	10			10		10	10	10	30	20	10	50	50	10			10
	<i>Sphaerocystis</i>	群体																								
	<i>Spirogyra</i>	500μm																								
	<i>Staurastrum</i>	細胞		10	10								40		20	30	30	30		10		10				
	<i>Tetraedron</i>	細胞																								
	<i>Tetraspora</i>	群体	40	10							20							20				20	20	30	60	30
	<i>Volvox</i>	群体																								
	その他		120	40	20	120	280	40	40	60	40	70	70	10	120	100	100	30	10	10	70	60	130	140	170	180
その他藻類	<i>Cryptomonas</i>	細胞						70	40	140	30	60	20		20	10	20	10			10	20				
	<i>Mallomonas</i>	細胞		30											10		20		40	10				10		
	<i>Pseudokephyrion</i>	細胞															20									
	<i>Synura</i>	群体																								
	<i>Uroglena</i>	群体																								
	<i>Ceratium</i>	細胞							60																	
	<i>Peridinium</i>	細胞																					60	70	10	10
	<i>Euglena</i>	細胞																								
	<i>Trachelomonas</i>	細胞																								
	その他		10	20							20	30				20						30				
その他生物	根足虫類	細胞															10							20		
	太陽虫類	細胞			20			10				10					20							30		
	鞭毛虫類	細胞	130	110	130	70	190	950	350	280	410	290	170	10	280	10	110	330	110	70	180	450	320	80	180	80
	纖毛虫類	細胞																								
	ワムシ類	個体		20					10	10						10						10	30	10		
	線虫類	個体																								
	カイアシ類	個体																								
	ミジンコ類	個体																								
	その他		30				10		10	70	10		10			10	10	10								
生物総数			2550	760	650	780	890	1710	830	1120	3690	5860	8440	4930	3190	2310	2590	2020	910	1070	1070	1680	3940	2260	4100	4090
検鏡試料量		mL	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

(3) 神出浄水場
令和7年度 吞吐ダム

神出浄水場(1/2) 生物調査

生物名・項目		単位／mL	4/9	4/23	5/14	5/28	6/11	6/25	7/9	7/23	8/13	8/27	9/9	9/17	10/8	10/22	11/11	11/19	12/9	12/17	1/14	1/28	2/12	2/25	3/10	3/18	
藍藻類	Anabaena	巻・100μm								20		20	70														
	Aphanizomenon	糸状体		30	260	800			710										20	130	260	100	70	40			
	Chroococcus	群体																									
	Lyngbya	100μm																									
	Merismopedia	群体																									
	Microcystis	群体						10	10	40		70	40		50	10											
	Oscillatoria limnetica	100μm																									
	Oscillatoria tenuis	100μm										7	340	290	9												
	Phormidium	100μm									10																
	Synechococcus	細胞																									
	Synechocystis	細胞																									
その他																											
珪藻類	Achnanthes	細胞																								40	
	Asterionella	細胞																									
	Aulacoseira	100μm								50		130	50	40		80		60	10	20							
	Cyclotella "I" l-7"	細胞	770	20	20		10						50	40		60	60	330	220	50	10		10	10	80	240	780
	Fragilaria	細胞																									
	Melosira	100μm	30										50		70		80	60	40				50	70	150	60	
	Navicula	細胞																	10								
	Nitzschia	細胞																									
	Skeletonema	細胞																									
	Stephanodiscus	細胞																									
	Synedra acus	細胞																									
Synedra	細胞																										
その他		160	20								10	10			50	50	10	10	10					40		20	
緑藻類	Ankistrodesmus	細胞					20									10	10								10		
	Carteria	細胞																									
	Chlamydomonas	細胞									110																
	Chlorella	細胞																									
	Closterium	細胞											10						10			10	20			10	
	Coelastrum	群体																									
	Cosmarium	細胞																									
	Dictyosphaerium	群体																									
	Eudorina	群体							1250																		
	Gloeocystis	群体																									
	Golenkinia	細胞	110																								
	Microactinium	群体																									
	Oocystis	群体																									
	Pandorina	群体																									
	Pediastrum	群体										10		10													
	Quadrigula	群体																									
	Scenedesmus	群体	10	10			20																		10		
	Sphaerocystis	群体																									
	Spirogyra	500μm																									
	Staurastrum	細胞		20	10													10		20	50	30	20			10	10
Tetraedron	細胞																										
Tetraspora	群体																										
Volvox	群体																										
その他		60	10	10				90		50	30		10		20	20	50	10					10	280	110	220	
その他藻類	Cryptomonas	細胞		10	290	20	50	10		120	50		10		40	20		70	10	20		20		30	10	20	
	Mallomonas	細胞		10																							
	Pseudokephyrion	細胞																									
	Synura	群体																									
	Uroglena	群体																									
	Ceratium	細胞					40			10																	
	Peridinium	細胞																									
	Euglena	細胞																									
	Trachelomonas	細胞																									
その他				10								460															
その他生物	根足虫類	細胞												20													
	太陽虫類	細胞														20	10										
	鞭毛虫類	細胞	230	250	120	50	260	130	80	260	530	110	50	20	70		40	40	30	100	60	50	30	130	80	120	
	纖毛虫類	細胞																									
	ワムシ類	個体																								10	
	線虫類	個体																									
	カイアシ類	個体																									
	ミジンコ類	個体																									
その他						10			50	10					40												
生物総数			1370	380	720	870	410	1490	800	610	740	817	630	380	379	310	540	470	210	330	350	210	190	690	640	1250	
検鏡試料量		mL	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1-10	0.1	0.1	0.1-10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

生物名・項目		単位／mL	4/9	4/23	5/14	5/28	6/11	6/25	7/9	7/23	8/13	8/27	9/9	9/17	10/8	10/22	11/11	11/19	12/9	12/17	1/14	1/28	2/12	2/25	3/10	3/18
藍藻類	Anabaena	巻・100μm				40	100	120					10													
	Aphanizomenon	糸状体																								
	Chroococcus	群体																								
	Lyngbya	100μm																		30						
	Merismopedia	群体																								
	Microcystis	群体								10	10	80	220	20				10								
	Oscillatoria limnetica	100μm												260												
	Oscillatoria tenuis	100μm																								
	Phormidium	100μm																								
	Synechococcus	細胞																								
	Synechocystis	細胞																								
	その他										70															
珪藻類	Achnanthes	細胞																								
	Asterionella	細胞																								
	Aulacoseira	100μm										40				100	80	510	170	150	80	20	10			
	Cyclotella 'リル-7'	細胞	500	30		10	10								10	80	180	420	40	100	40	50	80	110	330	2860
	Fragilaria	細胞																								
	Melosira	100μm																130	30	20		70	60	10		
	Navicula	細胞											10							10	10	50				
	Nitzschia	細胞																								
	Skeletonema	細胞																								
	Stephanodiscus	細胞																								
	Synedra acus	細胞	10																						10	
緑藻類	Synedra	細胞	50	60																						
	その他		30	20								30	10	20		40	10	20	10	30				20		
	Ankistrodesmus	細胞								30	10															
	Carteria	細胞																								
	Chlamydomonas	細胞																								
	Chlorella	細胞																								
	Closterium	細胞														10		10					10			
	Coelastrum	群体																								
	Cosmarium	細胞																								
	Dictyosphaerium	群体																								
	Eudorina	群体							10																	
	Gloeocystis	群体																								
	Golenkinia	細胞	1420																							60
	Micractinium	群体																								
	Oocystis	群体																								
	Pandorina	群体									10															
	Pediastrum	群体																		20						
	Quadrigula	群体																								
	Scenedesmus	群体	20																							
	Sphaerocystis	群体																								
	Spirogyra	500μm																								
	Staurastrum	細胞																					10	50		
	Tetraedron	細胞																								
	Tetraspora	群体													10											
	Volvox	群体							10																	
	その他		120	30						60	10	10		30		40	60	70	10	20		40		2110	100	240
その他藻類	Cryptomonas	細胞	320	520											10	20	10	10					10	30		50
	Mallomonas	細胞																								
	Pseudokephyrion	細胞																								
	Synura	群体																								
	Uroglena	群体																								
	Ceratium	細胞																								
	Peridinium	細胞																							20	
	Euglena	細胞																								
	Trachelomonas	細胞																								
	その他															20					20					
その他生物	根足虫類	細胞													10	10										
	太陽虫類	細胞									10						20	10				10				
	鞭毛虫類	細胞	590	3250	50	30	30	60		220		50	90	40	60		100	80	30	70	150	80	10	710	150	490
	繊毛虫類	細胞														10										
	ワムシ類	個体	20																				10	30		
	線虫類	個体																								
	カイアシ類	個体																								
	ミジンコ類	個体																								
生物総数	その他		60		10	10				20		10														10
			3140	3910	60	90	140	180	20	340	110	230	340	370	100	330	460	1270	290	450	280	340	200	3070	600	3720
検鏡試料量		mL	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

(4) 船津浄水場
令和7年度 神谷ダム

船津浄水場 生物調査

[illegible]

令和7年度 金垣内池																	船津浄水場 生物調査									
生物名・項目		単位／mL	4/2	4/16	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16	8/7	8/20	9/3	9/10	10/1	10/15	11/5	11/12	12/3	12/10	1/8	1/21	2/4	2/18	3/4	3/11
藍藻類	Anabaena	巻・100μm	0	0	0	0	0	0	10	0	660	90	1,200	1,910	2,680	10,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Microcystis	群体	0	10	0	10	0	0	0	0	10	60	5,500	330	20	260	270	170	0	0	10	10	0	20	0	20
	Oscillatoria limnetica	100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oscillatoria tenuis	100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phormidium	100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年度 落ヶ池																									船津浄水場 生物調査				
生物名・項目		単位／mL	4/2	4/16	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16	8/7	8/20	9/3	9/10	10/1	10/15	11/5	11/12	12/3	12/10	1/8	1/21	2/4	2/18	3/4	3/11			
藍藻類	Anabaena	巻・100μm	0	0	0	60	0	20	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Microcystis	群体	0	0	30	0	10	0	0	20	80	30	0	0	0	400	360	120	110	20	0	10	10	0	0	0			
	Oscillatoria limnetica	100μm	0	0	0	0	0	0	0	6,840	390	420	15,600	81,400	62,200	1,300	50	0	40	0	0	0	0	0	0	0			
	Oscillatoria tenuis	100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Phormidium	100μm	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

令和7年度 姫ヶ池		船津浄水場 生物調査																								
生物名・項目		単位／mL	4/2	4/16	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16	8/7	8/20	9/3	9/10	10/1	10/15	11/5	11/12	12/3	12/10	1/8	1/21	2/4	2/18	3/4	3/11
藍藻類	Anabaena	巻・100μm	0	0	0	0	0	0	0	150	0	190	0	1,270	520	100	0	60	0	0	20	0	0	0	0	0
	Microcystis	群体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	100	0	300	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0
	Oscillatoria limnetica	100μm	0	0	0	0	0	0	0	30	0	720	0	1,340	380	1,200	650	2,060	1,060	0	0	130	50	0	0	0
	Oscillatoria tenuis	100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phormidium	100μm	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和7年度 丸池																									船津浄水場 生物調査	
生物名・項目		単位／mL	4/2	4/16	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16	8/7	8/20	9/3	9/10	10/1	10/15	11/5	11/12	12/3	12/10	1/8	1/21	2/4	2/18	3/4	3/11
藍藻類	<i>Anabaena</i>	巻・100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Microcystis</i>	群体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Oscillatoria limnetica</i>	100μm	0	0	0	30	0	0	0	20	30	110	880	1,690	15,600	2,300	0	180	620	200	0	0	0	0	10	0
	<i>Oscillatoria tenuis</i>	100μm	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Phormidium</i>	100μm	270	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. かび臭物質調査 / (1) 多田浄水場

令和7年度

多田浄水場 かび臭物質調査

日付	一庫ダム		文珠橋		ゴルフ橋		多田取水口		多田浄水池	
	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール
4/2	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
4/7							1	1未満	1未満	1未満
4/16	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
5/7	2	1未満	2	1未満	2	1未満	2	1未満	1	1未満
5/12							2	1未満	1	1未満
5/21	3	1未満	2	1未満	2	1未満	2	1未満	1	1未満
6/2							2	1未満	1	1未満
6/4	3	1未満	3	1未満	2	1未満	2	1未満	1	1未満
6/18	4	1未満	3	1未満	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満
7/2	2	1未満	1	1	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
7/7							2	1未満	1未満	1未満
7/16	2	1未満	2	2	1	1	1	1	1未満	1未満
8/4							2	1未満	1未満	1未満
8/7	2	1	2	3	2	2	2	3	1未満	1未満
8/20	2	1	1	1	2	2	1	1	1未満	1未満
9/1							1	1未満	1未満	1未満
9/3	1	3	1	2	1	1	1	2	1未満	1未満
9/10	2	1	2	2	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満
10/1	1未満	2	2	3	1未満	1未満	2	2	1未満	1未満
10/6							2	1	1未満	1未満
10/15	1	2	2	2	4	4	3	3	1未満	1未満
11/4							1	1未満	1未満	1未満
11/5	1	1	3	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
11/12	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
12/1							2	1未満	1未満	1未満
12/3	3	1未満	2	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
12/10	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
1/8	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
1/13							2	1未満	1未満	1未満
1/21	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
2/2							1	1未満	1未満	1未満
2/4	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
2/18	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
3/2							2	1未満	1未満	1未満
3/4	1	1未満	3	1未満	2	1未満	2	1未満	1	1未満
3/11	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
最大	4	3	3	3	4	4	3	3	1	1未満
最小	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
回数	24	24	24	24	24	24	36	36	36	36

単位：ng/L

(2) 三田浄水場

令和7年度

三田浄水場 かび臭物質調査

日付	青野ダム		平成橋		嫁ヶ淵橋		三田取水口		三田浄水池	
	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール
4/7							2	1未満	1未満	1未満
4/9	2	4	2	3	2	1未満	2	2	1未満	1未満
4/23	3	55	2	30	2	1	2	13	1未満	1
5/12							2	3	1未満	1未満
5/14	27	62	3	21	2	2	3	8	1未満	1未満
5/28	55	32	7	11	2	1	3	2	1未満	1未満
6/2							4	3	1未満	1未満
6/11	5	38	3	11	4	2	3	2	1未満	1未満
6/25	75	26	5	10	2	1	2	1	1未満	1未満
7/7							2	2	1未満	1未満
7/9	39	13	6	6	12	3	12	3	1未満	1未満
7/23	45	6	6	3	2	2	5	3	1未満	1未満
8/4							7	1未満	1未満	1未満
8/13	120	4	5	2	2	1	2	1	1未満	1未満
8/27	19	3	4	2	2	1	3	1	1未満	1未満
9/1							2	1未満	1未満	1未満
9/9	8	4	4	3	3	2	4	2	1未満	1未満
9/17	5	3	3	3	3	1	3	2	1未満	1未満
10/6							2	1未満	1未満	1未満
10/8	3	5	2	2	1	1未満	2	1	1未満	1未満
10/22	7	11	3	4	1未満	1	2	2	1未満	1未満
11/4							2	2	1未満	1未満
11/11	11	7	8	4	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満
11/19	10	6	7	3	1	1未満	4	2	1未満	1未満
12/1							2	1	1未満	1未満
12/9	2	4	1	3	2	1未満	2	1	1未満	1未満
12/17	1	4	1	3	2	1未満	2	2	1未満	1未満
1/13							1	1未満	1未満	1未満
1/14	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1	1	1未満	1未満	1未満
1/28	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1	1未満	1未満	1未満
2/2							1	1未満	1未満	1未満
2/12	1	2	1	2	2	1未満	2	1	1未満	1未満
2/25	2	7	2	5	3	1未満	3	1未満	1未満	1未満
3/2							1	1未満	1未満	1未満
3/10	3	24	2	19	1	1未満	2	5	1未満	1未満
3/18	4	33	3	26	2	1未満	3	14	1未満	1未満
最大	120	62	8	30	12	3	12	14	1未満	1
最小	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
回数	24	24	24	24	24	24	36	36	36	36

単位：ng/L

(3) 神出浄水場

令和7年度

神出浄水場 かび臭物質調査

日付	呑吐ダム		大川瀬ダム		神出分土工		神出浄水池	
	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール
4/7					1	1未満	1未満	1未満
4/9	1	1未満	2	1未満	1	1未満	1未満	1未満
4/23	1未満	1未満	3	1未満	1	1未満	1未満	1未満
5/12					1	1未満	1未満	1未満
5/14	2	1未満	3	1未満	1	1未満	1未満	1未満
5/28	10未満	10未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
6/2					1	1未満	1未満	1未満
6/11	2	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満
6/25	2	1未満	2	1未満	1未満	2	1未満	1
7/7					1	2	1未満	1未満
7/9	5	1	1未満	1未満	2	2	1未満	1未満
7/23	94	4	2	2	40	3	1未満	1未満
8/4					830	3	1	1未満
8/13	4	10	4	6	4	4	1未満	1未満
8/27	28	110	3	7	12	41	1未満	1未満
9/1					11	84	1未満	1未満
9/9	40	1200	2	3	9	340	1未満	1
9/17	28	2500	2	2	6	540	1未満	2
10/6					1未満	120	1未満	2
10/8	1未満	130	1	1	1未満	87	1未満	2
10/22	2	53	2	1	1	31	1未満	1未満
11/4					1	16	1未満	1
11/11	1	21	2	1未満	1	18	1未満	1未満
11/19	1	29	2	1未満	1	22	1未満	1
12/1					1	26	1未満	1
12/9	1	31	2	1未満	1	25	1未満	1
12/17	2	38	2	1未満	1	34	1未満	2
1/13					2	17	1未満	1未満
1/14	2	23	1	1未満	2	20	1未満	1
1/28	2	14	1未満	1未満	2	13	1未満	1
2/2					2	12	1未満	1
2/12	2	14	1未満	1未満	2	14	1未満	2
2/25	1	9	1未満	1未満	1	9	1未満	1
3/2					1	5	1未満	1未満
3/10	1	3	1	1未満	1	3	1未満	1
3/18	1	2	1	1未満	1	2	1未満	1
最大	94	2500	4	7	830	540	1	2
最小	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
回数	24	24	24	24	36	36	36	36

単位：ng/L

(4) 船津浄水場

令和7年度

船津浄水場(1/2) かび臭物質調査

日付	神崎橋		船津取水口		神谷ダム		船津浄水池	
	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール
4/2			1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
4/7			1	1未満			1未満	1未満
4/16	1	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満
5/7			2	1未満	1	1未満	1未満	1未満
5/12			2	1未満			1未満	1未満
5/21	2	1未満	2	1	1	1未満	1	1未満
6/2			2	1未満			1未満	1未満
6/4			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満
6/18	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
7/2			1	1	1未満	1未満	1未満	1未満
7/7			1未満	1未満			1未満	1未満
7/16	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1	1未満
8/4			1未満	1			1未満	1未満
8/7			2	2	2	1未満	1未満	1未満
8/20	1未満	1未満	1	1	2	1未満	1未満	1未満
9/1			1	1			1未満	1
9/3			1	4	2	1	1未満	1
9/10	1未満	1	1	2	2	1	1未満	1未満
10/1			1	1	3	2	1未満	1未満
10/6			3	1未満			1未満	1未満
10/15	1未満	1未満	1未満	1未満	3	2	1未満	1未満
11/4			1未満	1未満			1未満	1未満
11/5			1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満
11/12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
12/1			1	1未満			1未満	1未満
12/3			1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
12/10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
1/8			1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
1/13			1	1未満			1未満	1未満
1/21	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2/2			1未満	1未満			1未満	1未満
2/4			2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2/18	2	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
3/2			1	1未満			1未満	1未満
3/4			1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
3/11	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
最大	2	1	3	4	3	2	1	1
最小	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
回数	12	12	36	36	24	24	36	36

単位：ng/L

日付	金垣内池		落ヶ池		姫ヶ池		丸池		山の下川	
	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール
4/2	10未満	10未満	27	10未満	10未満	21	24	43	2	1未満
4/7										
4/16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	16	25	2	1未満
5/7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	2	1未満
5/12										
5/21	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	12	2	1未満
6/2										
6/4	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
6/18	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	1	1未満
7/2	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	1	1未満
7/7										
7/16	10未満	10未満	11	230	10未満	12	10未満	10未満	2	2
8/4										
8/7	10未満	10未満	10未満	170	10未満	11	10未満	10未満	4	3
8/20	10未満	10未満	10未満	42	10未満	10未満	10未満	10未満	2	1
9/1										
9/3	120	100未満	10未満	130	10未満	10未満	10未満	10未満	2	2
9/10	28	10未満	10未満	130	10未満	10未満	10未満	10未満	2	2
10/1	220	10未満	10未満	47	10未満	10未満	10未満	10未満	5	4
10/6										
10/15	190	10未満	10未満	77	10未満	10未満	10未満	10未満	5	2
11/4										
11/5	10未満	10未満	10未満	17	10未満	10未満	10未満	10未満	2	1未満
11/12	10未満	10未満	10未満	15	10未満	10未満	21	10未満	2	1未満
12/1										
12/3	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	60	10未満	2	1未満
12/10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	50	10未満	1	1未満
1/8	10未満	10未満	23	10未満	10未満	45	23	10未満	1	1未満
1/13										
1/21	10未満	10未満	30	10未満	10未満	42	12	10未満	2	1未満
2/2										
2/4	10未満	10未満	54	10未満	10未満	29	10未満	10未満	2	1未満
2/18	10未満	10未満	45	10未満	10未満	11	10未満	10未満	2	1未満
3/2										
3/4	10未満	10未満	130	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	2	1未満
3/11	10未満	10未満	180	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	2	1未満
最大	220	100未満	180	230	10未満	45	60	43	5	4
最小	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	1	1未満
回数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

単位：ng/L

V. 資 料

1. 水道事業の沿革

年 月	組 織 等	事 業
S46. 4	開発部に水道課を設置	- 水道用水供給事業を所掌 - 水道用水供給事業（猪名川広域水道事業）の建設工事に着手 〔日最大計画給水量:164,100m³〕 〔認可：S46.3.31〕
S47. 3 S47. 4	猪名川広域水道建設事務所の設置（総務課、工務課）	- 水源開発事業を所掌 - 水道用水供給事業（東播広域水道事業）の建設工事に着手 〔日最大計画給水量:277,000m³〕 〔認可：S47.3.31〕
S48. 4	- 本庁に水道部水道課を設置 - 猪名川広域水道建設事務所に用地課を設置 - 姫路利水事務所に用地課、施設課を設置	水道用水供給事業（西播広域水道事業）の建設工事に着手 〔日最大計画給水量:224,000m³〕 〔認可：S48.3.31〕
S49. 4	本庁に係制を採用水道課 〔事務係、業務係〕 〔計画係、建設係〕	
S50. 4 S53. 4	- 水道課に施設係を設置 - 水道課施設係を設備係に改称 - 姫路利水事務所に浄水課を設置 - 猪名川広域水道建設事務所の用地課を廃止	
S53. 7		- 兵庫県広域水道事業経営懇談会を設置 - 東播広域水道事業の日最大計画給水量を362,600 m³に変更 - 兵庫県広域水道事業経営懇談会より経営について提言を受ける
S54. 4		「兵庫県水道用水供給条例」を公布（施行：S54.4.1） - 船津浄水場供用開始
S54. 6 S54. 8 S54.10		- 加西市（船津系）へ供給開始 - 姫路市（船津系）へ供給開始 - 夢前町（船津系）へ供給開始 - 猪名川広域水道、東播広域水道、西播広域水道を統合し、兵庫県広域水道に改称 〔日最大計画給水量750,700 m³〕 〔認可変更：S55.1.30〕
S55. 3		- 一庫ダム定礎 - 多田浄水場系トンネル完成 - 神出浄水場建設開始 - 舌吐ダム定礎
S55. 5 S56. 4	- 姫路利水事務所用地課を用地管理課に改称 - 猪名川広域水道建設事務所に浄水課を設置	
S56. 7 S56.11		- 兵庫県広域水道事業第2次経営懇談会設置 - 兵庫県広域水道事業第2次経営懇談会提言を受ける - 一庫ダム試験湛水 - 川代ダム定礎

年 月	組 織 等	事 業
S57. 4	- 水道課の事務係、業務係を統合し、経営係を設置 - 姫路利水事務所及び姫路臨海建設事務所を統合し、西播磨建設局に改組	
S57.10		- 香寺町（船津系）へ供給開始 - 多田浄水場供用開始 - 川西市（多田系）へ暫定供給開始 - 川西市と猪名川町（多田系）へ供給開始
S58. 4	- 水道課に担当参事を置くとともに建築係を設置 - 北摂広域水道建設事務所の設置（総務課、工務課） - 猪名川広域水道建設事務所を猪名川広域水道事務所に改称	
S59. 3		一庫ダム完成
S59. 4	- 部制を廃止（水道部） - 水道課設備係を工業用水道課へ移管 - 北摂広域水道建設事務所に浄水課を設置	
S59. 8		- 青野ダム定礎 - 兵庫県水道用水供給事業第3次経営懇談会を設置
S60. 7		
S61. 4	水道課建築係を廃止	
S61. 5		- 三田浄水場供用開始 - 三田市、吉川町（三田系）へ供給開始 - 吞吐ダム試験湛水 - 兵庫県水道用水供給事業第3次経営懇談会から経営健全化について提言を受ける - 青野ダム試験湛水 - 社町（旧船木系）へ供給開始
S61. 9		
S61.12		
S62. 1		
S62. 4	西播磨建設局を西播磨新都市建設局と姫路利水事務所に改組	
S62. 5		大川瀬ダム定礎
S62.10	東播磨建設事務所に神出浄水場を設置	
S63. 1		- 神出浄水場供用開始 - 三木市（神出系）へ供給開始 - 小野市（旧船木系）へ供給開始 - 明石市、播磨町（神出系）へ供給開始 - 滝野町（旧船木系）へ供給開始 - 青野ダム完成 - 神戸市（神出系）へ供給開始 - 中西条浄水場供用開始 - 加古川市（中西条系）へ供給開始 - 東条町（旧船木系）へ供給開始 - 伊丹市、宝塚市（多田系）へ供給開始 - 大川瀬ダム、川代ダム試験湛水
S63. 3		
S63. 4	北摂広域水道建設事務所を北摂広域水道事務所に改称し、工務課を廃止	
S63. 6		
S63. 7		
H元. 2		
H元.10		
H 2. 5		
H 3. 3		
H 3. 4	猪名川広域水道事務所に工務課を設置	
H 3.10		- 大川瀬ダム、川代ダム完成 - 太子町（船津系）へ供給開始 - 吞吐ダム完成 - 福崎町（船津系）へ供給開始 - 稲美町（神出系）へ供給開始
H 4. 4		
H 4. 5		
H 4. 9		
H 5. 4		


年 月	組 織 等	事 業
H 6. 7		・兵庫県水道用水供給事業第4次経営懇談会を設置 ・三田浄水場施設能力増強 51,000→76,500m³/日
H 6.12 H 7. 1		・西宮市（多田系）へ供給開始 ・H7.1.17 AM5:46 阪神・淡路大震災発生 神戸・阪神間等9市、淡路地区1市7町で全戸数1,403,000戸の約90%にあたる1,265,000 戸で断水 H7.4.17の神戸市を最後に全戸通水が完了
H 7. 4	・姫路利水事務所にダム課を設置 ・猪名川広域水道事務所の工務課を廃止 ・東播磨建設事務所の用地管理課を廃止	・多田浄水場施設能力増強 82,050→123,075 m³/日
H 7. 9		・兵庫県水道用水供給事業第4次経営懇談会から経営健全化について提言を受ける
H 8. 9		・多田浄水場粉末活性炭貯留槽完成
H 8.11		・神谷ダム着工（本体工）
H 9. 1		・三田浄水場粉末活性炭貯留槽、接触池完成
H 9. 4	・姫路利水事務所に神谷ダム建設室を設置	・神戸市北神供給点（三田系）へ供給開始
H 9. 8		・東条町第1供給点（旧船木系）へ供給開始
H 9.12		・吉川町第2供給点（三田系）へ供給開始
H10. 4	・東播磨建設事務所を東播磨利水事務所に改称	・淡路広域水道企業団へ暫定分水開始
H10. 9 H11. 1		・神谷ダム定礎式 ・三田浄水場施設能力増強 76,500→102,000 m³/日
H11. 4	・本庁に部制を導入（管理部水道課） ・本庁に担当主幹を配置	・加西市第2供給点（船津系）へ供給開始
H12. 3		・水道用水供給事業認可変更 （給水対象市町を追加、篠山市、淡路広域水道企業団）
H12. 4	・本庁に局制を導入（管理局水道課） ・水道課と工業用水道課を統合 経営健全化推進係、経営係、利水調整係、計画係を設置 ・水道課内に施設整備推進室を設置 水道施設整備係、工業用水道施設整備係、設備係を設置 ・水道課参事（技術担当）を廃止	・二部料金制開始 基本料金：（計画給水量×1,200円/m³＋1日最大受水量×23,800円/m³）×1.05 使用料金：年間使用水量×52円/m³×1.05 ・神出浄水場施設能力増強 70,250→105,375 m³/日
H13. 3		・尼崎市供給点（多田系）へ供給開始
H14. 3		・神谷ダム完成
H14. 4	・施設整備推進室を廃止	・高砂市供給点（中西条系）へ供給開始 ・明石第2供給点（神出系）へ供給開始
H15. 4	・水道課建築係を設置	
H16. 4	・水道課建築係を廃止 ・北摂広域水道事務所の工務課を廃止 ・水質管理センターを設置	・篠山市供給点（三田系）へ供給開始
H17. 1		・水道用水供給事業認可変更（届出） （給水対象市町を追加、西脇市）

年 月	組 織 等	事 業
H17. 4 H18.12 H19. 4 H20. 4 H21. 5 H22. 4 H22.12 H23. 4	- 水道施設整備係及び工業用水道施設整備係を統合し、施設整備係に改組 - 本庁の局制を廃止	- 水質管理センター及び県営4浄水場の水質検査部門が水道GLP認定を取得 - 姫路市第2供給点（船津系）へ供給開始 - 加東市滝野供給点（旧船木系）への給水を三田浄水場から船津浄水場へ切替 - 西脇市供給点（旧船木系）へ供給開始 - 水道GLPの認定更新 「兵庫県公営企業の設置等に関する条例」の変更 (計画給水量の変更：480,400m³)
H24. 4 H25. 4 H26. 4 H27. 4 H28. 4 H30. 4 R2. 4 R3. 4	- 水道課における主幹（水質安全担当）の設置 - 水道課利水調整係を計画係に統合 - 水質管理センターにおける水質管理課長の専任 - 北摂広域水道事務所における工務課の設置 - 水道課による主幹（太陽光発電施設整備担当）の設置 - 班制の導入（経営計画班、施設整備班、太陽光発電施設整備班の設置） - 施設整備参事を経営参事に改編 - 水道課の太陽光発電施設整備班を太陽光発電施設班に改編 - 水道課の太陽光発電施設班を廃止し、水道技術班を設置 - 北摂広域水道事務所の総務課、工務課を猪名川広域水道事務所に集約 - 水道課経営参事を廃止 - 猪名川広域水道事務所、北摂広域水道事務所を広域水道事務所に統合 - 東播磨利水事務所、姫路利水事務所を利水事務所に統合	水道GLPの認定更新
R4. 4 R5. 4 R7. 4	- 水道課の経営計画班を経営班と計画班に分離 - 水道課の水道技術班を廃止	- 加西第3供給点（船津系）へ供給開始 - 姫路市第6供給点（船津系）へ供給開始 - 西宮市第2供給点（三田系）へ供給開始

2. 給水実績経年変化

(単位: m³)


年度	多田浄水場	三田浄水場	神出浄水場	船津浄水場	中西条浄水場	合 計
54				3,682,131		3,682,131
55				5,668,322		5,668,322
56				5,958,758		5,958,758
57	2,058,444			6,818,981		8,877,425
58	5,601,037			7,586,574		13,187,611
59	5,820,583			7,700,329		13,520,912
60	6,313,209			8,089,200		14,402,409
61	6,698,143	708,440		8,081,715		15,488,298
62	7,207,893	2,214,781	72,000	8,347,624		17,842,298
63	7,831,577	4,312,060	4,269,375	8,900,315	486,324	25,799,651
H1	8,944,457	5,431,055	6,055,550	9,344,039	5,664,415	35,439,516
2	10,597,257	7,274,801	7,409,600	9,555,721	6,574,380	41,411,759
3	11,552,630	8,952,188	8,762,200	10,354,598	7,604,382	47,225,998
4	12,270,040	10,499,414	9,632,350	10,944,961	8,310,450	51,657,215
5	13,936,939	11,601,690	10,679,950	11,229,679	8,661,450	56,109,708
6	14,910,373	13,305,126	12,553,135	12,118,260	8,789,200	61,676,094
7	16,692,922	13,105,750	13,501,740	13,315,123	9,017,000	65,632,535
8	16,795,495	13,597,341	14,151,580	13,668,404	9,394,000	67,606,820
9	18,177,766	15,630,983	13,649,933	14,112,220	9,795,000	71,365,902
10	19,077,525	17,786,808	14,988,858	14,642,957	9,795,870	76,292,018
11	19,767,879	17,351,782	17,033,840	15,322,052	10,299,240	79,774,793
12	19,982,253	17,374,223	20,791,250	16,172,731	10,909,850	85,230,307
13	21,010,531	16,955,767	21,481,650	16,652,238	10,986,500	87,086,686
14	20,940,562	17,585,525	22,096,610	18,327,671	11,063,150	90,013,518
15	21,193,604	18,333,681	22,265,284	19,049,306	11,170,320	92,012,195
16	21,467,788	19,044,736	22,426,855	19,025,432	11,139,800	93,104,611
17	23,132,587	20,455,687	22,264,923	19,108,420	11,139,800	96,101,417
18	22,302,687	21,037,077	22,399,280	19,188,166	11,139,800	96,067,010
19	23,166,693	21,278,662	22,131,324	20,362,786	11,170,320	98,109,785
20	22,274,043	20,425,120	22,554,270	21,047,279	11,139,800	97,440,512
21	21,985,662	20,383,882	23,917,270	20,336,466	11,139,800	97,763,080
22	22,968,959	20,497,727	23,947,328	25,979,174	11,139,800	104,532,988
23	23,175,208	20,474,349	23,427,870	26,959,567	11,170,320	105,207,314
24	22,522,369	20,392,151	23,786,630	26,676,485	11,139,800	104,517,435
25	22,336,212	20,340,490	23,786,630	26,676,485	11,139,800	104,279,617
26	22,289,597	20,225,253	22,631,000	26,893,524	11,139,800	103,179,174
27	23,483,040	20,474,539	22,754,250	27,041,192	11,170,320	104,923,341
28	23,624,414	20,692,281	22,628,730	26,849,917	11,139,800	104,935,142
29	24,791,607	21,335,818	22,662,430	26,269,746	11,139,800	106,199,401
30	24,650,351	21,410,054	23,210,793	26,374,187	11,139,800	106,785,185
R1	24,717,856	22,573,060	23,072,665	25,952,012	11,170,320	107,485,913
R2	24,838,882	23,053,264	23,530,474	26,218,421	11,139,800	108,780,841
R3	24,735,799	22,449,708	23,895,622	26,755,089	11,139,800	108,976,018
R4	24,575,179	22,700,154	23,995,527	26,685,948	11,139,800	109,096,608
R5	24,661,193	22,655,460	24,159,532	26,905,770	11,170,320	109,552,275
R6	24,096,260	22,322,748	25,695,661	26,887,740	10,574,666	109,577,075
R7	22,753,291	23,300,320	24,165,588	27,897,675	10,666,416	108,783,290

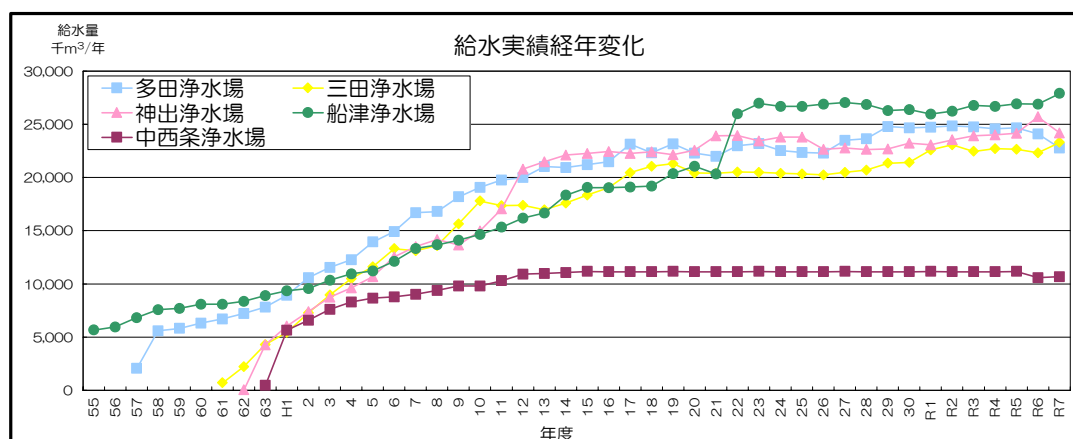

3. 浄水場別給水状況

(単位：m³)

月\浄水場名	多田浄水場	三田浄水場	神出浄水場	船津浄水場	中西条浄水場	合 計
4月	1,854,195	1,897,704	2,164,490	2,315,557	900,600	9,132,546
5月	1,920,648	1,945,769	2,067,949	2,258,784	902,663	9,095,813
6月	1,773,247	1,925,775	2,008,885	2,185,752	873,153	8,766,812
7月	1,926,962	2,045,902	2,105,328	2,351,082	871,090	9,300,364
8月	1,875,795	2,015,952	1,979,621	2,293,479	855,338	9,020,185
9月	1,774,738	1,933,991	1,498,541	2,183,804	821,400	8,212,474
10月	1,980,884	1,980,836	1,708,514	2,287,587	873,972	8,831,793
11月	1,909,270	1,879,082	2,083,888	2,357,419	878,700	9,108,359
12月	1,898,279	1,911,052	2,262,772	2,557,671	942,090	9,571,864
1月	1,945,753	2,019,378	2,236,557	2,565,408	940,230	9,707,326
2月	1,888,347	1,697,239	2,036,769	2,201,065	869,120	8,692,540
3月	2,005,173	2,047,640	2,012,274	2,340,067	938,060	9,343,214
合 計	22,753,291	23,300,320	24,165,588	27,897,675	10,666,416	108,783,290
百分率	20.9%	21.4%	22.2%	25.6%	9.8%	100.0%
R7年度実績	24,096,260	22,322,748	25,695,661	26,887,740	10,574,666	109,577,075
伸び率(倍)	0.944	1.044	0.940	1.038	1.009	0.993

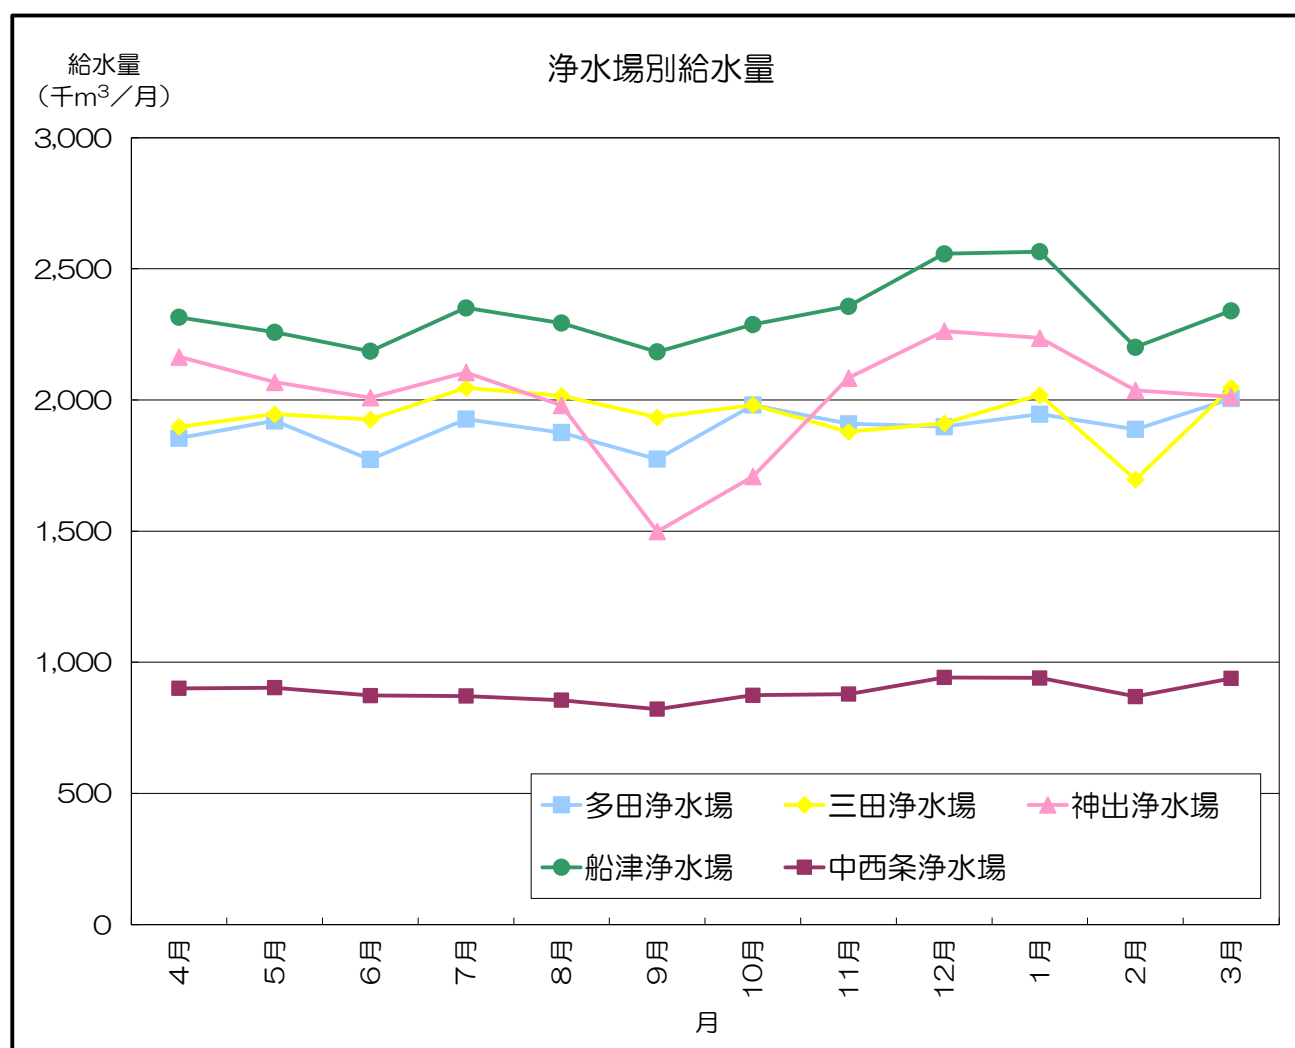

4. 受水団体別給水量状況

(単位：m³)

受水団体	令和7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月	合計
尼崎市	26,535	14,002	0	0	0	0	29,298	27,253	27,646	32,293	33,525	32,214	222,766
西宮市	361,124	371,554	360,277	368,205	371,511	360,973	375,096	358,997	372,638	370,221	333,376	372,379	4,376,351
伊丹市	85,060	45,364	0	0	0	1,911	89,050	84,747	88,240	87,803	78,603	84,765	645,543
宝塚市	573,820	641,545	576,236	657,044	643,333	625,850	652,478	596,522	561,112	653,973	596,502	649,938	7,428,353
川西市	729,254	766,073	756,881	816,957	782,529	713,580	761,419	744,118	746,422	721,552	698,378	774,322	9,011,485
猪名川町	218,586	226,883	219,330	227,980	221,441	212,842	218,780	217,306	234,140	225,092	199,502	218,877	2,640,759
神戸市	601,023	607,797	577,147	575,641	489,117	115,404	312,125	554,321	536,837	597,921	487,867	394,393	5,849,593
明石市	1,025,577	968,468	940,925	961,209	930,048	899,988	931,231	965,796	1,062,911	1,088,865	1,008,013	1,084,997	11,868,028
三木市	358,530	362,301	363,890	388,218	373,699	344,792	349,794	354,947	377,916	374,269	339,635	383,900	4,371,891
稲美町	27,301	26,643	25,444	25,919	24,747	24,008	28,211	27,300	28,210	28,208	11,269	0	277,260
播磨町	31,620	16,144	6,830	18,108	0	0	0	36,391	42,302	24,797	22,401	26,348	224,941
淡路広域水道企業団	377,590	354,040	353,940	412,890	435,590	374,950	357,170	377,090	407,190	449,830	393,740	447,440	4,741,460
小野市	204,385	207,613	210,449	227,171	230,956	215,099	215,102	213,970	221,386	220,408	212,319	234,732	2,613,590
三田市	793,963	809,295	807,441	860,421	814,121	786,269	816,732	792,435	829,201	805,023	724,595	812,989	9,652,485
丹波篠山市	255,236	261,137	251,628	266,263	281,254	258,312	269,228	261,493	268,504	273,687	251,862	266,470	3,165,074
加東市	247,403	257,653	264,325	282,340	279,971	277,730	276,235	266,151	258,309	236,057	213,472	258,385	3,118,031
加古川市	900,600	902,663	873,153	871,090	855,338	821,400	873,972	878,700	942,090	940,230	869,120	938,060	10,666,416
姫路市	1,682,253	1,596,862	1,529,180	1,649,089	1,604,901	1,511,439	1,595,760	1,686,615	1,874,853	1,901,686	1,598,049	1,648,881	19,879,568
西脇市	159,465	164,326	153,290	164,974	164,532	165,879	167,128	166,089	175,443	170,746	163,869	183,361	1,999,102
高砂市	104,777	108,590	105,127	108,599	108,439	104,948	108,542	104,856	108,625	108,590	97,843	108,564	1,277,500
加西市	308,445	328,582	331,317	356,324	346,660	337,098	342,442	333,262	345,891	337,796	305,958	363,919	4,037,694
福崎町	17,998	14,881	18,001	18,521	18,598	18,002	18,599	18,001	18,597	14,881	13,441	14,880	204,400
太子町	42,001	43,397	42,001	43,401	43,400	42,000	43,401	41,999	43,401	43,398	39,201	43,400	511,000
計	9,132,546	9,095,813	8,766,812	9,300,364	9,020,185	8,212,474	8,831,793	9,108,359	9,571,864	9,707,326	8,692,540	9,343,214	108,783,290

5. 薬品使用量及び電力使用量

多田浄水場

年 月	月間浄水量 (m ³)	薬品使用量（上段：kg，下段：ppm）				電力使用量 (kWh)
		次亜塩素酸ナトリウム (12%濃度)	ポリ塩化アルミニウム	水酸化ナトリウム (20%濃度)	活性炭	
令和7年 4月	2,156,871	30,950	100,432	0	7,540	1,182,154
		1.7	46.6	0.0	3.5	0.55
5月	2,208,370	39,493	138,766	0	10,898	1,213,223
		2.1	62.8	0.0	4.9	0.55
6月	2,048,358	36,686	129,498	0	20,358	1,170,745
		2.1	63.2	0.0	9.9	0.57
7月	2,196,534	45,624	164,491	137	23,696	1,253,628
		2.5	74.9	0.0	10.8	0.57
8月	2,167,302	44,555	175,361	539	24,822	1,254,661
		2.5	80.9	0.0	11.5	0.58
9月	2,085,394	39,886	168,576	0	23,380	1,211,923
		2.3	80.8	0.0	11.2	0.58
10月	2,280,633	38,519	173,366	0	17,754	1,243,821
		2.0	76.0	0.0	7.8	0.55
11月	2,210,860	32,224	128,029	0	12,415	1,219,822
		1.7	57.9	0.0	5.6	0.55
12月	2,246,988	29,218	128,216	0	13,935	1,268,987
		1.6	57.1	0.0	6.2	0.56
令和8年 1月	2,313,736	28,524	122,551	4	11,672	1,265,209
		1.5	53.0	0.0	5.0	0.55
2月	2,168,948	26,732	120,043	0	13,077	1,220,613
		1.5	55.3	0.0	6.0	0.56
3月	2,305,549	29,422	132,430	102	14,142	1,262,867
		1.5	57.4	0.0	6.1	0.55
合 計	26,389,543	421,833	1,681,759	782	193,689	14,767,653
平 均	2,199,129	35,153	140,147	65	16,141	1,230,638
		1.9	63.7	0.0	7.3	0.56

上段：使用量（kg）及び電力使用量（kWh）

下段：浄水量 1 m³当りの薬品注入率（ppm）及び電力使用量（kWh/m³）

（注）次亜塩素酸ナトリウムについては下段の薬品注入率（ppm）は塩素換算している

水酸化ナトリウムについては下段の薬品注入率（ppm）は100%換算値である

月間浄水量は、川西市受託水を含む全処理量であるため、給水量と異なる。

年 月	月間浄水量 (m ³)	薬品使用量(上段: kg, 下段: ppm)				電力使用量 (kWh)
		次亜塩素酸ナトリウム (12%濃度)	ポリ塩化アルミニウム	水酸化ナトリウム (20%濃度)	活性炭	
令和7年 4月	1,897,704	30,182	132,833	3,994	60,372	867,237
		1.9	70.0	0.4	31.8	0.46
5月	1,945,769	37,201	150,548	3,469	79,575	865,685
		2.3	77.4	0.4	40.9	0.44
6月	1,925,775	43,170	158,698	8,828	48,378	870,584
		2.7	82.4	0.9	25.1	0.45
7月	2,045,902	48,710	173,442	2,782	87,126	914,754
		2.9	84.8	0.3	42.6	0.45
8月	2,015,952	42,482	160,087	3,210	98,751	979,297
		2.5	79.4	0.3	49.0	0.49
9月	1,933,991	37,517	143,629	1,756	71,654	1,019,317
		2.3	74.3	0.2	37.0	0.53
10月	1,980,836	36,680	146,003	252	39,993	937,502
		2.2	73.7	0.0	20.2	0.47
11月	1,879,082	29,167	134,665	1,493	34,259	867,669
		1.9	71.7	0.2	18.2	0.46
12月	1,911,052	30,643	136,260	774	28,519	892,214
		1.9	71.3	0.1	14.9	0.47
令和8年 1月	2,019,378	29,460	135,907	5	14,802	948,519
		1.8	67.3	0.0	7.3	0.47
2月	1,697,239	25,164	118,318	2,731	29,505	800,882
		1.8	69.7	0.3	17.4	0.47
3月	2,047,640	26,900	151,087	5,476	92,154	949,085
		1.6	73.8	0.5	45.0	0.46
合 計	23,300,320	417,276	1,741,477	34,770	685,088	10,912,745
平 均	1,941,693	34,773	145,123	2,898	57,091	909,395
		2.1	74.7	0.3	29.4	0.47

上段：使用量 (kg) 及び電力使用量 (kWh)

下段：浄水量 1 m³当りの薬品注入率 (ppm) 及び電力使用量 (kWh/m³)

(注) 次亜塩素酸ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は塩素換算している

水酸化ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は100%換算値である

年 月	月間浄水量 (m ³)	薬品使用量(上段:kg, 下段:ppm)				電力使用量 (kWh)
		次亜塩素酸ナトリウム (12%濃度)	ポリ塩化アルミニウム	水酸化ナトリウム (20%濃度)	活性炭	
令和7年 4月	2,164,490	29,581	92,494	0	7,631	454,510
		1.6	42.7	0.0	3.5	0.21
5月	2,067,949	30,090	96,448	0	7,594	456,130
		1.7	46.6	0.0	3.7	0.22
6月	2,008,885	30,152	103,075	0	9,185	461,790
		1.8	51.3	0.0	4.6	0.23
7月	2,105,328	32,647	125,944	0	33,332	494,970
		1.9	59.8	0.0	15.8	0.24
8月	1,979,621	30,679	128,525	6	62,556	477,640
		1.9	64.9	0.0	31.6	0.24
9月	1,498,541	20,941	129,210	0	117,994	343,930
		1.7	86.2	0.0	78.7	0.23
10月	1,708,514	23,687	128,220	0	105,052	391,920
		1.7	75.0	0.0	61.5	0.23
11月	2,083,888	27,048	124,054	0	67,793	451,180
		1.6	59.5	0.0	32.5	0.22
12月	2,262,772	27,908	133,081	0	84,447	485,090
		1.5	58.8	0.0	37.3	0.21
令和8年 1月	2,236,557	30,526	130,007	0	72,406	497,000
		1.6	58.1	0.0	32.4	0.22
2月	2,036,769	24,704	111,553	0	54,238	446,530
		1.5	54.8	0.0	26.6	0.22
3月	2,012,274	24,038	102,028	0	18,856	425,590
		1.4	50.7	0.0	9.4	0.21
合 計	24,165,588	332,001	1,404,639	6	641,084	5,386,280
平 均	2,013,799	27,667	117,053	1	53,424	448,857
		1.6	58.1	0.0	26.5	0.22

上段：使用量 (kg) 及び電力使用量 (kWh)

下段：浄水量 1 m³当りの薬品注入率 (ppm) 及び電力使用量 (kWh/m³)

(注) 次亜塩素酸ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は塩素換算している

水酸化ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は100%換算値である

年 月	月間浄水量 (m ³)	薬品使用量(上段:kg, 下段:ppm)				電力使用量 (kWh)
		次亜塩素酸ナトリウム (12%濃度)	ポリ塩化アルミニウム	水酸化ナトリウム (20%濃度)	活性炭 (50%濃度)	
令和7年 4月	2,315,557	29,334	107,171	20,107	12,677	1,169,986
		1.5	46.3	1.7	2.7	0.51
5月	2,258,784	32,375	99,601	18,470	11,893	1,179,318
		1.7	44.1	1.6	2.6	0.52
6月	2,185,752	33,281	94,374	19,012	11,707	1,264,175
		1.8	43.2	1.7	2.7	0.58
7月	2,351,082	41,218	88,156	7,916	11,618	1,099,444
		2.1	37.5	0.7	2.5	0.47
8月	2,293,479	38,592	85,613	8,550	18,997	1,158,853
		2.0	37.3	0.7	4.1	0.51
9月	2,183,804	36,535	75,858	16,033	18,772	763,561
		2.0	34.7	1.5	4.3	0.35
10月	2,287,587	34,246	83,990	6,373	13,336	1,014,710
		1.8	36.7	0.6	2.9	0.44
11月	2,357,419	31,150	96,137	2,177	12,002	1,103,118
		1.6	40.8	0.2	2.5	0.47
12月	2,557,671	31,710	101,146	64	12,414	704,604
		1.5	39.5	0.0	2.4	0.28
令和8年 1月	2,565,408	31,242	82,408	1,472	11,967	708,172
		1.5	32.1	0.1	2.3	0.28
2月	2,201,065	27,286	73,855	6,500	10,576	740,120
		1.5	33.6	0.6	2.4	0.34
3月	2,340,067	28,811	86,288	15,028	12,766	1,467,159
		1.5	36.9	1.3	2.7	0.63
合 計	27,897,675	395,780	1,074,597	121,702	158,725	12,373,220
平 均	2,324,806	32,982	89,550	10,142	13,227	1,031,102
		1.7	38.5	0.9	2.8	0.44

上段：使用量 (kg) 及び電力使用量 (kWh)

下段：浄水量 1 m³当りの薬品注入率 (ppm) 及び電力使用量 (kWh/m³)

(注) 次亜塩素酸ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は塩素換算している

水酸化ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は100%換算値である

中西条浄水場

年 月	月間浄水量 (m^3)	薬 品 使 用 量 (上段 : kg, 下段 : ppm)			
		次亜塩素酸ナトリウム (12%濃度)	ポリ塩化アルミニウム	水酸化ナトリウム (20%濃度)	活性炭
令和7年 4月	900,600	16,602	25,883	0	0
		2.2	28.7	0.0	0.0
5月	902,663	20,777	27,597	0	2,050
		2.8	30.6	0.0	0.0
6月	873,153	23,180	54,794	2,975	1,943
		3.2	62.8	0.7	0.0
7月	871,090	29,615	60,710	217	12,587
		4.1	69.7	0.0	0.0
8月	855,338	31,662	44,740	6,393	17,597
		4.4	52.3	1.5	0.0
9月	821,400	23,503	33,848	3,620	19,197
		3.4	41.2	0.9	0.0
10月	873,972	14,713	31,758	0	9,966
		2.0	36.3	0.0	0.0
11月	878,700	16,187	29,041	1,075	0
		2.2	33.0	0.2	0.0
12月	942,090	21,901	37,184	0	2,087
		2.8	39.5	0.0	0.0
令和8年 1月	940,230	16,962	27,979	0	942
		2.2	29.8	0.0	0.0
2月	869,120	15,673	33,605	0	0
		2.2	38.7	0.0	0.0
3月	938,060	15,750	27,789	0	1,757
		2.0	29.6	0.0	0.0
合 計	10,666,416	246,525	434,928	14,280	68,126
平 均	888,868	20,544	36,244	1,190	5,677
		2.8	40.8	0.3	6.4

上段 : 使用量 (kg) 及び電力使用量 (kWh)

下段 : 浄水量 1 m^3 当りの薬品注入率 (ppm) 及び電力使用量 (kWh/m^3)

(注) 次亜塩素酸ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は塩素換算している

水酸化ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は100%換算値である

月間浄水量は、委託水量である。薬品使用量は委託水量と全処理量の費率で按分している。

電力使用量は、中西条浄水場は加古川市と共同で運転しているため、省略している。

年 月	月間浄水量 (m ³)	薬品使用量(上段: kg, 下段: ppm)				電力使用量 (kWh)
		次亜塩素酸ナトリウム (12%濃度)	ポリ塩化アルミニウム	水酸化ナトリウム (20%濃度)	活性炭	
令和7年 4月	9,435,222	136,649	458,813	24,101	88,220	3,673,887
		1.7	48.6	0.5	9.4	0.39
5月	9,383,535	159,936	512,960	21,939	112,010	3,714,356
		2.0	54.7	0.5	11.9	0.40
6月	9,041,923	166,469	540,439	30,815	91,571	3,767,294
		2.2	59.8	0.7	10.1	0.42
7月	9,569,936	197,814	612,743	11,052	168,359	3,762,796
		2.5	64.0	0.2	17.6	0.39
8月	9,311,692	187,970	594,326	18,698	222,723	3,870,451
		2.4	63.8	0.4	23.9	0.42
9月	8,523,130	158,382	551,121	21,409	250,997	3,338,731
		2.2	64.7	0.5	29.4	0.39
10月	9,131,542	147,845	563,337	6,625	186,101	3,587,953
		1.9	61.7	0.1	20.4	0.39
11月	9,409,949	135,776	511,926	4,745	126,469	3,641,789
		1.7	54.4	0.1	13.4	0.39
12月	9,920,573	141,380	535,887	838	141,402	3,350,895
		1.7	54.0	0.0	14.3	0.34
令和8年 1月	10,075,309	136,714	498,852	1,481	111,789	3,418,900
		1.6	49.5	0.0	11.1	0.34
2月	8,973,141	119,559	457,374	9,231	107,396	3,208,145
		1.6	51.0	0.2	12.0	0.36
3月	9,643,590	124,921	499,622	20,606	139,675	4,104,701
		1.6	51.8	0.4	14.5	0.43
合 計	112,419,542	1,813,415	6,337,400	171,540	1,746,712	43,439,898
平 均	9,368,295	151,118	528,117	14,295	145,559	3,619,992
		1.9	56.4	0.3	15.5	0.39

上段：使用量 (kg) 及び電力使用量 (kWh)

下段：浄水量 1 m³当りの薬品注入率 (ppm) 及び電力使用量 (kWh/m³)

(注) 次亜塩素酸ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は塩素換算している

水酸化ナトリウムについては下段の薬品注入率 (ppm) は100%換算値である

6. 活性炭注入実績

多田浄水場

注入期間	注 入 率	用 途
4/1 ～ 5/27	3～13 ppm	降雨時対策
5/27 ～ 5/28	30 ppm	一庫ダムフラッシュ放流対策
5/28 ～ 6/12	3～15 ppm	降雨時対策
6/12 ～ 6/19	15～25 ppm	かび臭対策
6/19 ～ 6/23	10～20 ppm	降雨時対策
6/23 ～ 6/24	30 ppm	原水油対策
6/24 ～ 10/7	10～20 ppm	THM対策
10/7 ～ 12/24	5～20 ppm	降雨時対策
12/24 ～ 3/17	5～10 ppm	降雨時対策
3/17 ～ 3/18	10 ppm	原水油対策
3/19 ～ 3/20	15 ppm	原水油対策
3/20 ～ 3/31	5～10 ppm	降雨時対策

三田浄水場

注入期間	注 入 率	用 途
4/1 ～ 7/9	6～60 ppm	かび臭対策
7/9 ～ 8/26	35～50 ppm	THM対策
8/26 ～ 9/30	25～50 ppm	TOC対策
9/30 ～ 10/16	16～25 ppm	THM対策
10/16 ～ 11/26	8～40 ppm	かび臭対策
11/26 ～ 11/28	20～35 ppm	TOC対策
11/28 ～ 3/31	4～55 ppm	かび臭対策

神出浄水場


注入期間	注 入 率	用 途
4/1 ～ 6/29	3～8 ppm	かび臭対策
6/30 ～ 7/3	8 ppm	色度対策
7/4 ～ 7/8	10 ppm	THM対策
7/9 ～ 3/31	4～84 ppm	かび臭対策

船津浄水場

注入期間	注 入 率	用 途
4/1 ～ 10/17	2～7 ppm	降雨等によるかび臭対策及びかび臭対策強化
10/21 ～ 10/23	2～4 ppm	沈殿池等の清掃によるかび臭対策
10/25 ～ 10/27	2～4 ppm	降雨等によるかび臭対策
10/27 ～ 10/30	2～4 ppm	油分濃度上昇による対策
10/31 ～ 11/2	2～6 ppm	降雨等によるかび臭対策及び油分濃度上昇による対策
11/9 ～ 11/10	2～4 ppm	降雨等によるかび臭対策
11/18 ～ 11/20	2～4 ppm	沈殿池等の清掃によるかび臭対策
11/25 ～ 11/27	2～4 ppm	降雨等によるかび臭対策
12/14 ～ 12/26	2～4 ppm	降雨等によるかび臭対策
1/6 ～ 1/29	2～4 ppm	沈殿池等の清掃によるかび臭対策
2/10 ～ 3/4	2～4 ppm	降雨等によるかび臭対策
3/16 ～ 3/20	2～4 ppm	洗浄排水池清掃によるかび臭対策
3/22 ～ 3/31	2～4 ppm	降雨等によるかび臭対策

7. 兵庫県企業庁組織図（水道関係抜粋）

（令和7年4月現在）

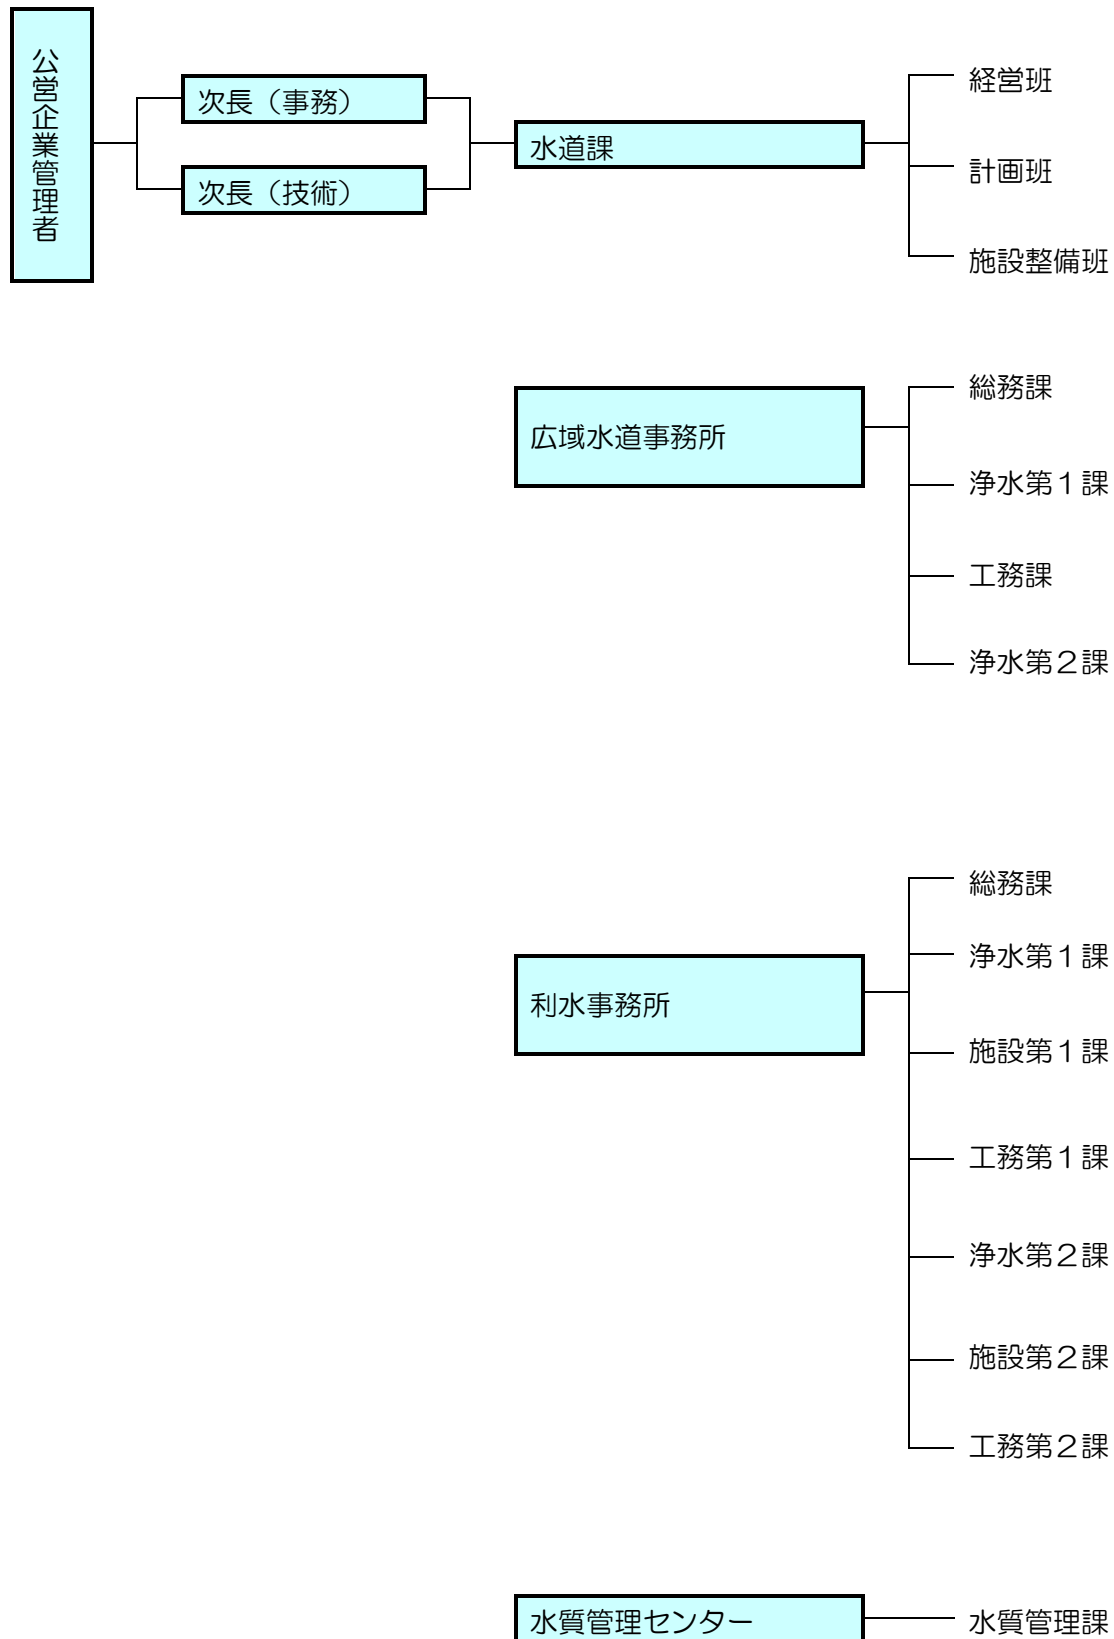

8. 関係機関所在地

水 道 課	〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL 078-341-7711 FAX 078-362-3962
広 域 水 道 事 務 所 (多田浄水場)	〒666-0126 川西市多田院巖陰6-3 TEL 072-799-2071 FAX 072-799-2073
(三田浄水場)	〒669-1314 三田市西野上152 TEL 079-567-1663 FAX 079-567-1674
利 水 事 務 所 (神出浄水場)	〒651-2313 神戸市西区神出町田井3-1 TEL 078-965-1717 FAX 078-965-1755
(船津浄水場)	〒679-2101 姫路市船津町4552-1 TEL 079-232-5661 FAX 079-232-4937
水 質 管 理 セ ン タ ー	〒651-2313 神戸市西区神出町田井3-1 TEL 078-965-3002 FAX 078-965-3007