



観測井番号:15(浅層)

【地下水位】

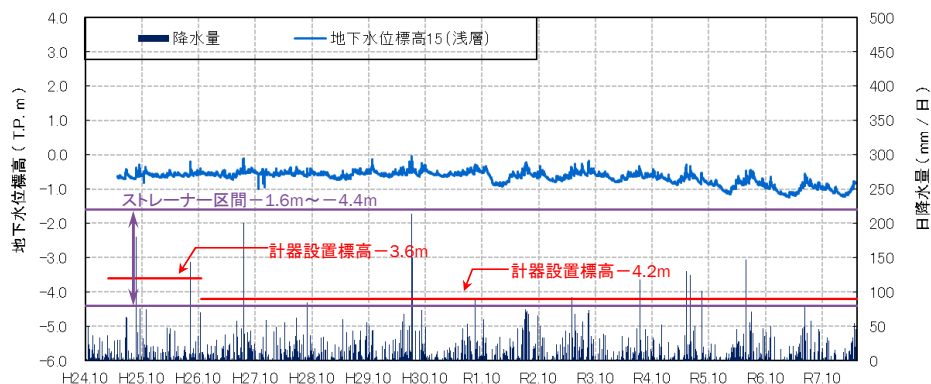


・地下水位は、降雨の影響により敏感に変動する。令和元年、令和6年11月から河川工事の影響により一時的に水位低下が認められたが、工事終了後回復している。令和7年6月以降緩やかな水位低下が認められるが、原因は不明である。

【地下水温】

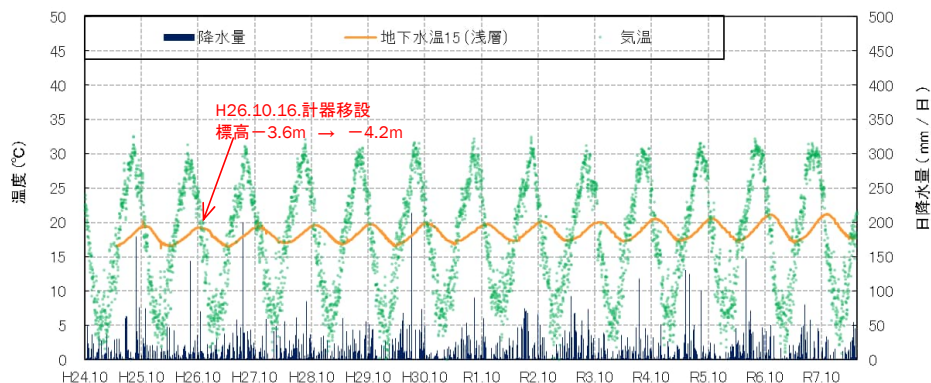

・水温は、約16℃～21℃の幅で変動する。周期性をもっており、気温と比較して、概ね3ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】

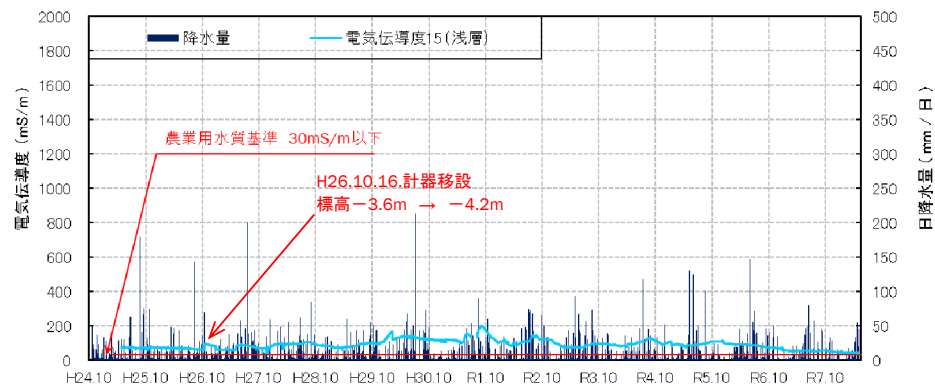

【水質分析結果】

水質分析結果												
日付		H26 2.5	H28 2.25	H29 1.19	H30 2.9	H31 2.15	R2 2.14	R3 2.12	R4 2.10	R5 2.16		
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	150	120	130	340	240	210	140	170	192	200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	-	-	67	140	110	98	79	87	93		30mS/m以下
日付		R6 2.16	R7 2.7	R8 2.13								
分析項目	単位	値	値	値							水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	191	64	44							200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.1	7.3	7.3							5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	92	54	43								30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値(30mS/m)を超過する。塩化水の指標である塩化物イオン濃度は一時的に基準値を超過する。
・水素イオン濃度は農業用水質基準を超過するときもあるが、概ね水道水質基準では基準値内である。