



# 観測井番号:7(浅層)

## 【地下水位】

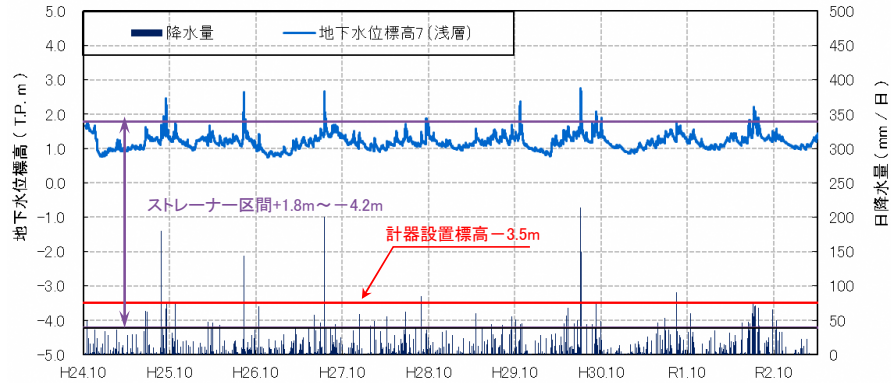

・地下水位は、降雨の影響により敏感に変動する。水位は標高1.0m前後が中心であるが、降雨や周辺の取水の影響により、最大2.0m程度の変動幅を持つ。

## 【地下水温】

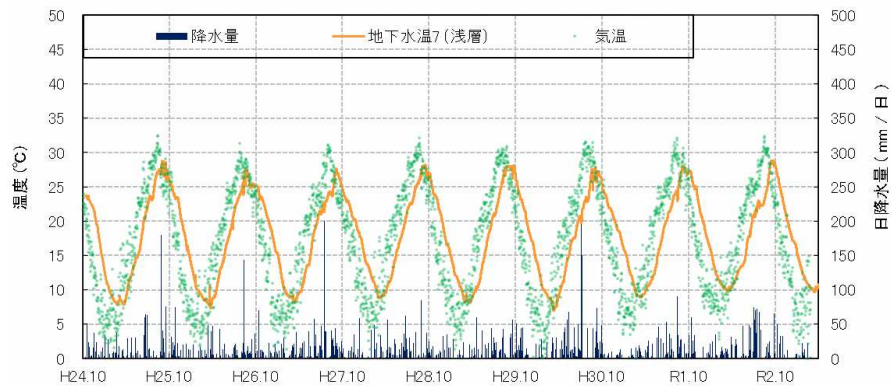

・水温は、8~28°Cで大きく変動する。周期性をもっており、気温と比較して、概ね半月ピークがずれている。

## 【水質分析結果】

水質分析結果										
		H26.2.14	H28.2.26	H29.1.20	H30.2.26	H31.2.18	R2.2.19	R3.2.17		
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	45	39	21	57	56	37	44	200mg/L以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	33	27	22	43	44	31	34		30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値を超過するが、塩化化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩化化は認められない。  
 ・水素イオン濃度は、農業用水質基準を超過することもあるが、水道水質基準は基準値内である。