

# 経営比較分析表（平成29年度決算）


兵庫県 淡路市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	3.19	94.09	3,261

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
44,821	184.32	243.17
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,420	0.84	1,690.48

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	平成29年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

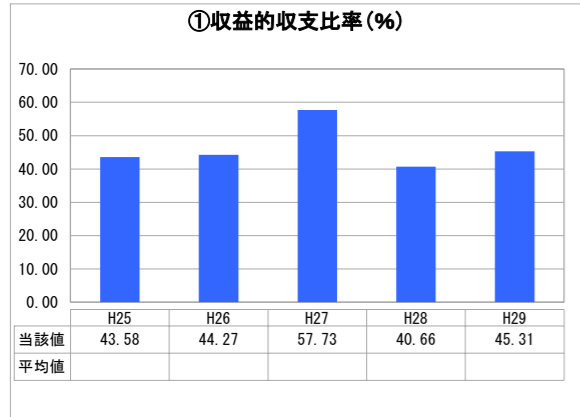


「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」

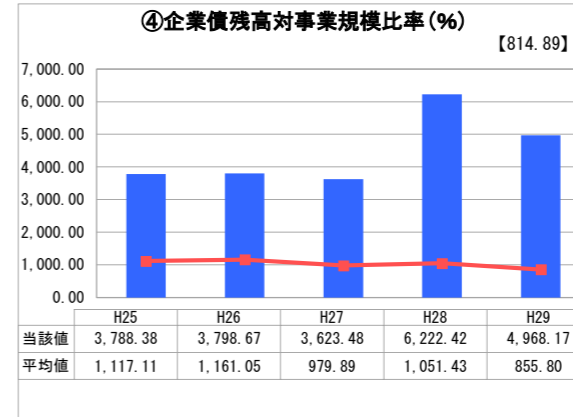


「債務残高」

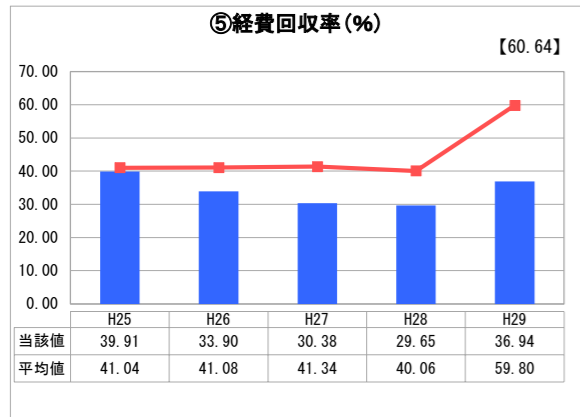


「料金水準の適切性」

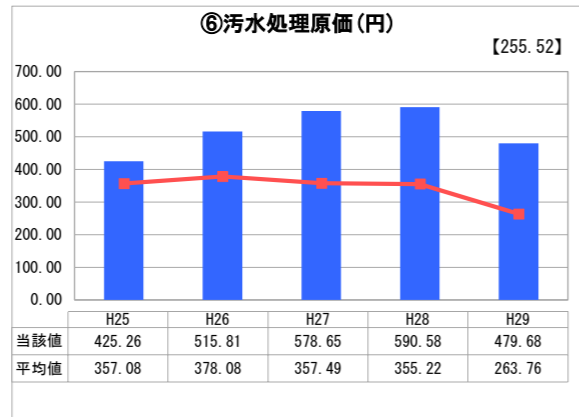

「費用の効率性」

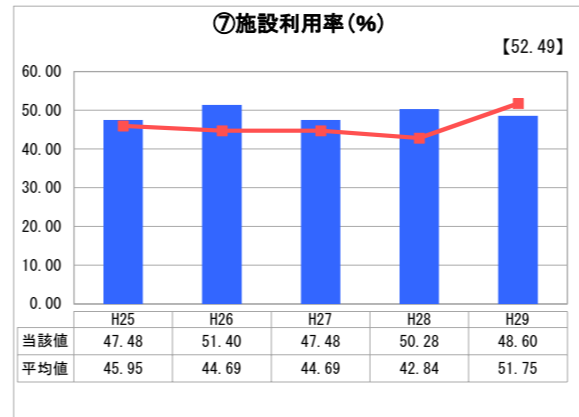

「施設の効率性」

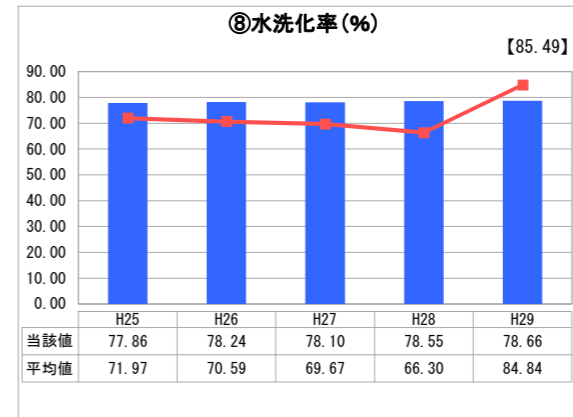

「使用料対象の捕捉」


## 2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」

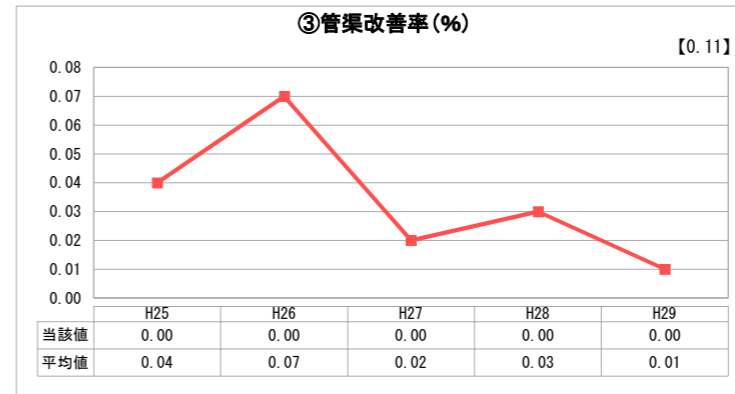

「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

本市の農業集落排水事業の大町処理区は山間部にあり、処理場は河川の上流にあって、処理区内には多数のマンホールポンプ場があります。そのため、下水道の整備に要する建設改良費が割高で、資本費が高額となり、企業債残高も高額となっています。また、下水道への接続率を示す水洗化率については80%以下で、類似団体平均値と比較しても低く、水洗化が進んでいません。よって、地形的要因から資本費が高額でありマンホールポンプ場の維持管理費もかさむことから、汚水処理原価は高額になり、下水道使用料によって賄うべき汚水処理費を賄うことができません。経費回収率については35%程度にとどまっています。

### 2. 老朽化の状況について

本市の農業集落排水事業については、供用開始から20年以内であることから、管渠の更新は行っていません。一方、処理場等の施設については耐用年数を過ぎて老朽化が進んでいますが、平成34年度を目途に公共下水道事業への統合計画があるため、処理場施設等については不要になることから、必要な修繕のみを行っています。

### 全体総括

本市の下水道事業では、平成20年度から包括的民間委託により維持管理費の削減を図るとともに、平成22年4月1日から下水道使用料を改定し、全体で約12%の値上げを行い、経営基盤の強化を図ってきました。農業集落排水については平成34年度を目途に公共下水道への統合を計画しており、処理区を統合することで、本市の下水道全体の維持管理費の削減を図ってまいります。また、経営の改善に向けて経営戦略を軸に、地方公営企業法の財務規定の適用に向けた資産調査及び評価を行い、平成31年度より企業会計導入で減価償却費を含めた正確な費用を把握することで経営状況を明確化し、経営改善につなげてまいります。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※ 平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。