

# 経営比較分析表（令和6年度決算）









兵庫県 明石市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A1	自治体職員
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金 (円)	
-	72.65	99.99	2,541	




人口 (人)	面積 (km <sup>2</sup> )	人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
307,235	49.41	6,218.07
現在給水人口 (人)	給水区域面積 (km <sup>2</sup> )	給水人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
307,078	49.93	6,150.17

グラフ凡例	
■	当該団体値 (当該値)
—	類似団体平均値 (平均値)
[ ]	令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

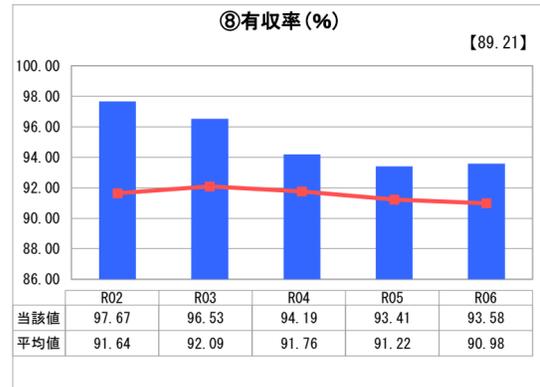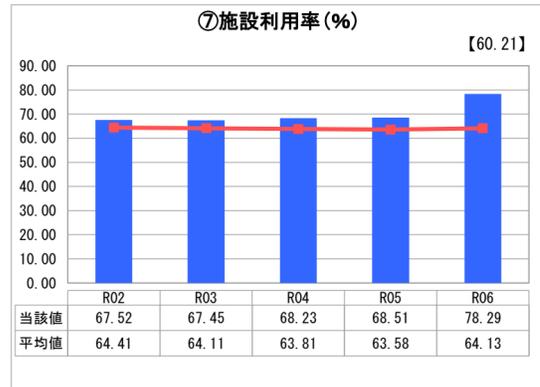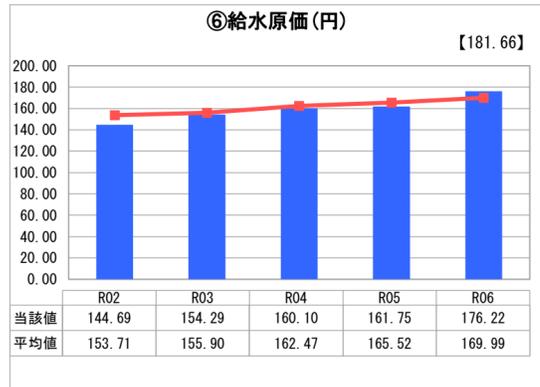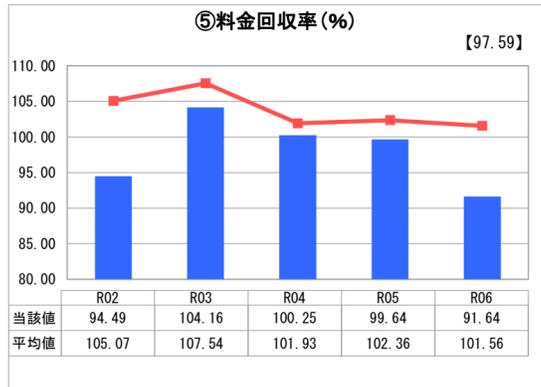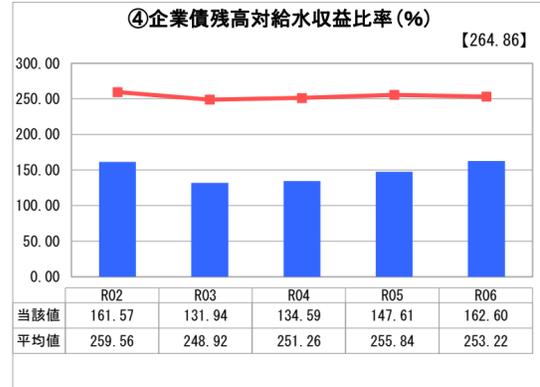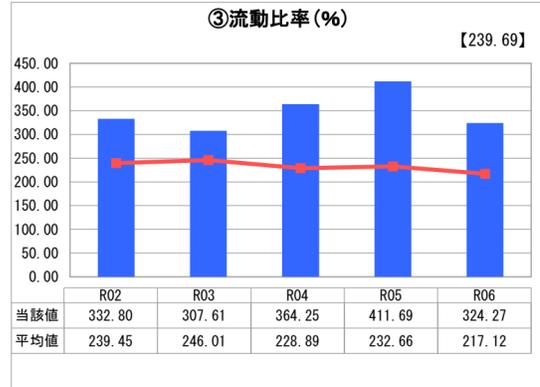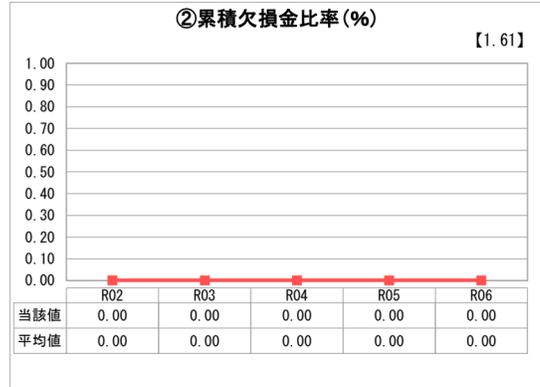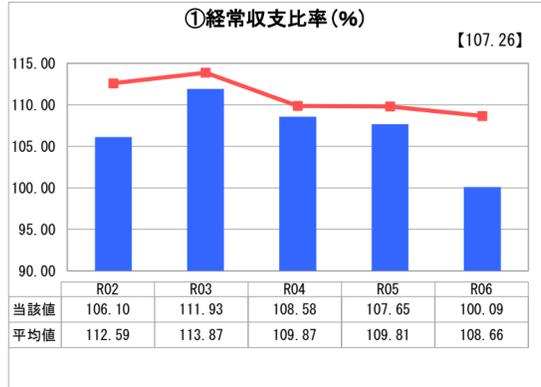

## 2. 老朽化の状況

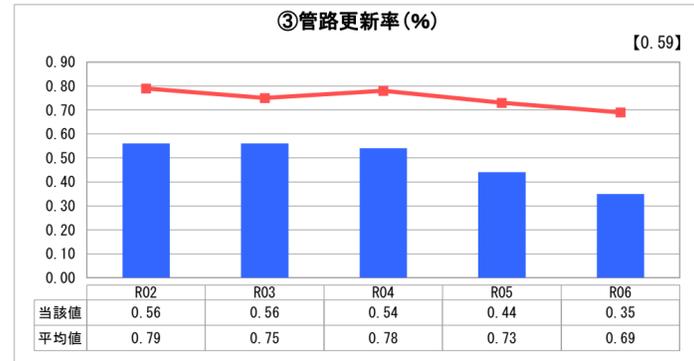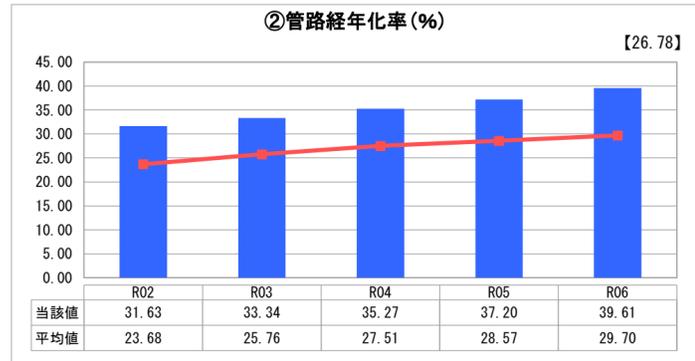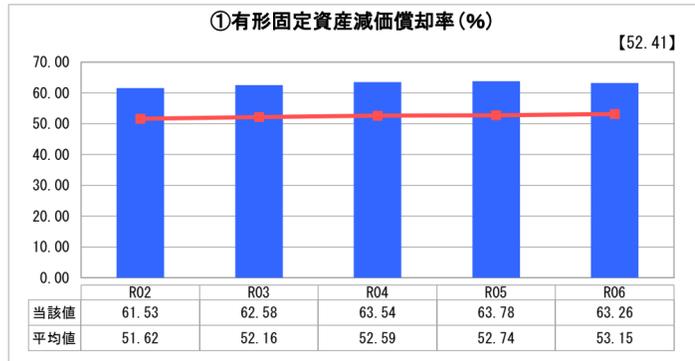

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は、類似団体平均値より低い水準で、100%を超えているものの、令和5年度と令和6年度を比較すると、数値が7.56ポイント下落(悪化)した。この要因は、収益の大部分を占める給水収益が増加した一方で、受水費の増加や物価上昇等に伴う経常経費が増加したことによる。

② 流動比率は、令和5年度と令和6年度を比較すると、数値が87.42ポイント下落した。これは、大規模な水道施設の整備・更新工事が年度末に竣工し、流動負債である未払金が増加したことによる。

③ 企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値より低い水準にある。これは、平成25年度から平成30年度まで新規借入を抑制していたためである。しかし令和元年度より、水道施設の整備・更新の財源として借入金を活用していく方針のため、企業債残高及び当該比率は増加傾向で推移していく見通しである。

④ 料金回収率は、100%を下回り、令和5年度と令和6年度を比較すると、数値が8.0ポイント下落(悪化)した。この要因は、給水原価の増加(⑥参照)による。令和5年度に引き続き当該数値が100%を下回る状態に陥っていることにより、今後適正な料金収入の確保が必要な状況と言える。

⑤ 給水原価は、令和5年度と令和6年度を比較すると、数値が14.47円増加した。この増加は、受水費の増加や物価上昇等に伴う経常経費の増加(①と同様)による。

⑥ 施設利用率は、類似団体平均値と比較して良好である。今後も、給水需要の減少傾向を踏まえて施設のダウンサイジング等を図り、さらなる効率的な施設利用を目指す。

⑦ 有収率は、類似団体平均値と比較して良好な状態であるが、近年低下する傾向にあり、今後の推移を注視していく必要がある。

### 2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率は、償却対象資産の減価償却が進んでいるため、近年上昇(老朽化)する傾向にある。また類似団体平均値と比較しても、資産がより老朽化している状態である。なお現在、魚住浄水場の設備更新を5か年事業として実施しており、当該数値の改善を目指している。

② 管路経年化率は、年々上昇(老朽化)している。また類似団体平均値と比較しても、管路がより老朽化している状態である。

③ 管路更新率は、令和5年度と令和6年度を比較すると、数値が0.09ポイント低下した。また類似団体平均値よりも低い水準で推移している。これは現在、管路の更新延長を延ばして更新率を上げるよりも、管路の重要性を考慮し、優先順位を決めて更新することで安全度をより向上させる方針としている結果である。従って基幹管路の漏水は、継続して少ない状態を維持できている。なお管路更新率の今後の見通しとして、現状程度の水準が続くと予測する。

### 全体総括

令和6年度は、経営の健全性・効率性を示す指標(1.①、⑤、⑥)が令和5年度と比べ悪化した。この要因は、給水収益が増加したものの、受水費の増加や物価上昇に伴う経常経費が増加したことによる。また老朽化の状況を示す指標(2.①～③)により、特に管路の老朽化の進行が確認された。これは近年において、高度経済成長期の大規模開発に伴い布設された大量の管路が順次経年管となり、管路経年化速度が更新速度を上回っているため、今後も管路経年化率(2.②)の上昇傾向が続くと予測する。さらに現在、魚住浄水場設備など老朽化した水道施設の更新を図る大規模整備を実施中であり、老朽化度の改善(2.①の指標の低下)を目指す一方で、経営健全性の低下(1.④の指標の上昇)が懸念される。今後も、水道法の趣旨を踏まえた施設強靱化を図り、中期経営計画に基づく経費の節減、経営合理化などの取組をさらに推進し、経営の健全性確保及び水道の基盤強化に努めるとともに、安全・安心な水道水の安定した供給と水道利用者サービスの向上に努めていく。