

# 経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）

兵庫県 神戸市









【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m <sup>3</sup> /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m <sup>3</sup> )
法適用	工業用水道事業	106,000	中規模	1	43,897
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m <sup>3</sup> /日)	管理者の情報	
-	71.9	74	90,708	自治体職員	

## グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

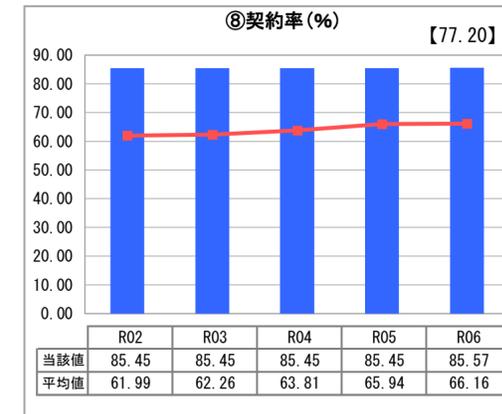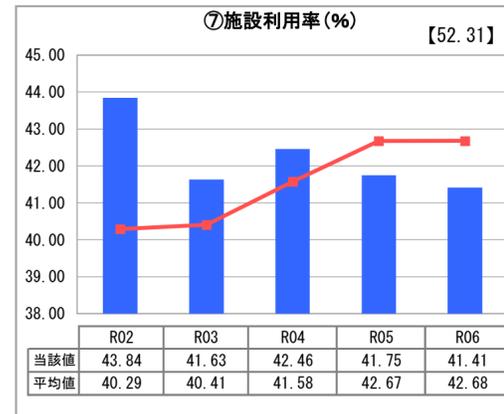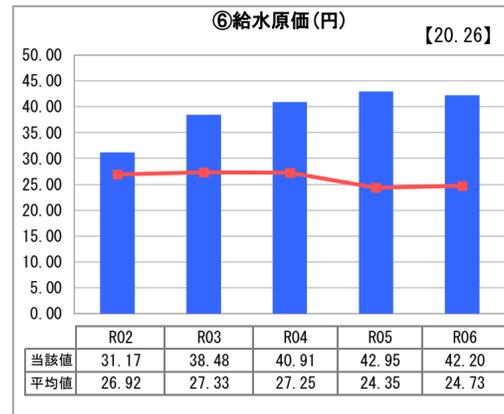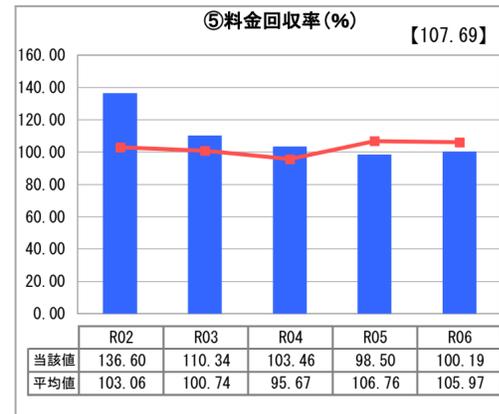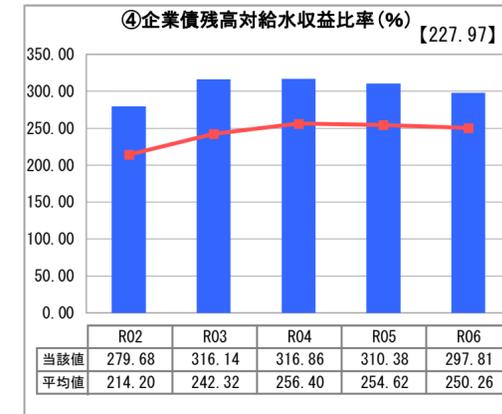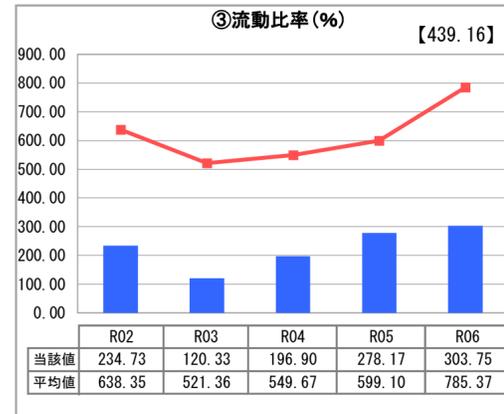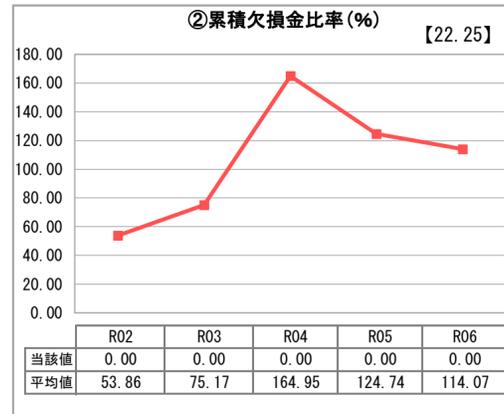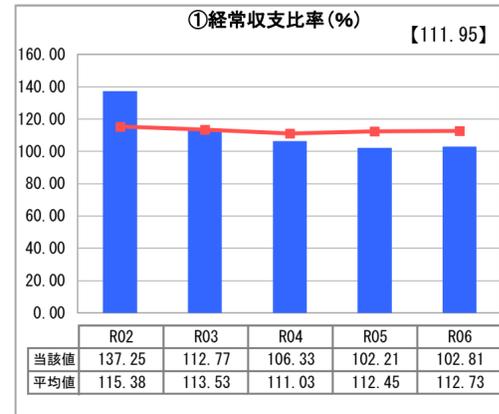

## 分析欄




### 1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率  
前年度並みを維持しており、健全経営の水準とされる100%は上回っている。
- ② 累積欠損金比率  
発生していない
- ③ 流動比率  
100%を超えているため、現状では短期的な支払能力に問題はない
- ④ 企業債残高対給水収益比率  
前年度に比べ減少しているものの、老朽化した施設の計画的な更新に対応するため企業債を発行しており今後上昇傾向となる見込み。
- ⑤ 料金回収率  
工事に伴う固定資産除却費など、一時的な費用が減少したことにより、昨年に比べ上昇しているものの、今後も物価高騰による費用の増加が見込まれるため、引き続き経営改善に努めていく必要がある。
- ⑥ 給水原価  
給水原価は減価償却費等の費用の増加により値が上昇している。
- ⑦ 施設利用率  
ここ3年間は横這いである。
- ⑧ 契約率  
安定して高水準を維持できている。

### 2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率、②管路経年化率  
計画的な更新に努めてきたことから法定耐用年数を上回る資産が少ないため、類似団体と比較し低水準である。
- ③管路更新率  
今後、昭和30～40年代に整備した管路など、大量の工業用水道施設が更新時期を迎えることから、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行っていく。

## 2. 老朽化の状況

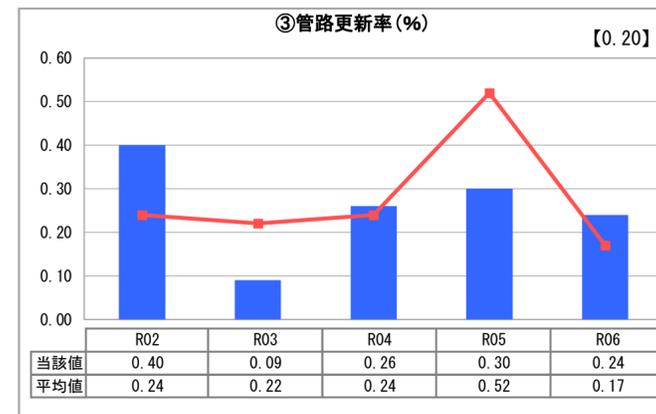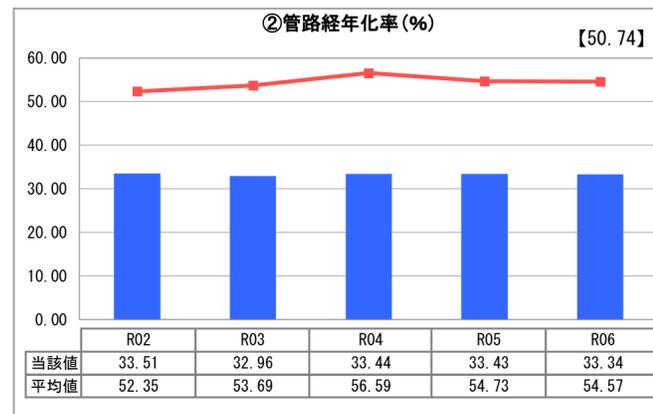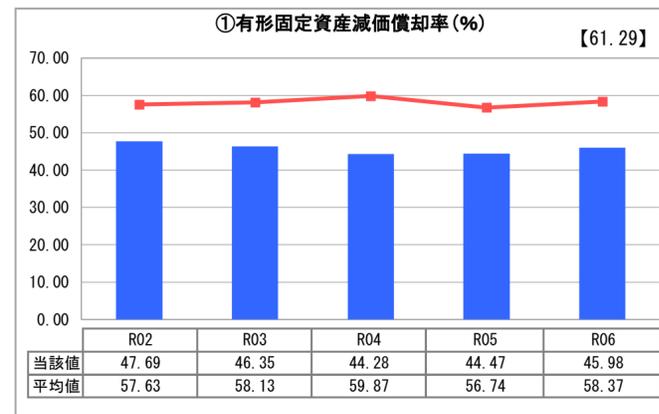

## 全体総括

需要者による水利用の合理化や老朽化施設の更新を見据えつつ、引き続き、持続的・効率的な安定給水と経営基盤の強化に努めていく。