

# 経営比較分析表（令和6年度決算）









兵庫県 三木市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A4	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	95.14	99.87	2,640	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
73,091	176.51	414.09
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
72,647	140.53	516.95

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

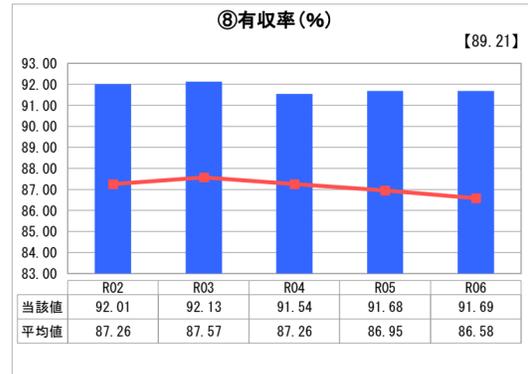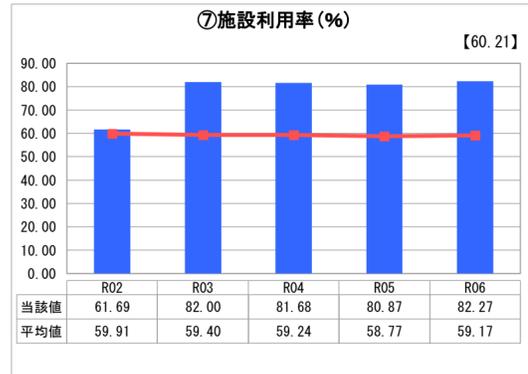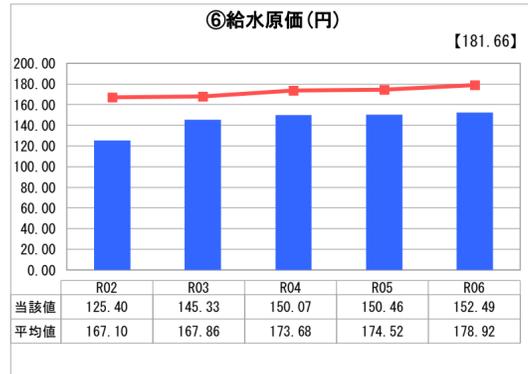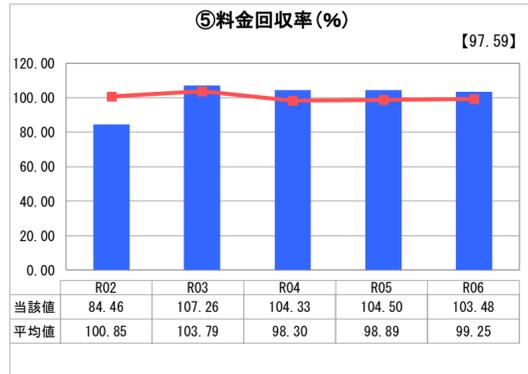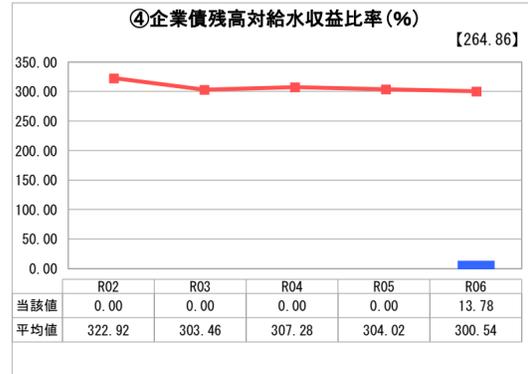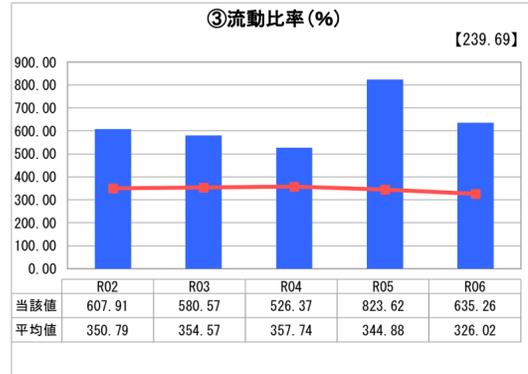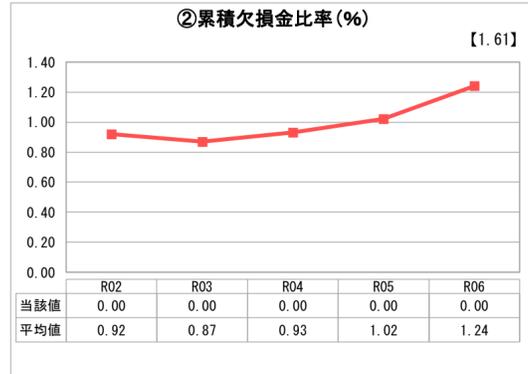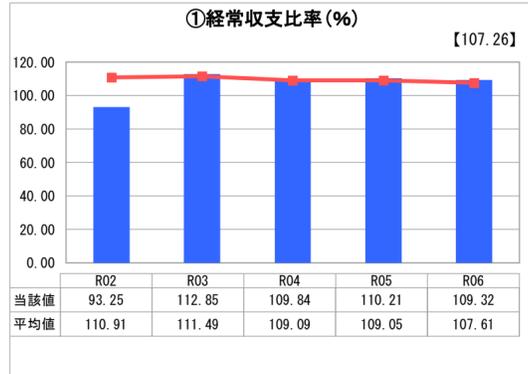

## 2. 老朽化の状況

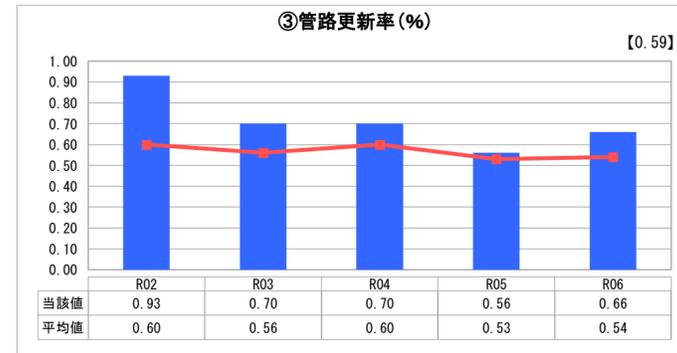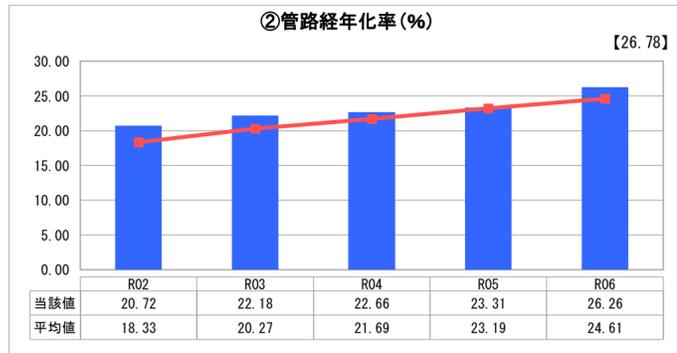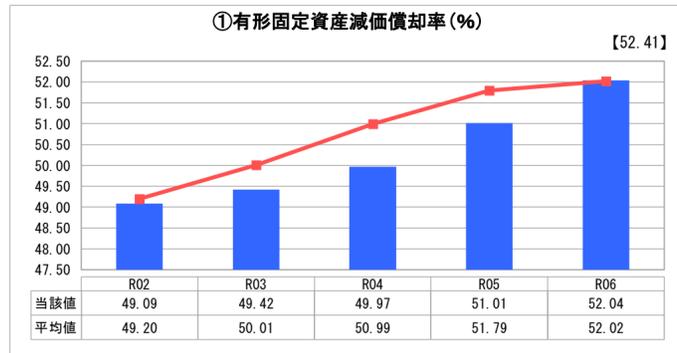

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

- 「経常収支比率」が常に100%を超え、安価な料金設定のもとでも「料金回収率」が100%を上回っている。
- 「累積欠損金」の発生しない黒字経営を継続している。
- 「流動比率」は平均を大きく上回り、依然として高い流動性を保っている。
- 令和2年度の一部指標が低くなっているのは、新型コロナウイルス感染症対策として水道料金の減免を行ったため。
- 以上のことから、財務状況及び収支状況ともに健全経営を確保し、効率的な経営を行っている。

### 2. 老朽化の状況について

- 阪神淡路大震災の経験を踏まえ、水道耐震化の優先順位を「緊急時に水を貯留する」ことを最優先とし、配水池の耐震化を先行して進めてきたことから、主要配水池の耐震化は100%完了した。
- 近年、経年化により漏水が多発している塩ビ管路の更新・耐震化を優先的に進めている。
- アセットマネジメント計画を策定し計画的な施設の更新を行う。

## 全体総括

- 中長期的な経営の基本計画となる「経営戦略」及び計画的な更新投資を行うための「アセットマネジメント計画」を策定している。
- 今後とも健全経営に努め、老朽化が進む管路の更新・耐震化を計画的に推進していく。
- 人口や需要量の減少が想定される中、物価高騰による費用の増加に対処し、給水サービスの向上を図り、より安全で安定した水道水の供給に努め、市民から信頼される水道事業を目指す。